

## 第2節 一般廃棄物

### 1 県内におけるごみ処理

#### (1) ごみ処理の状況

一般廃棄物（ごみ）とは、家庭から排出されるごみと事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物以外のごみをいう。ごみは、市町村が適正処理に必要な措置を講じる責務があることから、それぞれ一般廃棄物処理計画を定め、これに従ってごみの収集、運搬、処分（再生を含む）を行っている。

#### ○ごみの総排出量

平成23年度における県内のごみの総排出量は、442,132 t（1,208 t/日）となっており、そのうち、420,846 t（1,150 t/日）が計画収集、20,471 t（56 t/日）が直接搬入され、815 t（2 t/日）が集団回収されている。

なお、県民1人1日当たりのごみ排出量は847g/人・日で、前年度の834g/人・日とほぼ横ばいとなった。

また、その他に、9 tのごみが自家処理されている。

（表2-1、図2-1、図2-2）

#### ○ごみの処理状況

収集されたごみの処理は、図2-4の流れで行われている。処理の内訳としては、373,438 t（84.8%）が焼却施設で直接焼却、2,555 t（0.6%）が直接最終処分され、直接資源化7,608 t（1.7%）、その他56,723 t（12.9%）が焼却以外の中間処理施設で処理されている。なお、総資源化量は67,731 t（リサイクル率15.4%）、総最終処分量は26,671 t（最終処分率6.0%）となっている。

（表2-2、表2-3、表2-4、図2-3、図2-4、図2-5、図2-6、図2-7）

#### (2) ごみの形態別収集量・率

平成23年度におけるごみの形態別の収集状況は、市町村等によるものが64.8%（うち直営7.2%、委託57.6%）で、許可業者によるものが35.1%となっている。（表2-5）

表2-1 ごみ総排出量の推移

(単位:t/年、下段()内はt/日)

区分 年度	計画 収集量	直接 搬入量	集団 回収量	ごみ 総排出量	自家 処理量	排出量	最終処分量 (t)	総人口 (人)	計画収集 人口(人)	1人1日 当たりの ごみ排出量 (g/人・日)
昭和63	379,563 (1,040)	28,743 (79)	— (—)	408,306 (1,119)	1,414 (4)	— (—)	— (—)	1,229,489	1,229,489	910
平成元	403,105 (1,104)	29,051 (80)	— (—)	432,156 (1,184)	1,204 (3)	— (—)	— (—)	1,237,134	1,237,134	957
" 2	413,592 (1,133)	26,817 (73)	— (—)	440,409 (1,207)	1,017 (3)	— (—)	— (—)	1,242,908	1,242,906	971
" 3	419,340 (1,146)	33,524 (92)	— (—)	452,864 (1,237)	2,119 (6)	— (—)	— (—)	1,248,081	1,248,081	991
" 4	419,991 (1,151)	43,006 (118)	— (—)	462,997 (1,268)	1,925 (5)	— (—)	187,960 (515)	1,255,972	1,255,972	1,010
" 5	427,316 (1,171)	50,836 (139)	4,051 (11)	482,203 (1,321)	752 (2)	— (—)	199,767 (547)	1,264,974	1,264,974	1,044
" 6	441,463 (1,209)	50,144 (137)	3,805 (10)	495,412 (1,357)	482 (1)	— (—)	203,994 (559)	1,276,799	1,276,799	1,063
" 7	437,401 (1,195)	49,171 (134)	4,815 (13)	491,387 (1,343)	459 (1)	— (—)	193,091 (528)	1,286,898	1,281,993	1,043
" 8	448,967 (1,230)	42,255 (116)	6,176 (17)	497,398 (1,363)	544 (1)	497,942 (1,364)	191,642 (525)	1,295,762	1,290,351	1,052
" 9	450,788 (1,235)	41,929 (115)	6,473 (18)	499,190 (1,368)	1,393 (4)	500,583 (1,371)	180,356 (494)	1,304,476	1,298,990	1,048
" 10	464,299 (1,272)	38,314 (105)	5,701 (16)	508,314 (1,393)	304 (1)	508,618 (1,393)	168,832 (463)	1,313,728	1,308,245	1,060
" 11	475,172 (1,298)	31,843 (87)	5,490 (15)	512,505 (1,400)	315 (1)	512,820 (1,401)	170,256 (465)	1,324,987	1,320,035	1,057
" 12	479,924 (1,315)	21,095 (58)	5,714 (16)	506,733 (1,388)	30 (0)	506,763 (1,388)	134,105 (367)	1,337,443	1,333,766	1,038
" 13	465,786 (1,276)	22,057 (60)	4,063 (11)	491,906 (1,348)	216 (1)	492,122 (1,348)	99,678 (273)	1,345,801	1,342,122	1,001
" 14	465,320 (1,275)	20,574 (56)	4,696 (13)	490,590 (1,344)	1,722 (5)	492,312 (1,349)	90,874 (249)	1,355,926	1,352,164	991
" 15	458,737 (1,253)	23,656 (65)	4,311 (12)	486,704 (1,330)	911 (2)	487,615 (1,332)	86,374 (236)	1,365,359	1,361,416	974
" 16	441,459 (1,209)	18,748 (51)	4,214 (12)	464,421 (1,272)	521 (1)	464,942 (1,274)	75,409 (207)	1,375,037	1,372,144	925
" 17	439,156 (1,203)	15,728 (43)	7,467 (20)	462,351 (1,267)	2,551 (7)	464,902 (1,274)	58,718 (161)	1,386,137	1,383,115	914
" 18	439,725 (1,205)	16,519 (45)	6,868 (19)	463,112 (1,269)	304 (1)	463,416 (1,270)	47,327 (130)	1,391,454	1,390,382	912
" 19	433,711 (1,185)	20,167 (55)	4,610 (13)	458,488 (1,253)	4 (0)	458,492 (1,253)	46,039 (126)	1,396,514	1,396,502	897
" 20	406,206 (1,113)	17,375 (48)	1,054 (3)	424,635 (1,164)	14 (0)	424,649 (1,164)	38,339 (105)	1,399,376	1,399,366	831
" 21	409,305 (1,121)	17,095 (47)	865 (2)	427,265 (1,171)	12 (0)	427,277 (1,171)	35,434 (97)	1,407,522	1,407,514	832
" 22	411,552 (1,128)	18,488 (51)	926 (3)	430,966 (1,181)	10 (0)	430,976 (1,181)	32,034 (88)	1,415,596	1,415,585	834
" 23	420,846 (1,150)	20,471 (56)	815 (2)	442,132 (1,208)	9 (0)	442,141 (1,208)	26,671 (73)	1,425,622	1,425,610	847

注)「ごみ総排出量」=「計画収集量」+「直接搬入量」+「集団回収量」である。

・平成17年度実績のとりまとめより、ごみ総排出量の定義が「ごみ総排出量」=「計画収集量」+「直接搬入量」+「自家処理量」から上記のように変更になった。なお、第1表は過去の数値も再計算したものである。

・「排出量」=「ごみ総排出量」+「自家処理量」である。

・1人1日当たりのごみ排出量=(計画収集量+直接搬入量+集団回収量)÷(計画収集人口+自家処理人口)÷365又は366

・四捨五入により合計が一致しない場合がある。

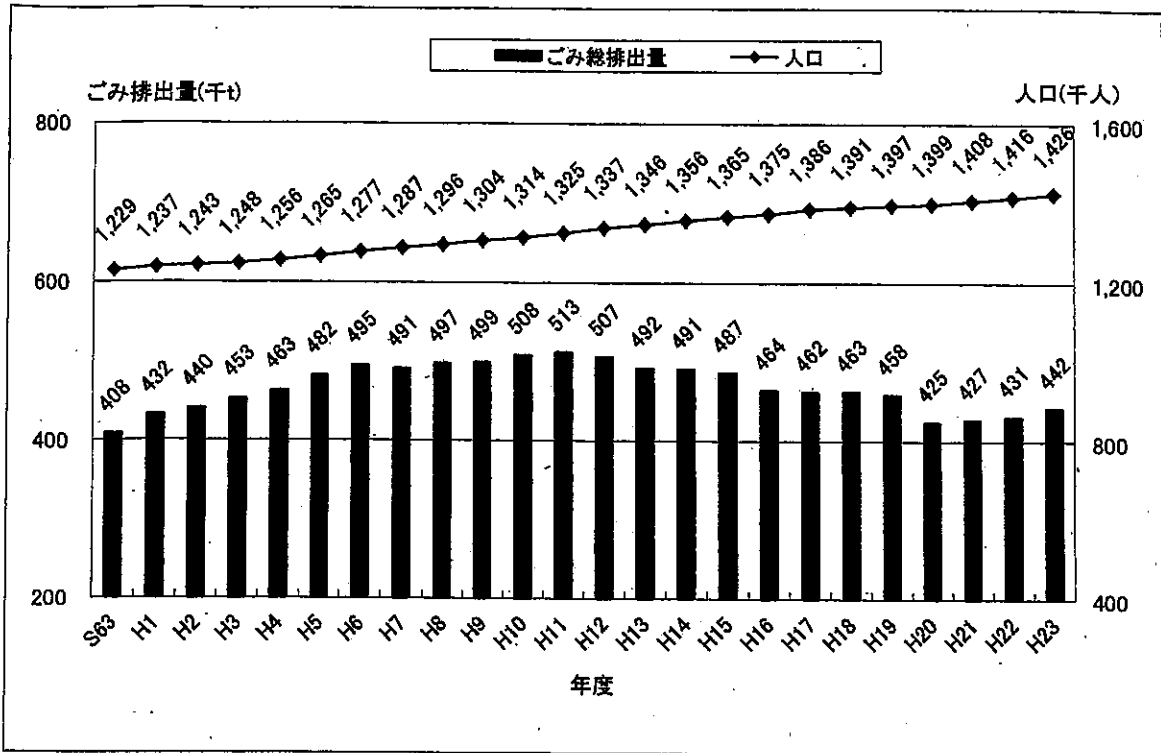


図2-1 ごみ総排出量の推移

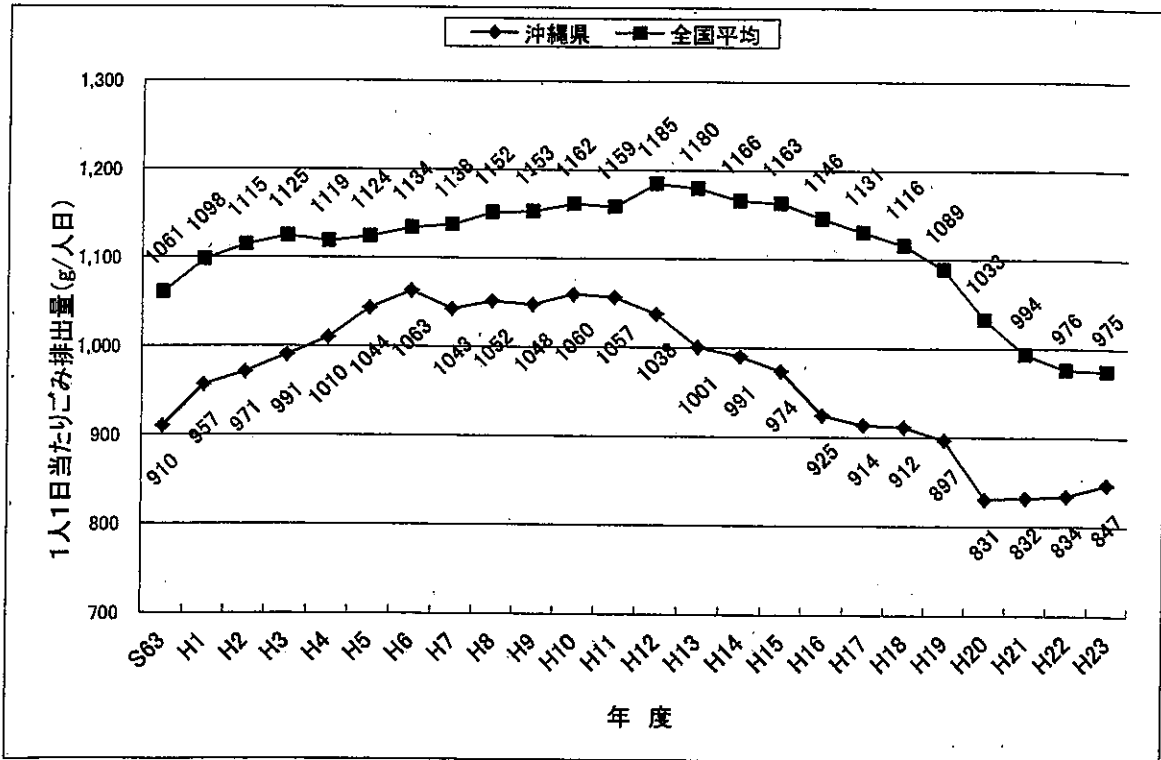


図2-2 1人1日当たり排出量の推移

表 2 - 2 収集ごみの処理状況の推移

(単位: t/年、下段()内は t/日)

区分 年度	ごみの 総処理量	直接焼却	直接埋立	焼却以外の中 間処理量	直接資源化	減量 処理率
平成10	502,613 (1,377.0)	354,679 (971.7)	100,665 (275.8)	41,212 (112.9)	6,057 (16.6)	80.0%
" 11	507,015 (1,385.3)	353,956 (967.1)	102,941 (281.3)	43,863 (119.8)	6,255 (17.1)	79.7%
" 12	498,177 (1,364.9)	366,224 (1,003.4)	69,674 (190.9)	52,294 (143.3)	9,985 (27.4)	86.0%
" 13	492,298 (1,348.8)	385,120 (1,055.1)	42,071 (115.3)	49,279 (135.0)	15,828 (43.4)	91.5%
" 14	490,573 (1,344.0)	387,397 (1,061.4)	37,073 (101.6)	50,007 (137.0)	16,096 (44.1)	92.4%
" 15	481,655 (1,316.0)	380,325 (1,039.1)	32,704 (89.4)	52,963 (144.7)	15,663 (42.8)	93.2%
" 16	468,424 (1,283.4)	372,832 (1,021.5)	27,144 (74.4)	51,859 (142.1)	16,589 (45.4)	94.2%
" 17	454,884 (1,246.3)	379,331 (1,039.3)	20,377 (55.8)	46,193 (126.6)	8,983 (24.6)	95.5%
" 18	456,244 (1,250.0)	392,647 (1,075.7)	9,122 (25.0)	45,385 (124.3)	9,090 (24.9)	98.0%
" 19	453,878 (1,240.1)	382,878 (1,046.1)	6,762 (18.5)	53,624 (146.5)	10,614 (29.0)	98.5%
" 20	419,763 (1,150.0)	365,132 (1,000.4)	3,708 (10.2)	42,832 (117.3)	8,091 (22.2)	99.1%
" 21	423,960 (1,161.5)	364,026 (997.3)	2,712 (7.4)	48,465 (132.8)	8,757 (24.0)	99.4%
" 22	428,630 (1,174.3)	371,167 (1,016.9)	3,066 (8.4)	47,715 (130.7)	6,682 (18.3)	99.3%
" 23	440,324 (1,203.1)	373,438 (1,020.3)	2,555 (7.0)	56,723 (155.0)	7,608 (20.8)	99.4%

注) ・ 直接埋立は焼却残渣等の埋立量を除く。  
 ・ 「直接資源化」とは、資源化等を行う施設を経ずに直接、再生業者等に搬入される量であり、平成10年度より新たに設けられた項目である。  
 ・ 減量処理率 = ((直接焼却量) + (資源化等の中間処理量) + (直接資源化量)) ÷ (ごみの総処理量) × 100


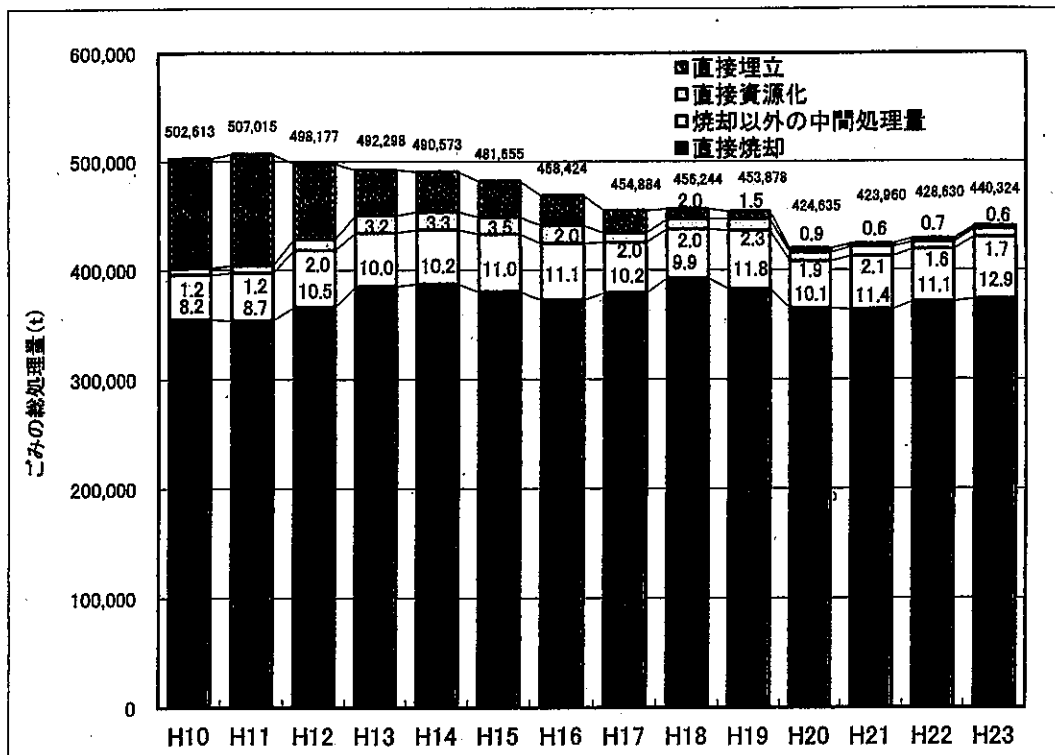


図 2 - 3 収集ごみの処理状況の推移

注) グラフ中の数値は構成比率 (%) を示す

ごみ処理量等(単位:t)

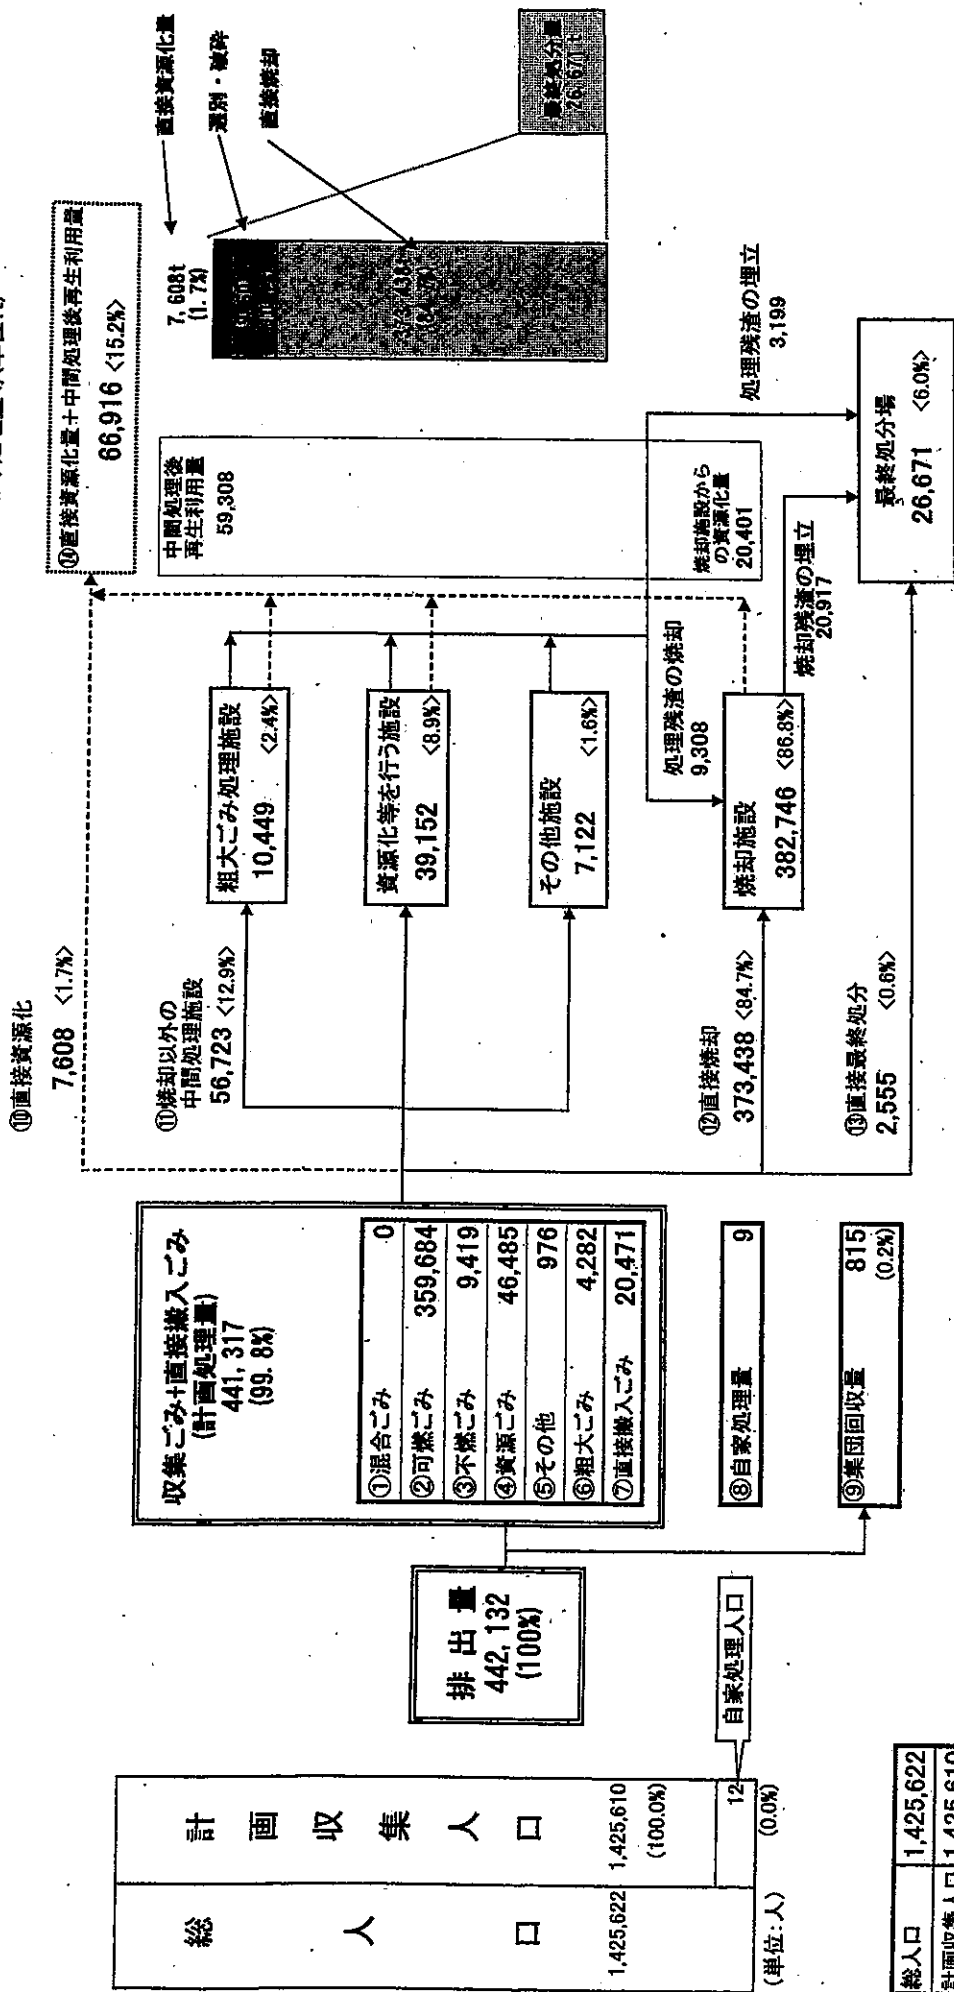

- ・収集ごみ=①+②+③+④+⑤+⑥=420,846 t/年
- ・1人1日当たり排出量=(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)/総人口=847 g/日・人
- ・ごみの総処理量=⑨+⑩+⑪+⑫+⑬=440,324t/年
- ・総資源化量=⑭+⑮=67,731 t/年
- ・リサイクル率=(⑭+⑮)/(⑨+⑩+⑪+⑫+⑬)=15.4 %

図2-4 ごみ処理フロー図(詳細)・ごみ処理の状況(平成23年度実績)

表2-3 総資源化量とリサイクル率の推移

年度	(単位:t/年)												
	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23
市町村等によるごみの資源化量	27,846	34,853	50,262	51,318	52,104	54,125	47,205	55,527	57,689	50,647	57,143	53,488	66,916
中間処理後再生利用量	21,591	24,868	34,434	35,222	36,441	37,536	38,222	46,437	47,075	42,556	48,386	46,806	59,308
直接資源化量	6,255	9,985	15,828	16,096	15,663	16,589	8,983	9,090	10,614	8,091	8,757	6,682	7,608
集団回収量	5,490	5,714	4,063	4,696	4,311	4,214	7,467	6,868	4,610	1,054	865	926	815
資源化量合計	33,336	40,567	54,325	56,014	56,415	58,339	54,672	62,395	62,299	51,701	58,008	54,414	67,731
ごみの総処理量	507,015	498,177	492,298	490,573	481,655	468,424	454,884	456,244	453,706	419,763	423,960	430,040	441,317
ごみの総排出量	512,505	506,733	491,906	490,590	486,704	464,421	462,351	463,112	458,488	424,635	427,265	430,966	442,132
リサイクル率(%) <沖縄県>	6.5%	8.0%	11.0%	11.4%	11.6%	12.6%	11.8%	13.5%	13.6%	12.3%	13.7%	12.7%	15.4%
リサイクル率(%) <全国>	13.1%	14.3%	15.0%	15.9%	16.8%	17.6%	19.0%	19.6%	20.3%	20.3%	20.5%	20.8%	20.4%

注) 「中間処理後再生利用量」とは、焼却、破砕等の中間処理を行った後、鉄、アルミ等を回収し資源化した量である。  
 「集団回収」とは、市町村による用具の貸出、補助金の交付等で市町村登録された住民団体によって回収された量をいい、ごみの総排出量に含まれていない。  
 リサイクル率(%) = [直接資源化量 + 中間処理後再生利用量 + 集団回収量] ÷ [ごみの総処理量 + 集団回収量]

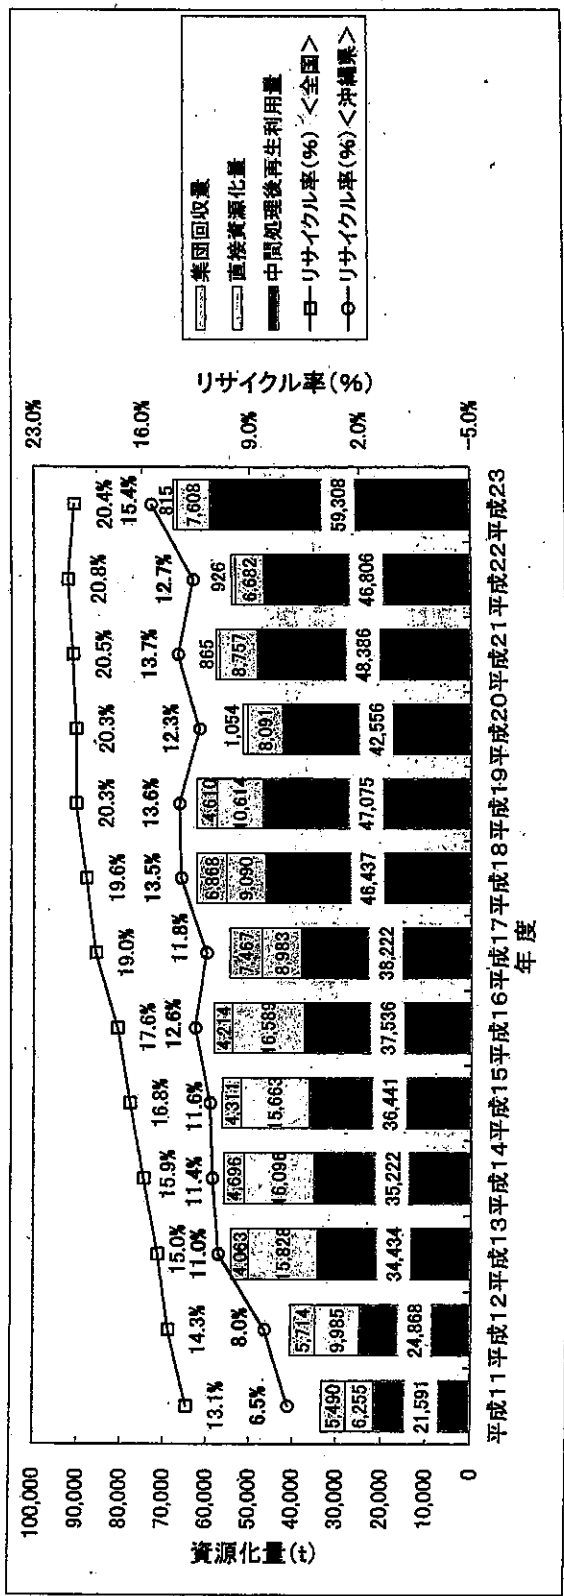


図2-5 総資源化量とリサイクル率の推移

表2-4 最終処分量の推移

(単位:千t)

区分 年度	直接 埋立量	焼却残渣 埋立量	処理残渣 埋立量	最終 処分量	ごみの 総処理量	最終処分率 〈沖縄県〉	最終処分率 〈全国〉
H11	103	55	12	170	513	33.6	21.3
H12	70	55	9	134	507	26.8	20.2
H13	42	50	8	100	492	20.4	19.2
H14	37	47	7	91	491	18.7	17.6
H15	33	48	6	87	487	17.9	16.4
H16	27	43	5	75	464	16.4	16.0
H17	20	34	5	59	462	12.9	14.7
H18	9	34	4	47	463	10.4	13.9
H19	7	33	6	46	454	10.1	13.3
H20	4	31	4	38	420	9.1	12.3
H21	3	29	4	35	423	8.3	11.0
H22	3	26	3	32	430	7.4	10.7
H23	3	21	3	27	441	6.0	10.6

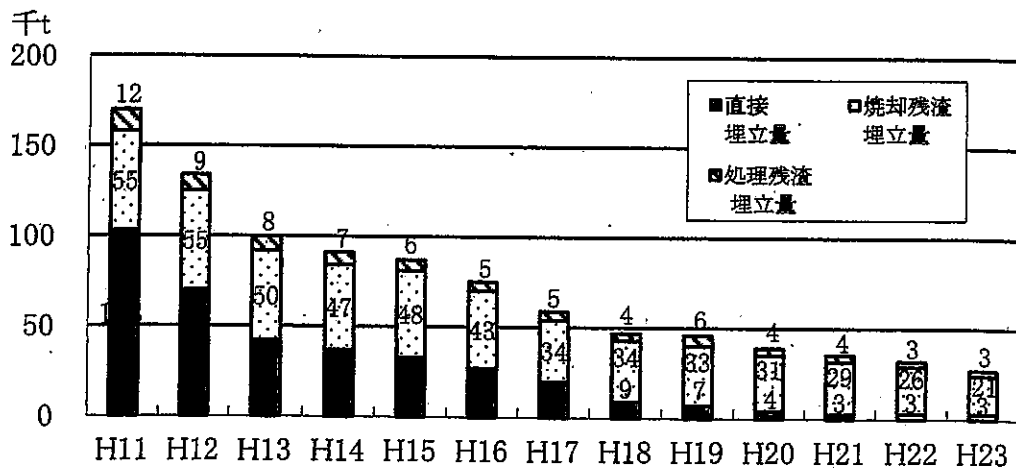


図2-6 最終処分量の推移

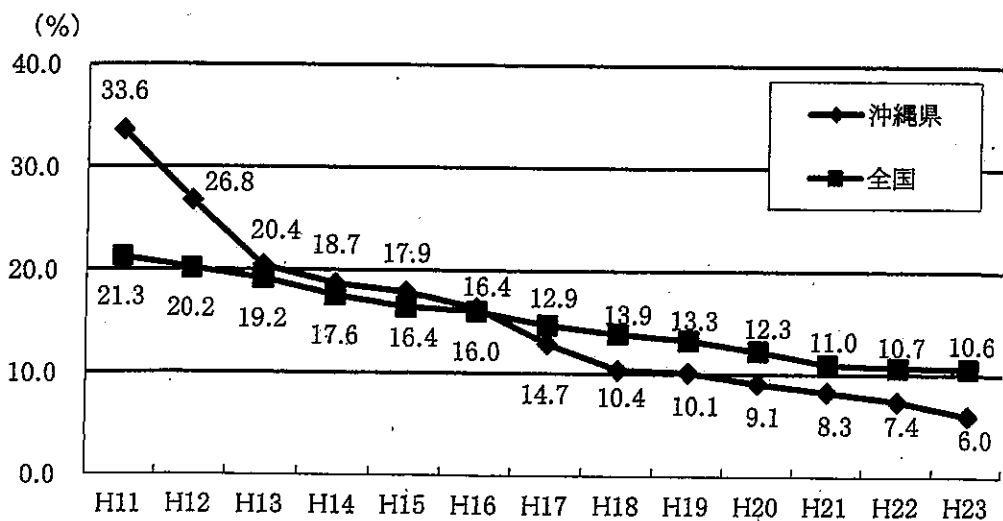


図2-7 最終処分率の推移

表2-5 ごみの形態別収集量・率の推移

区分	平成14		平成15		平成16		平成17		平成18			
	年度	直営	委託	率	年度	直営	委託	率	年度	直営	委託	率
地方公共 団体に よるもの		53,308	263,754	11.5%	49,174	257,366	50,080	240,954	47,375	43,841	10.0%	
許可業者に よるもの		148,258		56.7%	152,197		145,469	150,827	151,021		55.7%	
計		465,320		31.9%	458,737		441,459	439,156	439,725		34.3%	
				100.0%				100.0%				100.0%

区分	平成19		平成20		平成21		平成22		平成23			
	年度	直営	委託	率	年度	直営	委託	率	年度	直営	委託	率
地方公共 団体に よるもの		37,921	245,847	8.7%	33,736	231,004	28,977	235,931	30,380	30,462	7.2%	
許可業者に よるもの		149,943		56.7%	141,466		144,214	145,241	147,823		57.6%	
計		433,711		34.6%	406,206		409,305	411,552	420,846		35.1%	
				100.0%				100.0%				100.0%

注)粗大ごみの計画収集量も含む



## 2 県内におけるし尿の処理

### (1) し尿処理の状況

くみ取りし尿、浄化槽汚泥は、市町村、許可業者等により収集され、主に市町村等が設置するし尿処理施設で処理される。

#### ○し尿計画収集人口

非水洗化計画収集人口（計画収集人口＋自家処理人口）は、水洗化人口（下水道人口＋浄化槽人口）の増加に伴い、年々減少傾向にあり、平成23年度においては84,825人となり、総人口の6.0%を占めている。

（表2-6、図2-8）

#### ○し尿の収集状況（1日当たり）

平成23年度において県内で排出されたし尿及び浄化槽汚泥量は、1日当たり375.5klとなっている。そのうち、375.2kl（99.8%）が計画収集されている。

なお、し尿の計画収集量は減少傾向を示しているが、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の普及に伴い浄化槽汚泥収集量は増加傾向にある。

（表2-7）

#### ○し尿の処理状況（1日当たり）

平成23年度において県内で収集されたし尿及び浄化槽汚泥は、1日当たり294klがし尿処理施設で処理され、11klが農地還元、58klが下水道投入され、13klがその他の方法で処理されている。

なお、海洋投入は平成16年5月で廃止されている。

（表2-8、図2-9、図2-10）

### (2) し尿の形態別収集量・率

平成23年度におけるし尿の形態別の収集状況は、市町村等によるものが1.3%（うち直営0.3%、委託1.0%）で、許可業者のよるものが98.7%となっている。（表2-9）

表2-6 計画処理区域内人口等の推移

年 度	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23
総人口	1,345,801	1,355,926	1,365,359	1,375,037	1,386,137	1,391,490	1,396,514	1,399,376	1,407,522	1,415,596	1,425,622
浄化槽人口	554,514	539,791	534,651	525,508	537,819	530,495	513,168	503,904	492,475	482,259	486,152
公共下水道人口	655,349	692,622	709,712	731,774	761,850	783,914	787,174	803,261	822,649	844,434	854,525
水洗化人口	1,209,863	1,232,413	1,244,363	1,257,282	1,299,669	1,314,409	1,300,342	1,307,165	1,315,124	1,326,693	1,340,677
非水洗化計画収集人口	132,529	118,644	116,564	114,274	81,056	76,865	96,000	92,064	92,398	88,739	84,825
非水洗化自家処理人口	3,409	4,869	4,432	3,481	5,412	216	172	147	104	164	120


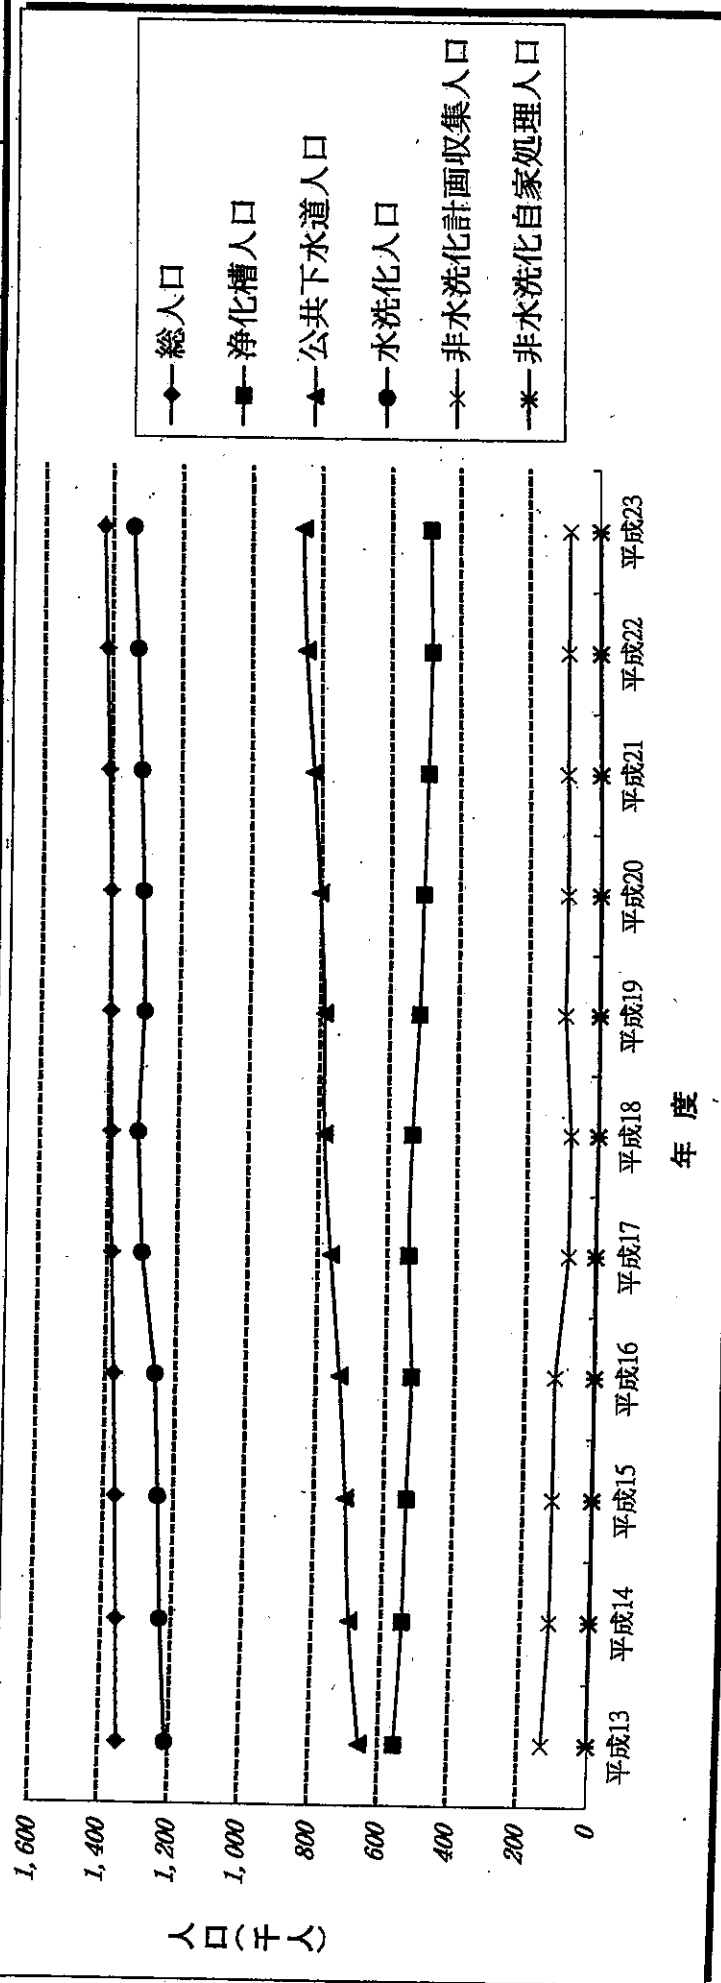


図2-8 計画処理区域内人口等の推移

表2-7 し尿の収集量・自家処理量の推移

区分 年度	計画収集量 (kl/日)			自家処理量 (kl/日)			合計 (kl/日)	計画処理率	
	し尿 (A)	浄化槽 汚泥(B)	計	し尿 (C)	浄化槽 汚泥(D)	計		し尿 ①	浄化槽 汚泥②
平成 12	151.0	218.0	369.0	1.0	4.0	5.0	374.0	99.3%	98.2%
" 13	145.7	240.5	386.3	1.8	2.9	4.7	391.0	98.8%	98.8%
" 14	132.8	243.2	376.1	1.8	0.4	2.2	378.3	98.6%	99.8%
" 15	124.2	245.4	369.6	3.7	2.7	6.4	376.0	97.1%	98.9%
" 16	127.3	250.4	377.7	0.6	0.3	0.9	378.5	99.6%	99.9%
" 17	114.0	255.2	369.2	28.4	37.6	66.0	435.3	80.0%	87.2%
" 18	86.8	267.6	354.4	0.3	0.0	0.3	354.7	99.7%	100.0%
" 19	86.6	261.6	348.2	5.9	0.0	5.9	354.1	93.6%	100.0%
" 20	83.0	265.9	348.9	2.3	3.4	5.7	354.6	97.3%	98.7%
" 21	78.6	273.1	351.7	0.1	0.0	0.1	351.8	99.9%	100.0%
" 22	68.5	273.3	341.8	0.0	0.0	0.0	341.8	100.0%	100.0%
" 23	87.8	288.2	376.0	0.2	0.1	0.0	376.0	99.8%	100.0%

※ ①=(A)/(A)+(C)、②=(B)/(B)+(D)

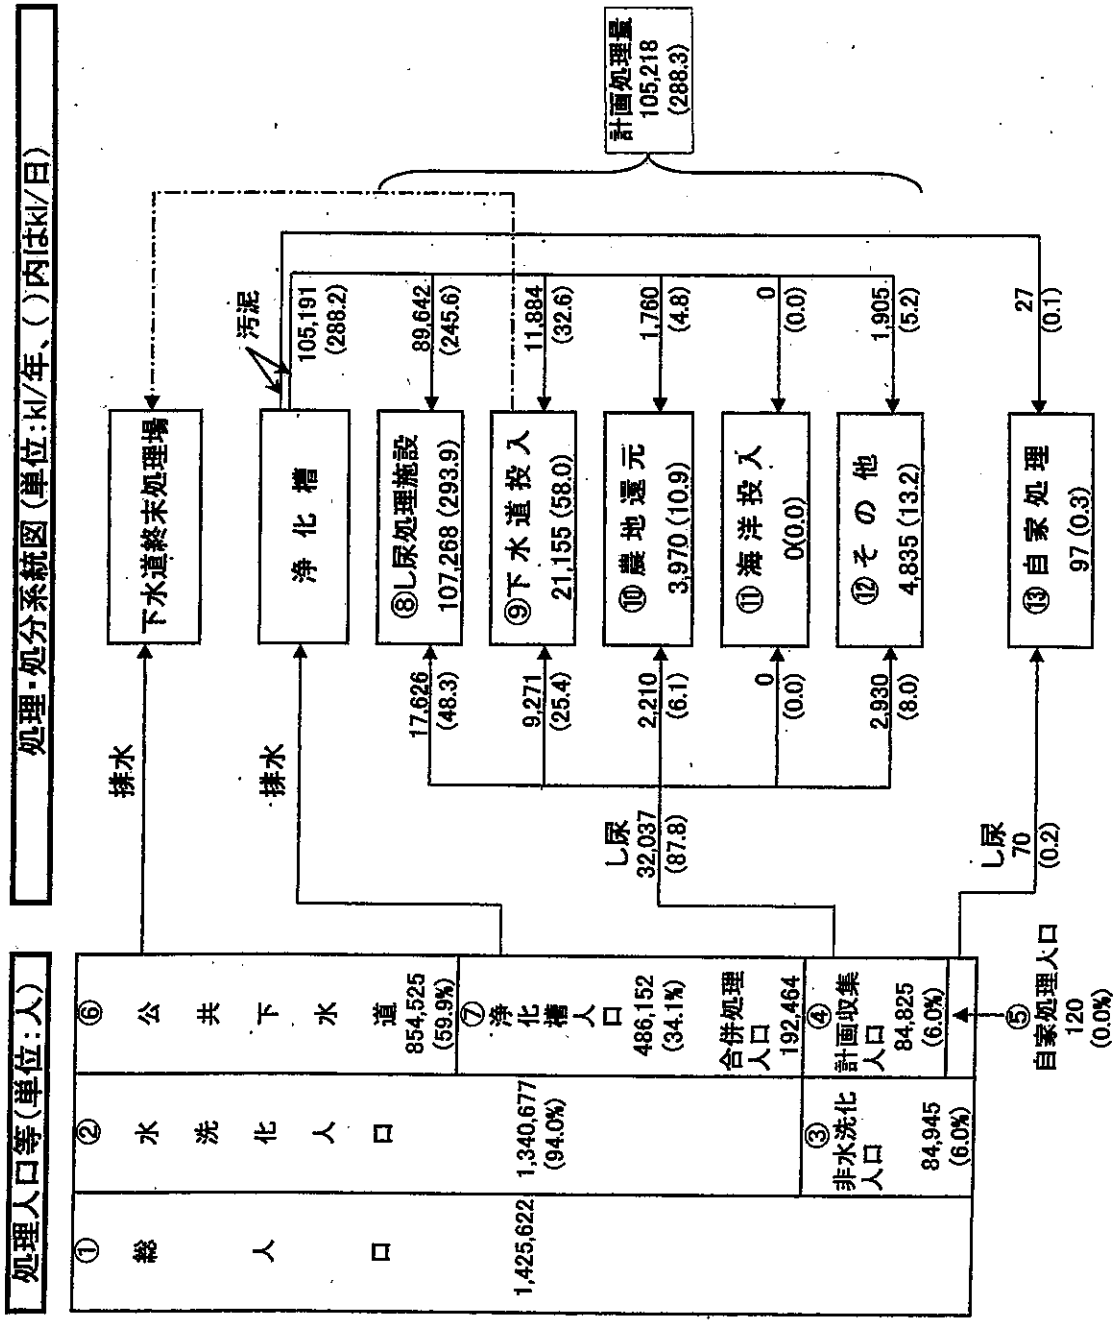

- ・水洗化率 = ②/① = 94.0%
- ・非水洗化率 = ③/① = 6.0%
- ・公共下水道水洗化率 = ⑥/① = 59.9%
- ・浄化槽水洗化率 = ⑦/① = 34.1%
- （うち合併処理浄化槽水洗化率 = 13.5%）
- ・非水洗化人口における計画収集率 = ④/③ = 99.9%
- ・非水洗化人口における自家処理率 = ⑤/③ = 0.1%
- ・計画処理量(含浄化槽汚泥)  
⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ = 376.0 k/日
- ・総処理量(計画処理量+自家処理量)  
⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬ = 376.2 k/日
- ・し尿処理施設及び下水道投入による処理率  
(⑧+⑨)/a = 122.1%
- ・1人1日当たりし尿計画処理量  
(a-288.2)/④ = 0.00 %/人・日
- ・1人1日当たりし尿排出量  
(b-288.2-0.1)/③ = 1.04 %/人・日
- ・1人1日当たり浄化槽汚泥計画処理量  
288.2/⑦ = 0.59 %/人・日
- ・1人1日当たり浄化槽汚泥排出量  
(288.2+0.1)/⑦ = 0.59 %/人・日
- ・し尿処理施設と処理能力  
計12施設 511 k l /日

図2-9 し尿処理フローシート・し尿処理の状況(平成23年度)

表2-8 し尿及び浄化槽汚泥の処理方法の推移

(単位:k/日)

年度	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23
下水道投入	18.8	17.2	19.1	19.1	19.3	23.4	16.7	22.8	17.6	18.8	40.7	58
し尿処理施設	284.7	292.7	291.3	284.4	303.3	318.6	322.6	314.3	310.8	312.2	282.8	293.9
農地還元	16.4	34.4	18.4	19.2	21.6	21.6	13.7	10.5	14.2	14.0	16.0	10.9
海洋投入	47.2	41.4	38.1	36.4	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
その他	1.9	1.2	9.1	8.7	8.3	5.6	1.4	0.6	6.3	6.7	2.8	13.2
自家処理	5.3	4.7	2.2	6.3	0.9	66.0	0.3	5.9	5.7	0.1	0.0	0.3

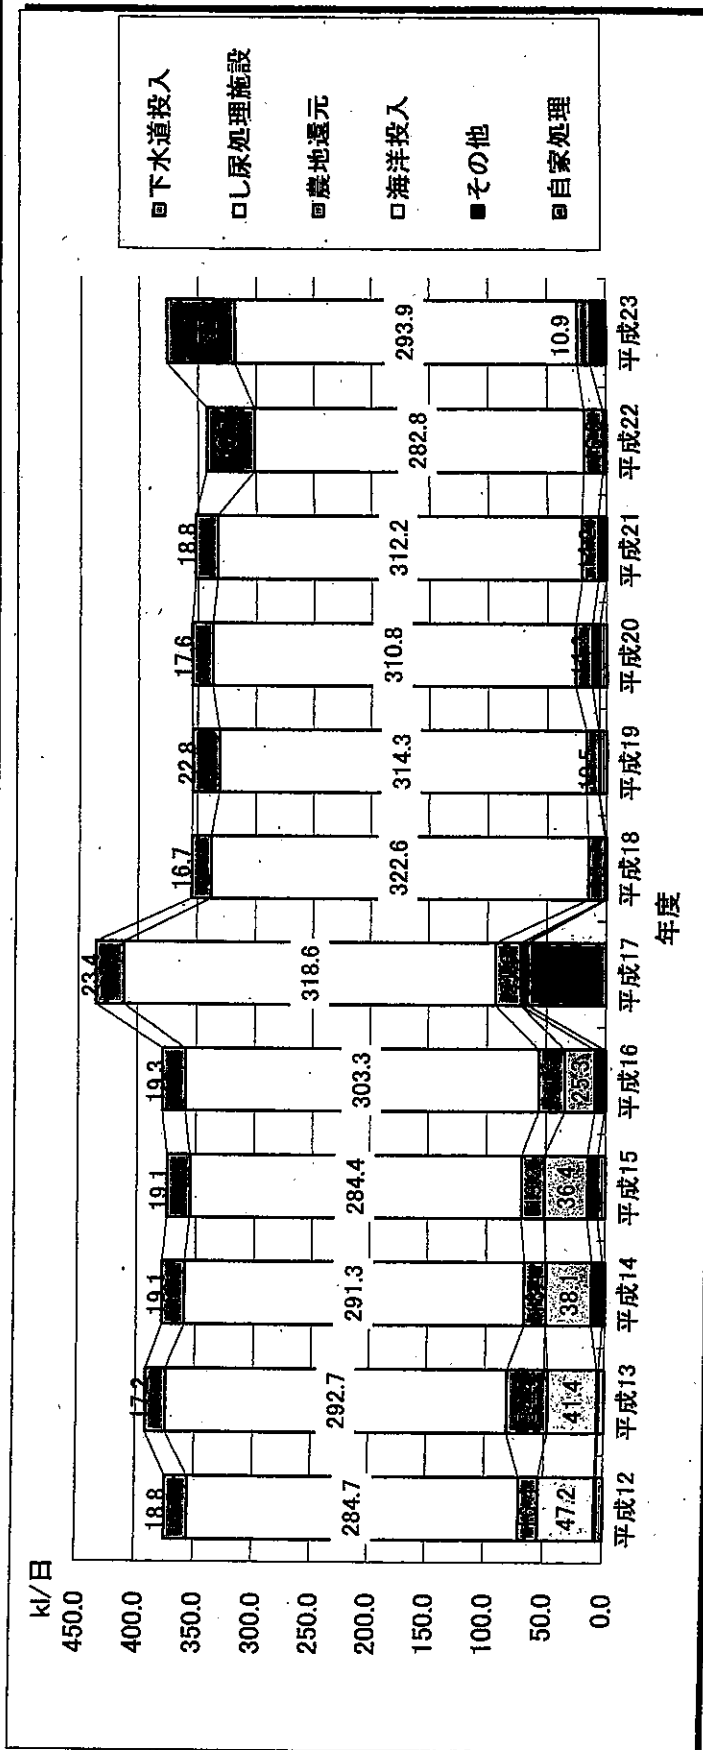


図2-10 し尿及び浄化槽汚泥の処理方法の推移

表2-9 し尿の形態別収集量・率の推移

(単位:kℓ/年)

区分	平成14		平成15		平成16		平成17		平成18		
	年度	収集量	率	収集量	率	収集量	率	収集量	率	収集量	率
地方公共 団体によ るもの	直営	455	0.4%	0	0.0%	1,631	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	委託	5,252	4.0%	11,147	8.2%	4,942	3.6%	4,230	3.1%	2,627	2.0%
許可業者 によるもの		125,485	95.6%	124,166	91.8%	131,258	95.2%	130,532	96.9%	126,742	98.0%
計		131,192	100.0%	135,313	100.0%	137,831	100.0%	134,762	100.0%	129,369	100.0%

区分	平成19		平成20		平成21		平成22		平成23		
	年度	収集量	率	収集量	率	収集量	率	収集量	率	収集量	率
地方公共 団体によ るもの	直営	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3,003	2.4%	353	0.3%
	委託	2,328	1.8%	1,625	1.3%	1,442	1.1%	2,458	2.0%	1,323	1.0%
許可業者 によるもの		125,136	98.2%	123,829	98.7%	126,918	98.9%	119,312	95.6%	129,582	98.7%
計		127,464	100.0%	125,454	100.0%	128,360	100.0%	124,773	100.0%	131,258	100.0%

注)収集量には、浄化槽汚泥も含む。

### 3 一般廃棄物処理施設の整備状況

#### (1) ごみ処理施設の整備状況

平成25年3月末現在の整備状況を、表2-10～2-13、図2-11に示す。

ごみ焼却施設が33施設（1,839t/日）、粗大ごみ処理施設が7施設（134t/日）、最終処分場（国庫補助施設のみ）が20施設、再生利用施設（国庫補助施設のみ）は27施設が整備されている。

しかし、ごみ焼却施設は1町が未整備となっており、新施設の整備を検討中である。また、最終処分場は14市町村が未整備となっており、このうち8市町村が2施設の整備を検討中である。残る6市村については、焼却灰の熔融スラグ化により対応している。

今後とも、地域の特性及び実状を勘案し、国の高率の交付金等を活用したた施設整備を促進する必要がある。

#### (2) ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度測定状況

平成24年度における各市町村のごみ焼却施設からのダイオキシン類排出量を、表2-14に示す。

ごみ焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果から各施設の年間排出量を算出したところ、県全体では0.42g-TEQ/年となっている。

平成9年度の年間排出量（10.8g-TEQ/年）から90%削減するとした沖縄県ごみ処理広域化計画の目標値に対しては、平成20年度では89%の削減で目標値にあとわずかであったが、その後は目標値を達成し、平成23年度では96.7%の削減、平成24年度では96.1%の削減となっている。

#### (3) し尿処理施設の整備状況

平成25年3月末現在の整備状況を、表2-15、図2-12に示す。

し尿処理施設は11施設（478kl/日）整備されており、他の市町村においても、下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促進が図られている。

今後は、下水道等の整備計画との整合性を図りつつ、浄化槽汚泥や生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理するとともに、資源回収を行う汚泥再生処理センターの整備を検討する必要がある。

表2-10 一般廃棄物焼却施設整備状況

平成25年3月末現在

実施主体	橋本市町村 所在地	規模(t/日)	処理方式 炉の形態	当初着工年月	当初事業費 (千円)	最近着工年月	累計基幹改良等 の費用 (千円)	備 考 (基幹改良等の回数)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				当初竣工年月		最近竣工年月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 名護市	名護市	40	機械化バフ	S51.11	672,700	H18.6	1,057,206	(4回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	名護市宇字茂佐1710-3	20 t/	8h × 2 基	S52.12		H19.3			2 国頭村	国頭村、大宜味村、東村	15	機械化バフ	S57.9	348,757	H9.8	475,400	(2回)	国頭村宇字辻士名山地名原479-1外13	7.5 t/	8h × 2 基	S58.3	H10.3	3 本部町今帰仁村清掃 施設組合	本部町、今帰仁村	40	機械化バフ	H7.9	999,499	H21.4	516,649	(1回)	本部町宇字北里182	20 t/	8h × 2 炉	H10.3	H22.3	4 中部北環境施設組合	うるま市、恩納村	166	直接溶融	H14.11	5,950,707				うるま市奥志川字紫野1211-6	83 t/	24h × 2 基	H16.11		5 金武地区消防清掃組合	金武町、重野産村	20	機械化バフ	S59.2	386,956	H17.2	964,565	(4回)	重野産村宇字漢那2536-23	10 t/	8h × 2 基	S60.12	H18.2	6 比謝川行政事務組合	高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3	438,585	(1回)	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3	H19.3	7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日	
2 国頭村	国頭村、大宜味村、東村	15	機械化バフ	S57.9	348,757	H9.8	475,400	(2回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	国頭村宇字辻士名山地名原479-1外13	7.5 t/	8h × 2 基	S58.3		H10.3			3 本部町今帰仁村清掃 施設組合	本部町、今帰仁村	40	機械化バフ	H7.9	999,499	H21.4	516,649	(1回)	本部町宇字北里182	20 t/	8h × 2 炉	H10.3	H22.3	4 中部北環境施設組合	うるま市、恩納村	166	直接溶融	H14.11	5,950,707				うるま市奥志川字紫野1211-6	83 t/	24h × 2 基	H16.11		5 金武地区消防清掃組合	金武町、重野産村	20	機械化バフ	S59.2	386,956	H17.2	964,565	(4回)	重野産村宇字漢那2536-23	10 t/	8h × 2 基	S60.12	H18.2	6 比謝川行政事務組合	高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3	438,585	(1回)	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3	H19.3	7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637											
3 本部町今帰仁村清掃 施設組合	本部町、今帰仁村	40	機械化バフ	H7.9	999,499	H21.4	516,649	(1回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	本部町宇字北里182	20 t/	8h × 2 炉	H10.3		H22.3			4 中部北環境施設組合	うるま市、恩納村	166	直接溶融	H14.11	5,950,707				うるま市奥志川字紫野1211-6	83 t/	24h × 2 基	H16.11		5 金武地区消防清掃組合	金武町、重野産村	20	機械化バフ	S59.2	386,956	H17.2	964,565	(4回)	重野産村宇字漢那2536-23	10 t/	8h × 2 基	S60.12	H18.2	6 比謝川行政事務組合	高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3	438,585	(1回)	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3	H19.3	7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																									
4 中部北環境施設組合	うるま市、恩納村	166	直接溶融	H14.11	5,950,707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	うるま市奥志川字紫野1211-6	83 t/	24h × 2 基	H16.11			5 金武地区消防清掃組合	金武町、重野産村	20	機械化バフ	S59.2	386,956	H17.2	964,565	(4回)	重野産村宇字漢那2536-23	10 t/	8h × 2 基	S60.12	H18.2	6 比謝川行政事務組合	高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3	438,585	(1回)	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3	H19.3	7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																									
5 金武地区消防清掃組合	金武町、重野産村	20	機械化バフ	S59.2	386,956	H17.2		964,565	(4回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	重野産村宇字漢那2536-23	10 t/	8h × 2 基	S60.12		H18.2	6 比謝川行政事務組合			高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3	438,585	(1回)	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3	H19.3	7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																					
6 比謝川行政事務組合	高手納町、読谷村	70	准連続	H7.2	2,887,221	H18.3		438,585	(1回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	高手納町宇字久得242-1	35 t/	16h × 2 炉	H10.3		H19.3	7 倉浜衛生施設組合			沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205				沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3		8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																			
7 倉浜衛生施設組合	沖繩市、重野湾市、北谷町	309	ガス化溶融	H19.3	10,026,205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	沖繩市宇字池原3394番地	103 t/	24h × 3 炉	H22.3			8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000			防衛施設庁予算 (当初)	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5		9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																			
8 中城村北中城村清掃 事務組合	中城村、北中城村	40	全連続+灰溶融	H12.12	5,880,000				防衛施設庁予算 (当初)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	中城村宇字伊舎堂池底当原787外	20 t/	24h × 2 基	H15.5			9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町		450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376				南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3		10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																
9 那覇市・南風原町 環境施設組合	那覇市、南風原町	450	全連続+灰溶融	H14.8	16,748,376																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	南風原町宇字新川650	150 t/	24h × 3 基	H18.3			10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3	5,623,396	(4回)	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12	H25.3	11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																															
10 浦添市	浦添市	150	全連続+灰溶融	S55.10	2,349,961	H24.3		5,623,396	(4回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	浦添市伊茶武原1-8-1	75 t/	24h × 2 基	S57.12		H25.3	11 東部清掃施設組合			西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9	3,257,961	(5回)	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3	H20.3	12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																											
11 東部清掃施設組合	西原町、与那原町、南城市(佐敷)	98	准連続	S58.4	1,938,501	H18.9		3,257,961	(5回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	与那原町宇字板良敷1612	49 t/	24h × 2 炉	S60.3		H20.3	12 島尻消防清掃組合			南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3	1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3	H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																									
12 島尻消防清掃組合	南城市(知念、玉城、大里)、八重瀬町	40	機械化バフ	S51.8	600,653	H13.3		1,608,105	防衛施設庁予算 (当初、2回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	南城市玉城宇字奥武宇和城原996	20 t/	8h × 2 炉	S55.3		H14.3	13 糸満市豊見城市清掃 施設組合			糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278			H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3		14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																							
13 糸満市豊見城市清掃 施設組合	糸満市、豊見城市	200	全連続+灰溶融	H7.12	9,179,278				H21-H23に灰溶融 施設追加(総事業費 2,094,384千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	糸満市宇字東里74-1	100 t/	24h × 2 炉	H10.3			14 伊江村	伊江村		7	機械化バフ	H14.10	1,023,000			防衛施設庁予算 (当初)	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2		15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																						
14 伊江村	伊江村	7	機械化バフ	H14.10	1,023,000				防衛施設庁予算 (当初)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	伊江村宇字東江上カダ原2788外	7 t/	8h × 1 炉	H16.2			15 久米島町	久米島町		20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10	626,508	(2回)	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3	H21.5	16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																				
15 久米島町	久米島町	20	機械化バフ	S63.10	504,952	H20.10		626,508	(2回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	久米島町宇字阿嘉297-133	10 t/	8h × 2 基	H2.3		H21.5	16 渡嘉敷村			渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368				渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7		17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																	
16 渡嘉敷村	渡嘉敷村	4	機械化バフ	H10.9	686,368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	渡嘉敷村宇字渡嘉敷1845	4 t/	8h × 1 炉	H11.7			17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400				座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3		18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																	
17 座間味村	座間味村(阿嘉島)	3	機械化バフ	H9.4	344,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	座間味村阿嘉島地内	3 t/	8h × 1 炉	H10.3			18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902				座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8		19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																															
18 座間味村	座間味村	4	ガス化溶融	H14.12	883,902																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	座間味村宇字座間味牧地地内	4 t/	8h × 1 炉	H15.8			19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037				栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3		20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																													
19 栗園村	栗園村	3	機械化バフ	H15.6	645,037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	栗園村宇字原2334	3 t/	8h × 1 炉	H16.3			20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300				渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3		21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																											
20 渡名喜村	渡名喜村	2	ガス化溶融	H14.3	678,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	渡名喜村高田地内	2 t/	8h × 1 炉	H15.3			21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601				南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																									
21 南大東村	南大東村	3	機械化バフ	H10.12	534,601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	南大東村宇字池之沢1-1	3 t/	8h × 1 炉	H12.5			22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8	197,690	(1回)	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3	H24.3	23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22 北大東村	北大東村	2	機械化バフ	H12.12	609,175	H23.8		197,690	(1回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	北大東村宇字南211-1	2 t/	8h × 1 炉	H14.3		H24.3	23 宮古島市			宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3	1,313,792	(4回)	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7	H14.11	24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23 宮古島市	宮古島市	60	准連続	S51.9	492,044	H14.3		1,313,792	(4回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	宮古島市平良宇字仲家機565-1	30 t/	16h × 2 基	S52.7		H14.11	24 多良間村			多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8	299,780	(1回)	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5	H23.4	25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24 多良間村	多良間村	3	機械化バフ	H11.9	566,230	H22.8		299,780	(1回)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	多良間村宇字仲筋1624-2	3 t/	8h × 1 炉	H12.5		H23.4	25 石垣市			石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941				石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10		26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25 石垣市	石垣市	80	准連続	H7.3	2,829,941																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	石垣市宇字平得大俣1273-439	40 t/	16h × 2 炉	H9.10			26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740				伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5		27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26 伊平屋村	伊平屋村	3	機械化バフ+灰溶融	H16.1	1,284,740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	伊平屋村宇字田名3225	3 t/	8h × 1 炉	H17.5			27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385				竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27 竹富町	竹富町(波照間島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	36,385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字波照間4969-1	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5			28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469				竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5		29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28 竹富町	竹富町(黒島)	0.4	ガス化燃焼	H17.11	37,469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字黒島2601	0.4 t/	8h × 1 炉	H18.5			29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960				竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3		30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
29 竹富町	竹富町(竹富島)	0.4	ガス化燃焼	H18.9	43,960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字竹富878	0.4 t/	8h × 1 炉	H19.3			30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711				竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3		31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30 竹富町	竹富町(小浜島)	0.5	ガス化燃焼	H18.9	37,711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字小浜3400-1	0.5 t/	8h × 1 炉	H19.3			31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014				竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5		32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
31 竹富町	竹富町(鳩間島)	0.4	ガス化燃焼	H20.11	49,014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字鳩間地内	0.4 t/	8h × 1 炉	H21.5			32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179				竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1		33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
32 竹富町	竹富町(西表島)	1.5	ガス化燃焼	H21.12	100,179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	竹富町宇字高那地内	1.5 t/	8h × 1 炉	H23.1			33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598				伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1		合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33 伊是名村	伊是名村	3	機械化バフ	H22.7	512,598																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	伊是名村宇字勢理峯3630	3 t/	8h × 1 炉	H24.1			合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合 計	40市町村	1,839	t/日		69,868,819		16,379,637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

\* 基幹改良等=国の補助を受け、焼却施設の改良又は改造によって更新を行うこと。上記表中では、当初事業(施設建設時)と基幹改良等の事業を分けて表記。



表2-11 一般廃棄物最終処分場整備状況

平成25年3月末現在

実施主体	構成市町村	埋立開始年月	終了予定年月	埋立面積 (m <sup>2</sup> )	埋立容量 (m <sup>3</sup> )	平成23年度末		総事業費 (千円)
						残余容量 (m <sup>3</sup> )	残余年数 (推計)	
1 比叡川行政事務組合	高手納町、鏡谷村	H20.4	H35.3	15,650	155,000	44,696	26.4	1,436,820
2 恩納村	うるま市、恩納村	H3.5	H24.3	12,300	100,000	47,011	27.5	583,220
3 伊江村	伊江村	H3.4	H24.3	25,382	72,400	46,613	227.4	180,734
4 宮古島市(野田最終処分場)	宮古島市	H6.6	H26.3	10,600	81,000	39,585	42.7	893,114
5 名護市	名護市	H7.4	H22.3	20,000	185,000	8,275	9.9	1,148,470
6 倉浜衛生施設組合	沖縄市、宜野湾市、北谷町	H9.2	H24.3	38,000	400,000	238,951	70.6	2,738,582
7 宮古島市(川満最終処分場)	宮古島市	H9.3	H30.3	7,000	52,000	18,515	9.0	906,400
8 石垣市	石垣市	H11.2	H27.3	15,200	140,000	48,431	10.9	2,224,183
9 栗園村	栗園村	H11.3	H28.3	6,000	15,000	7,800	18.5	580,670
10 渡嘉敷村	渡嘉敷村	H14.2	H35.3	3,000	15,000	13,631	47.8	466,917
11 多良間村	多良間村	H14.7	H35.3	3,000	10,000	9,404	108.1	503,214
12 久米島町	久米島町	H16.3	H36.3	5,000	25,000	18,812	10.8	583,687
13 国頭地区行政事務組合	国頭村、大宜味村、東村	H18.4	H38.3	7,200	45,000	39,112	52.3	1,214,621
14 竹富町	竹富町	H18.4	H33.3	4,300	22,000	18,523	32.0	637,539
15 伊是名村	伊是名村	H18.11	H34.3	2,500	11,000	10,965	313.3	416,684
16 与那国町	与那国町	H19.4	H39.3	3,000	11,000	3,665	1.5	716,338
17 那覇市・南風原町環境施設組合	那覇市、南風原町	H19.4	H33.3	13,000	107,000	74,784	21.6	4,338,657
18 本部町・今帰仁村清掃施設組合	本部町、今帰仁村	H21.4	H35.3	8,800	67,000	64,139	75.9	1,545,206
19 北大東村	北大東村	H21.2	H41.2	900	2,000	1,835	43.7	281,689
20 南大東村	南大東村	H22.3	H37.3	1,330	4,500	2,203	1.0	627,430
合計	27市町村			202,162	1,519,900	757,950	26.9	22,814,175

表2-12 粗大ごみ処理施設整備状況

平成25年3月末現在

実施主体	構成市町村	規模 (t/日)	処理方式	総事業費 (千円)	着工年月	竣工年月	備考
1 倉浜衛生施設組合	沖縄市、宜野湾市、北谷町	7	選別	-	H19.3	H22.3	総事業費は、下記両組合のリサイクルプラザに含まれる。
2 浦添市	浦添市	25	破砕	2,349,961	S55.9	S57.12	
3 比叡川行政事務組合	高手納町、鏡谷村	13	併用	666,672	H7.2	H10.3	
4 本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町、今帰仁村	15	併用	330,969	H7.9	H10.3	
5 糸満市・重見城市清掃施設組合	糸満市、重見城市	30	併用	1,862,782	H7.12	H10.3	
6 名護市	名護市	5	併用	426,570	H10.10	H11.3	
7 那覇市・南風原町環境施設組合	那覇市、南風原町	39	併用	2,513,355	H14.8	H18.3	
合計	13市町村	134		8,150,309			

\* 処理方式の併用とは、粗大ごみの破砕と圧縮の両方の処理を行うこと。

表2-13 廃棄物再生利用施設整備状況

平成25年3月末現在

実施主体	構成市町村	施設規模	総事業費 (千円)	着工年月	竣工年月	備考
1 那覇市	那覇市	53 t/日	1,869,900	H6.2	H7.3	H20-H23に拡充整備 (総事業費1,285,789千円)
2 浦添市	浦添市	40 t/日	3,515,978	H9.11	H11.3	
3 中城村北中城村清掃事務組合	中城村、北中城村	9 t/日	-	H12.12	H15.5	総事業費は両組合の廃却施設に含まれる。(防衛施設庁予算)
4 中部北環境施設組合	うるま市、恩納村	57 t/日	3,163,983	H14.2	H16.3	
5 倉浜衛生施設組合	沖縄市、宜野湾市、北谷町	82 t/日	2,582,873	H19.3	H22.3	
小計	9市町村	241 t/日	11,132,734			
1 渡嘉敷村	渡嘉敷村	1 t/日	169,845	H12.9	H14.3	
2 多良間村	多良間村	1 t/日	175,486	H12.9	H14.3	
3 伊江村	伊江村	1 t/日	-	H14.10	H16.2	総事業費は両村の廃却施設に含まれる。(防衛施設庁予算)
4 久米島町	久米島町	3 t/日	439,517	H15.1	H16.3	
5 国頭地区行政事務組合	国頭村、東村、大宜味村	4.8 t/日	544,339	H16.10	H18.3	
6 竹富町	竹富町	1.4 t/日	354,900	H16.11	H18.2	
7 与那国町	与那国町	1 t/日	416,120	H17.3	H18.11	
8 宮古島市(伊良部島)	宮古島市	1 t/日	213,691	H19.9	H20.3	
9 伊是名村	伊是名村	1 t/日	75,470	H22.7	H24.1	
小計	11町村	15.2 t/日	2,389,368			
1 石垣市	石垣市	576 m <sup>2</sup>	107,520	H9.11	H10.3	
2 渡嘉敷村	渡嘉敷村	200 m <sup>2</sup>	49,936	H10.10	H11.3	
3 糸満市	糸満市	631 m <sup>2</sup>	104,749	H11.11	H12.3	
4 島尻消防清掃組合	南城市(旧:知念村、玉城村、大宜味村)、八重瀬町	612 m <sup>2</sup>	145,569	H12.3	H12.8	
5 多良間村	多良間村	234 m <sup>2</sup>	54,295	H13.8	H14.3	
6 北大東村	北大東村	150 m <sup>2</sup>	46,515	H14.4	H14.8	
7 国頭地区行政事務組合	国頭村、東村、大宜味村	450 m <sup>2</sup>	81,375	H16.10	H18.3	
8 本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町、今帰仁村	600 m <sup>2</sup>	265,900	H18.2	H19.1	
9 中部北環境施設組合 (うるま市恩納村地区内)	うるま市、恩納村	150 m <sup>2</sup>	186,060	H19.8	H20.3	
10 倉浜衛生施設組合 (うるま市宜野湾地区内)	沖縄市、宜野湾市、北谷町	1700 m <sup>2</sup>	273,803	H21.6	H22.1	
11 中部北環境施設組合 (うるま市川原地区内)	うるま市、恩納村	150 m <sup>2</sup>	199,448	H21.7	H22.3	
12 那覇市	那覇市	300 m <sup>2</sup>	33,942	H21.10	H23.2	
13 中部北環境施設組合 (うるま市重見島地区内)	うるま市、恩納村	150 m <sup>2</sup>	194,355	H23.7	H24.3	
小計	18市町村	5,903 m <sup>2</sup>	1,743,467			
合計	27市町村		15,265,569			

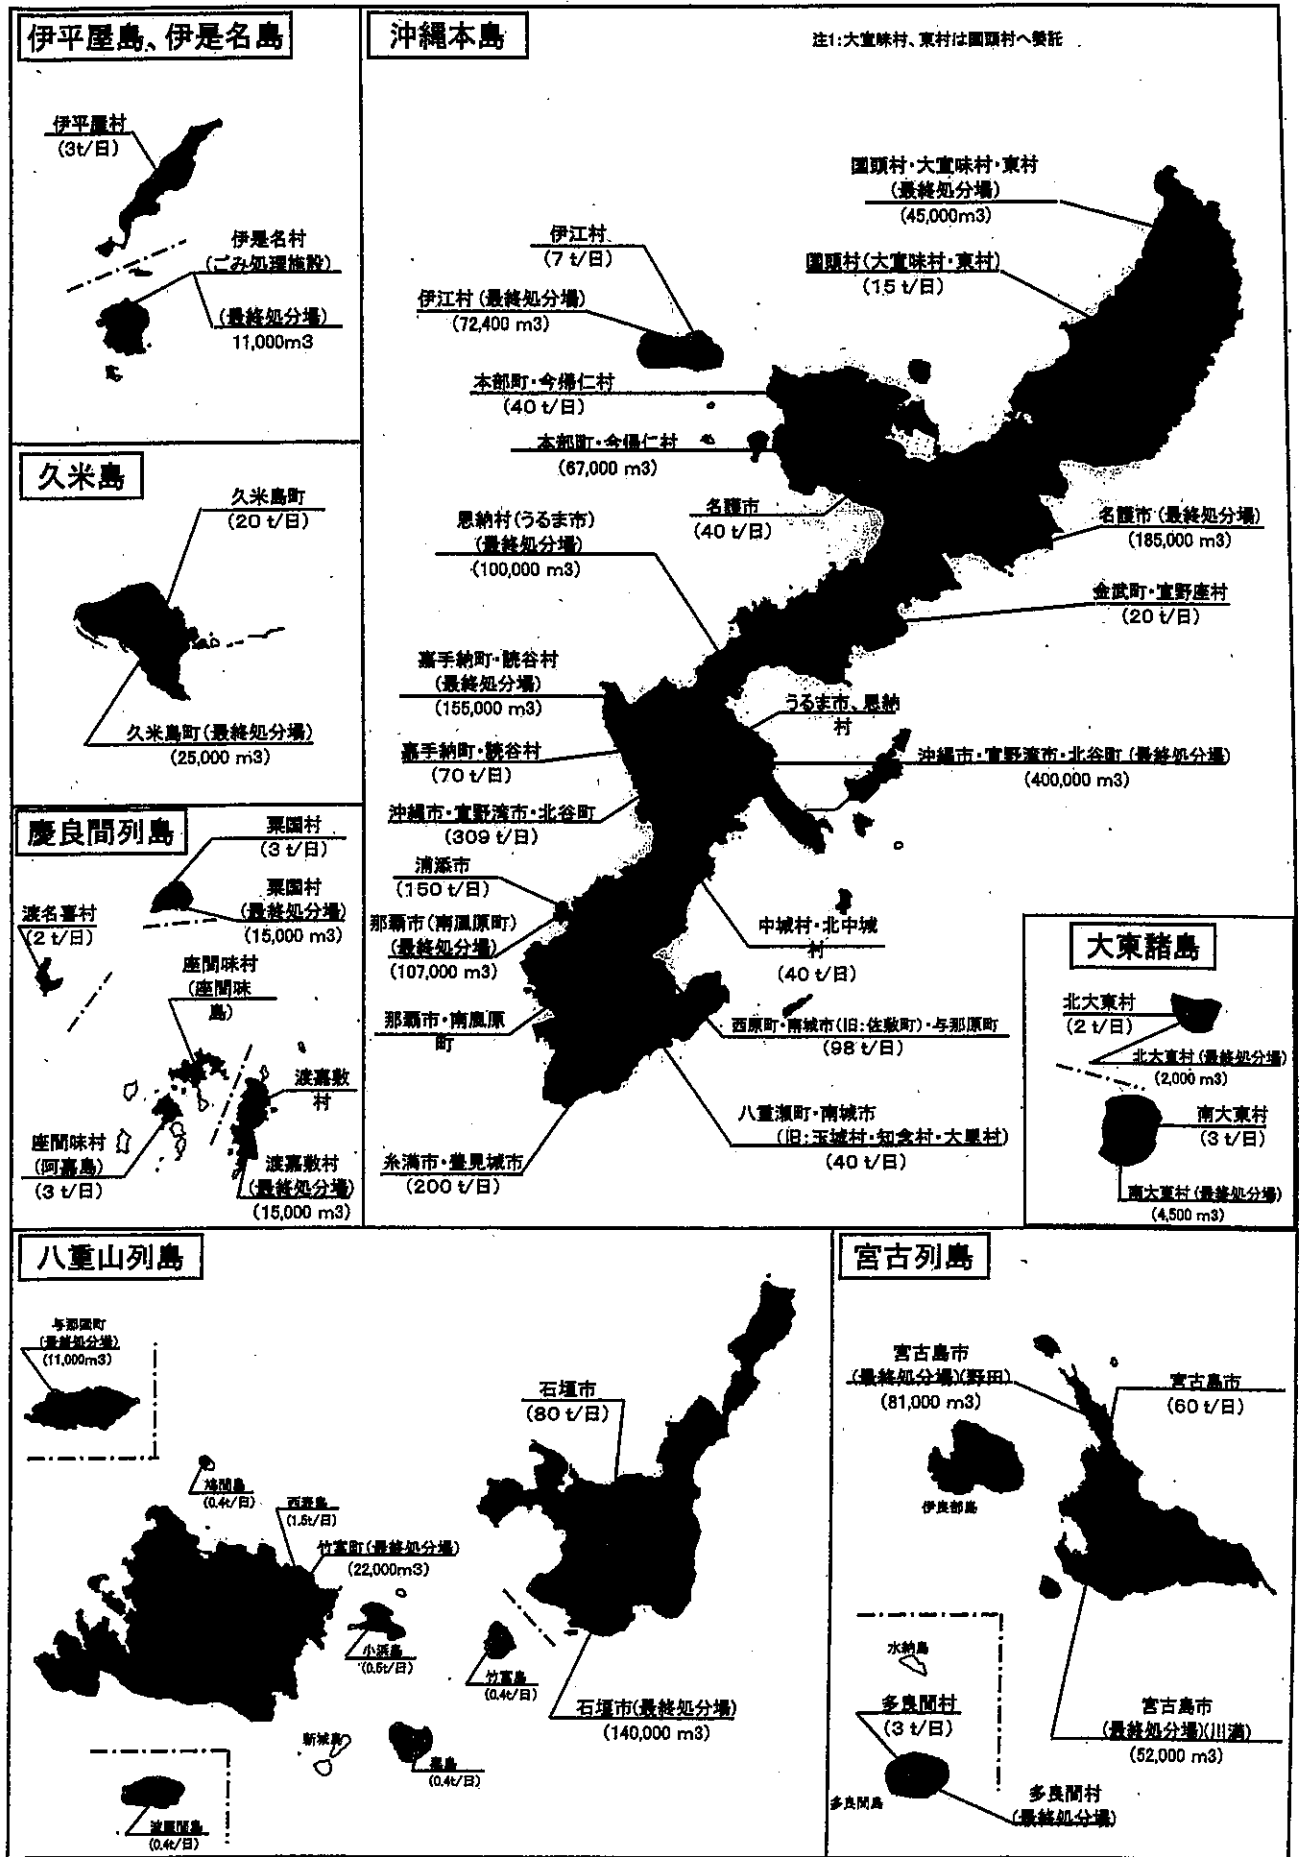


図2-11 ごみ処理施設整備状況(平成25年3月末現在)

表2-14 ごみ焼却施設からのダイオキシン類排出量

H24年度測定結果

	自治体名	施設名	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			年間排出量 (g-TEQ/年)
			炉番号	測定値	基準値	
沖縄本島	浦添市	浦添市クリーンセンター	1号炉	0.014	5	0.0020
			2号炉	0.032		0.0050
			溶融炉	0.39		0.0060
	名護市	名護市環境センター	共通	0.43	5	0.047
	倉浜衛生施設組合	エコトピア池原	1号炉	0.027	0.1	0.0039
			2号炉	0.015		0.0019
			3号炉	0.0068		0.00064
	東部清掃施設組合	東部清掃施設組合清掃工場	1号炉	0.042	5	0.0030
			2号炉	0.012		0.00084
	糸満市豊見城市清掃施設組合	糸満環境美化センター	1号炉	0.15	1	0.017
			2号炉	0.32		0.053
	本部町今帰仁村清掃施設組合	環境美化センター	1号炉	0.17	5	0.0053
			2号炉	0.35		0.010
	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	共通	0.033	5	0.0050
	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	1号炉	0.029	5	0.0021
			2号炉	0.012		0.00063
	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	共通	0.32	10	0.014
	国頭地区行政事務組合	環境センター	共通	1.8	10	0.074
	比謝川行政事務組合	環境美化センター	1号炉	0.14	5	0.018
			2号炉	0.088		0.012
中部北環境施設組合	美島環境クリーンセンター	1号炉	0.0091	1	0.00079	
		2号炉	0.022		0.0024	
那覇市・南風原町環境施設組合	那覇・南風原クリーンセンター	1号炉	0.000033	0.1	0.000072	
		2号炉	0.0029		0.00062	
		3号炉	0.0001		0.000022	
		溶融1号炉	0.013	5	0.000077	
		溶融2号炉	0.0047		0.000035	
本島周辺離島	伊江村	伊江村E&Cセンター	1号炉	0.013	5	0.00012
	渡嘉敷村	渡嘉敷村グリーンセンター	1号炉	3.4	10	0.012
	座間味村	阿嘉島クリーンセンター	1号炉	休止中	10	0
		座間味村クリーンセンター	1号炉	休止中	5	0
	粟国村	粟国村ごみ焼却施設	1号炉	0.85	5	0.0014
	渡名喜村	渡名喜村ごみ焼却施設	1号炉	休止中	5	0
	南大東村	南大東村クリーンセンター	1号炉	5.8	5	0.025
	北大東村	うふあがりクリーンセンター	1号炉	0.28	5	0.00078
	伊平屋村	伊平屋村クリーンセンター	1号炉	0.095	5	0.00055
	伊是名村	伊是名村ごみ処理施設	1号炉	0.0072	5	0.00003
	久米島町	久米島クリーンセンター	共通	1.1	10	0.043
	宮古	宮古島市	クリーンセンター(平良工場)	共通	0.56	10
多良間村		クリーンセンターたらま	1号炉	0.38	5	0.0078
八重山	石垣市	石垣市クリーンセンター	1号炉	0.16	5	0.0074
			2号炉	0.22		0.0097
	竹富町	西表小型焼却炉施設	1号炉	0.0020	5	0.000038
		黒島小型焼却炉施設	1号炉	0.037	5	0.000052
		波照間小型焼却炉施設	1号炉	0.0085	5	0.000025
		竹富小型焼却炉施設	1号炉	0.0060	5	0.000036
		小浜小型焼却炉施設	1号炉	0.0060	5	0.000046
鳩間小型焼却炉施設	1号炉	0.0085	5	0.000029		
年間排出量合計					0.42	

注1 焼却施設を整備していない市町村(与那国町)  
 注2 炉番号の共通とは、複数の炉の排ガスを燃焼等の排ガスが混合する共通の煙道で測定したことを示す。  
 注3 測定値は、平成24年度の測定結果。南大東村において基準を超過したため、炉を休止し、再開に向け修繕を実施。  
 注4 ダイオキシン類の高濃度等価計量は、WHO-TEF(2006)を適用した。  
 注5 複数炉を有する平成20年4月1日前に設置された施設のダイオキシン類濃度基準値については、平成21年3月12日付け文保第767号環境保全課長通知に基づき、当分の間、各焼却炉の焼却能力の合計によらず、各焼却炉の能力に応じて基準を適用する。

表2-15 し尿処理施設整備状況

平成25年3月末現在

実施主体	構成市町村	規模 (kl/ 日)	処理方式	総事業費 (千円)	着工年月	竣工年月	平23年度 処理実績 (kl/年)
1 石垣市	石垣市	25	嫌消	80,317	昭46. 6	昭47. 6	12,099
2 名護市	名護市、国頭村(委託)、 東村(委託)、 大宜味村(委託)	40	二段活	115,997	昭47. 8	昭48. 3	13,554
3 東部清掃施設組合	与那原町、西原町、南城市 (旧 佐敷町)	30	嫌消	157,693	昭48. 8	昭49. 1	9,959
4 本部町今帰仁村 清掃施設組合	本部町、今帰仁村	35	"	579,180	昭49. 9	昭50. 6	5,518
5 倉浜衛生施設組合	沖縄市、宜野湾市、北谷町	130	"	1,293,000	昭51. 3	昭52. 2	8,247
6 中城村北中城村 清掃事務組合	中城村、北中城村	30	"	429,871	昭52. 2	昭53. 2	7,435
7 中部衛生施設組合	うるま市、嘉手納町、 読谷村、恩納村(事業 所分)	80	二段活 (低希釈)	850,345	昭53. 3	昭55. 6	18,244
8 糸満市豊見城村 清掃施設組合	糸満市、豊見城市	65	"	998,496	昭55. 12	昭57. 3	11,682
9 宮古島市(旧伊良 部町)	宮古島市(旧 伊良部 町)	10	好気性 (低希釈)	242,000	昭56. 1	昭58. 3	1,665
10 多良間村	多良間村	3	二段活 (低希釈)	83,000	昭57. 11	昭58. 3	245
11 島尻消防清掃組合	南城市、(旧 知念村、玉 城村、大里村) 八重瀬 町、南風原町(委託)	30	二段活 (低希釈)	893,464	昭61. 2	昭62. 9	11,006
合 計	25	478		5,723,363			99,654

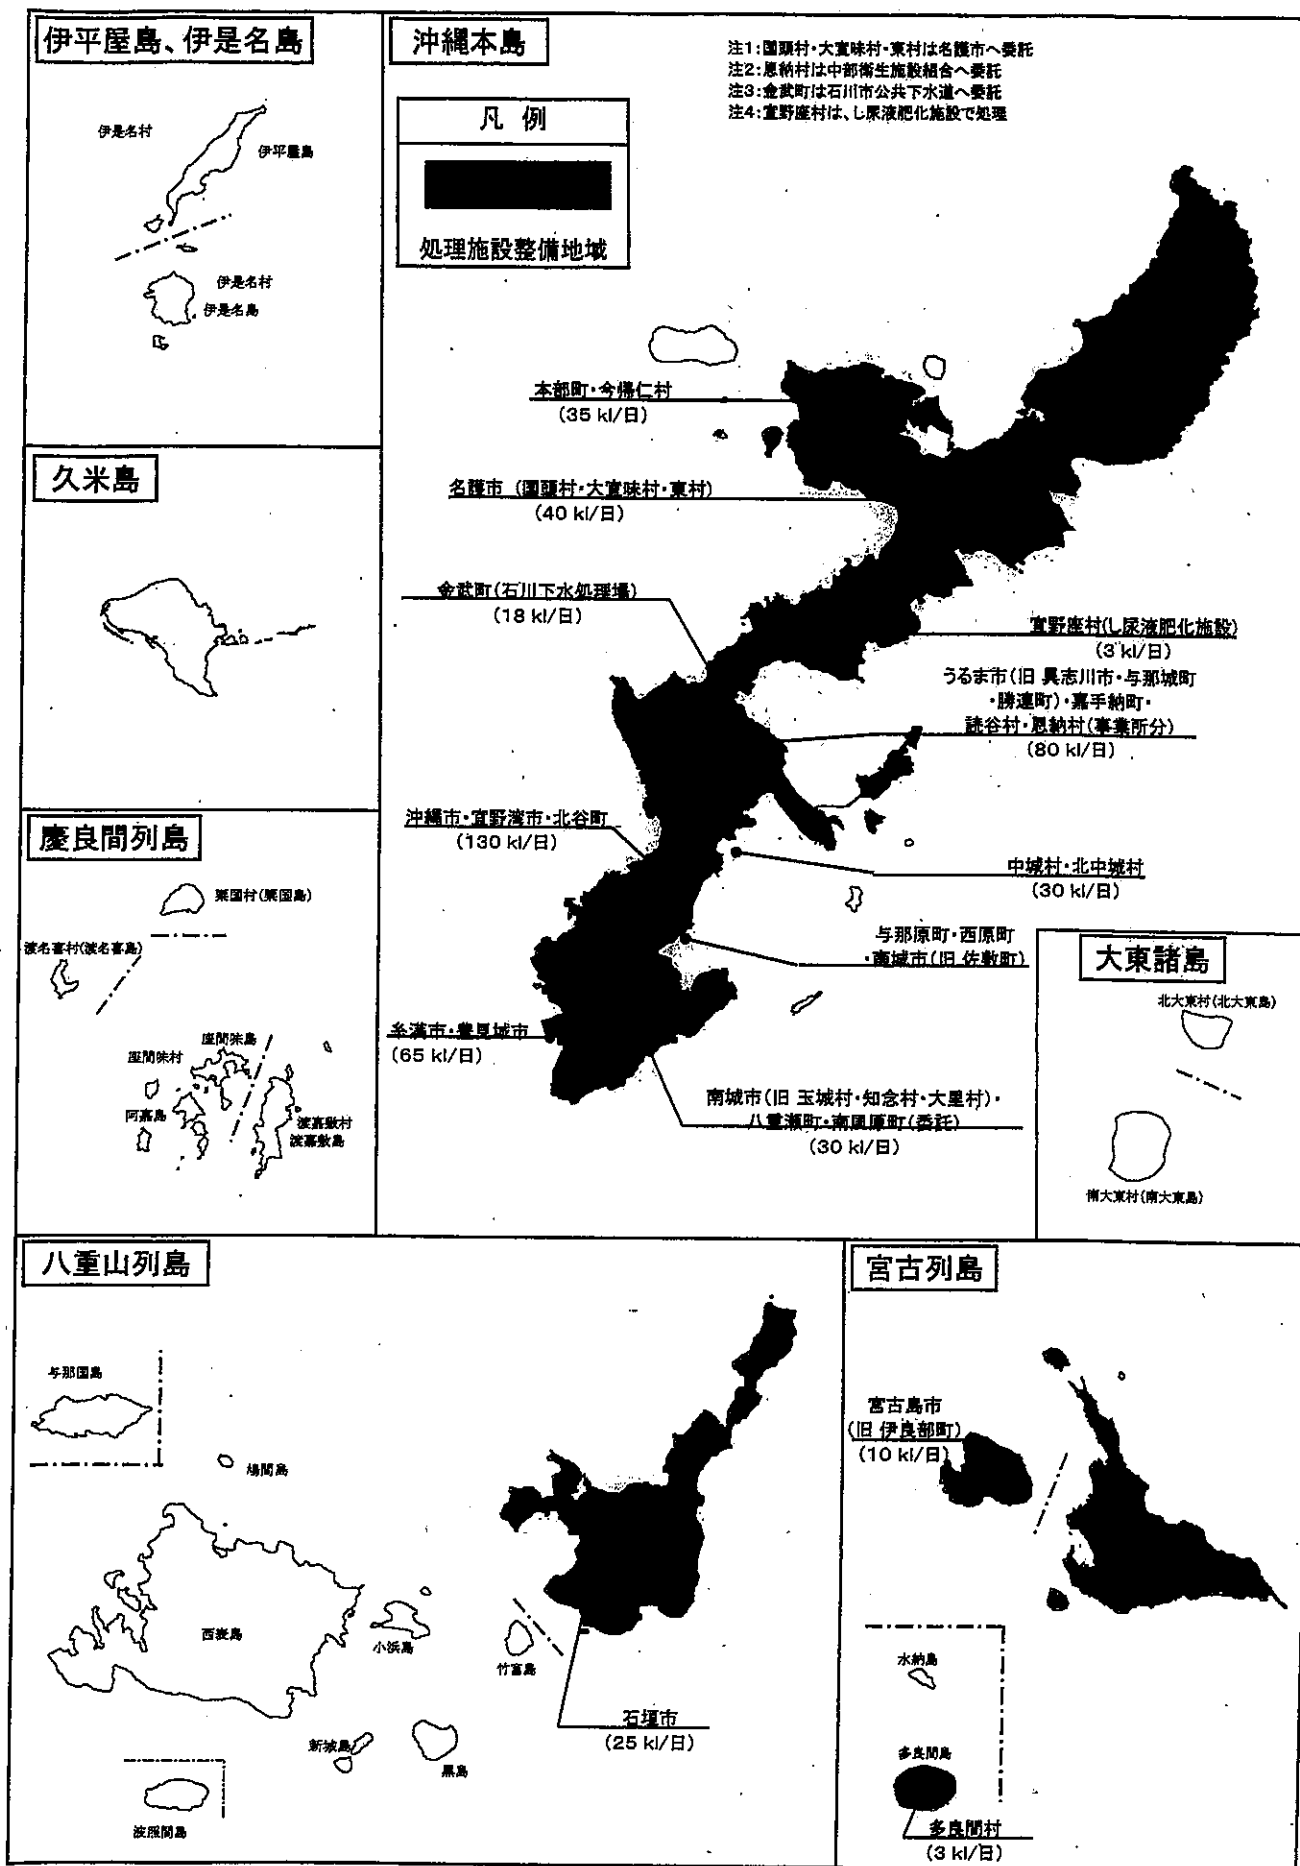


図2-12 し尿処理施設整備状況(平成25年3月末現在)

#### 4 浄化槽

##### (1) 合併処理浄化槽の設置基数及び新設率について

平成23年度までに、県内に設置された浄化槽は87,615基で、そのうち合併処理浄化槽の占める割合は23.8% (20,823基) となっており、合併処理浄化槽の普及が十分に進んでいるとはいえない状況である。

一方、平成12年度の建築基準法及び浄化槽法の改正により、浄化槽を新たに設置する場合は、合併処理浄化槽の設置が義務づけられたため、平成13年度以降における合併処理浄化槽新設率は100%となっている。

表2-16 累積浄化槽設置基数の推移

種別 \ 年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
単独処理浄化槽 (%)	98,568 (92.2)	97,167 (91.0)	89,527 (88.1)	87,279 (84.3)	87,198 (82.8)	80,283 (80.7)	79,104 (79.1)	71,621 (78.0)	67,153 (81.2)	66,792 (76.2)
合併処理浄化槽 (%)	8,370 (7.8)	9,574 (9.0)	12,122 (11.9)	16,208 (15.7)	18,105 (17.2)	19,204 (19.3)	20,920 (20.9)	20,229 (22.0)	15,569 (18.8)	20,823 (23.8)
合計	106,938	106,741	101,649	103,487	105,303	99,487	100,024	91,850	82,722	87,615

表2-17 新設浄化槽設置基数の推移

種別 \ 年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
単独処理浄化槽 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合併処理浄化槽 (%)	1,937 (100.0)	1,777 (100.0)	1,900 (100.0)	1,856 (100.0)	1,956 (100.0)	1,335 (100.0)	1,396 (100.0)	1,308 (100.0)	1,169 (100.0)	1,446 (100.0)
合計	1,937	1,777	1,900	1,856	1,956	1,335	1,396	1,308	1,169	1,446

表2-18 合併処理浄化槽新設率 (%) の推移

種別 \ 年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
合併処理浄化槽新設率 (沖縄県)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
合併処理浄化槽新設率 (全国)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

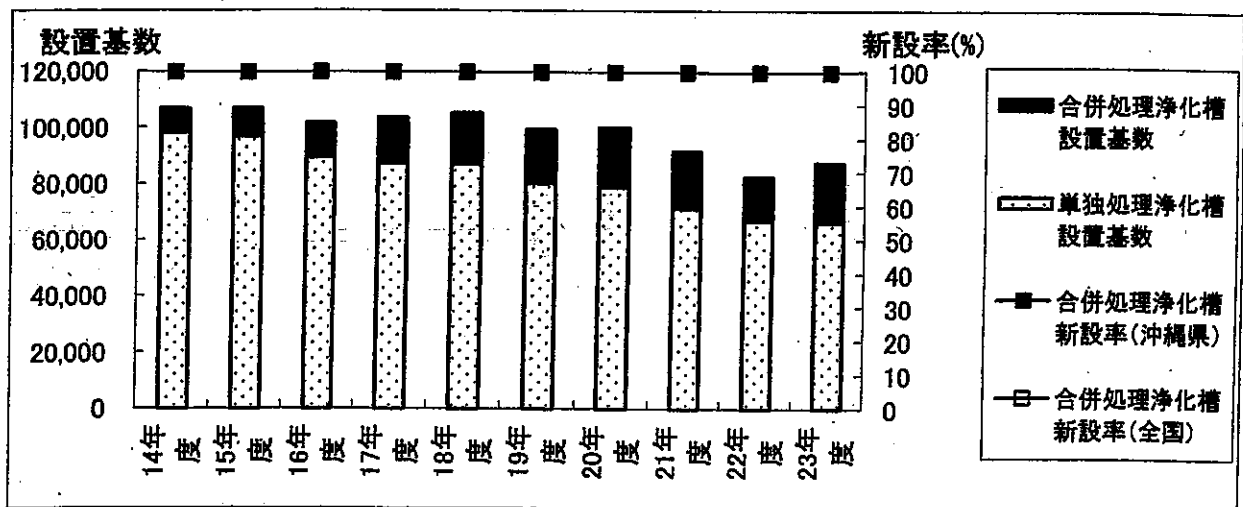


図2-13 合併処理浄化槽設置基数及び新設率の推移

## (2) 法定検査の実施状況

浄化槽管理者は、浄化槽法により浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、水質に関する検査（7条検査）及び毎年一回の水質検査（11条検査）を受けなければならないことになっている。

本県においては、平成23年度実績で、7条検査の実施率は100%（平成23年度全国平均91.6%）で全国平均を上回っているが、11条検査の実施率は6.1%（平成23年度全国平均31.8%）と低い実施率となっている。

表2-19 法定検査実施率

項目	年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
	項目									
沖縄	7条検査(%)	97.2	92.8	90.7	99.4	100	100	100	100	100
	11条検査(%)	2.9	3.7	4	3.9	4.0	4.5	5.3	5.4	6.1
全国	7条検査(%)	84.4	84	84	86.7	87.9	89.9	90.8	92.9	96.1
	11条検査(%)	16.5	17.9	20.2	23.8	25.7	27.2	28.7	30.4	30.4

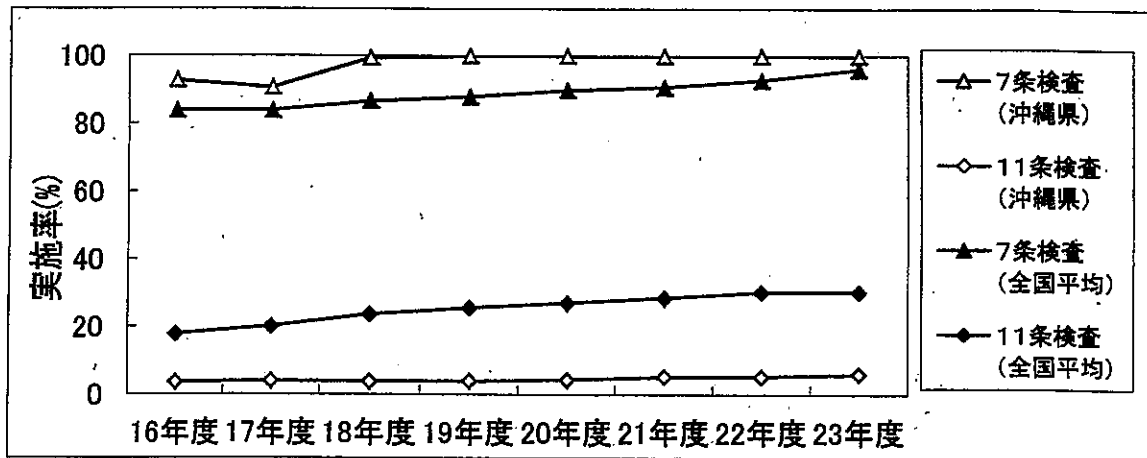


図2-14 法定検査実施率

## (3) 生活雑排水対策

本県においては、生活雑排水による公共用水域等の汚濁防止を図るため、合併処理浄化槽の普及促進に努めている。

昭和62年に、国において合併処理浄化槽設置整備事業が創設されたのを受けて、本県では、平成3年度より国庫補助に加え県費補助制度を設け同事業を開始し、合併処理浄化槽の普及促進を図ってきており、平成24年度までに1,238基が同事業により設置された。

また、浄化槽の清掃や保守点検、法定検査といった適正な維持管理を促進するため、平成12年3月に「沖縄県浄化槽取扱要綱」を改正し、新たに浄化槽を設置する場合には、合併処理浄化槽を設置するものとし、浄化槽設置者が建築確認申請時に法定検査料金を払い込む前納制を導入した。本改正により、法定検査（7条検査）受験率が向上している状況である。

さらに、平成13年度より、浄化槽設置者を対象とした「浄化槽設置者講習会」を県内各保健所単位で実施し、浄化槽の適正な維持管理の必要性や法定検査受験の責務等の普及啓発を図っている。

(4) 浄化槽行政指導状況

浄化槽の維持管理が不適正な場合には、放流水の水質悪化や悪臭によって、地域住民に迷惑をかけるほか、公共用水域の汚濁を招くことになる。

このため、浄化槽設置者等に対して、浄化槽に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、定期的な保守点検及び清掃を実施するよう監視、指導を行っている。

表 2 - 2 0 浄化槽行政指導状況 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

法第5条 第2項 改善勧告	法 第 12. 条 第 1 項									
	助 言 ・ 指 導					勧 告				
設置者	管理者	保守点検 業者	管理士	清掃 業者	技術 管理者	管理者	保守点検 業者	管理士	清掃 業者	技術 管理者
0	1,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法第12条第2項					
改 善 命 令					使用停止命令
管理者	保守点検 業者	管理士	清掃 業者	技術 管理者	管 理 者
0	0	0	0	0	0

浄化槽法第7条の2 <sup>注1)</sup>		
指導・助言	勧告	改善命令
管理者		
210	0	0

浄化槽法第12条の2 <sup>注1)</sup>		
指導・助言	勧告	改善命令
管理者		
13	0	0

注1)平成18年2月1日の浄化槽法改正により新たに欄を追加。

法 第 53 条 または 条 例 関 係 <sup>注2)</sup>									
報 告 徴 収					立 ち 入 り 検 査				
管理者	保守点検 業者	管理士	清掃 業者	指 定 検査機関	管理者	保守点検 業者	管理士	清掃 業者	指 定 検査機関
199	44	0	0	0	25	27	0	0	0

注2)条例とは法48条に規定する条例をいう。



## 5 容器包装リサイクル法

### (1) 分別収集計画策定状況

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの約6割（容積比）を占めるガラスビン、ペットボトルなどの容器包装廃棄物の減量・リサイクルを促進することを目的としている。

容器包装リサイクル法第8条第1項に、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施しようとする場合、3年毎に5年を1期とする分別収集計画を策定しなければならないと規定されており、これまで策定された第1～6期計画に引き続き、平成26年度から平成30年度までの5年間の計画期間とする「第7期沖縄県分別収集促進計画」が策定されている。

第7期分別収集促進計画では、40市町村が分別収集計画を策定し、何れかの容器包装廃棄物の分別収集を実施する見込みである。

表2-21 第7期沖縄県分別収集促進計画の概要

#### 21-(1) 市町村分別収集計画策定状況

分別収集計画策定市町村数	40	市町村数	41	計画策定率	97.6%
--------------	----	------	----	-------	-------

#### 21-(2) 分別基準適合物及び法第2条第6項指定物の分別収集取組予定市町村

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
無色ガラスビン	32	32	32	32	32
茶色ガラスビン	32	32	32	32	32
その他ガラスビン	37	37	37	37	37
その他紙	10	10	11	11	11
ペットボトル	40	40	40	40	40
その他プラスチック	13	13	14	14	14
（うち白色トレイ）	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)
スチール缶	40	40	40	40	40
アルミ缶	40	40	40	40	40
段ボール	35	35	35	35	35
紙パック	30	30	30	30	30

#### 21-(3) 容器包装廃棄物排出見込量

(単位：t)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
容器包装廃棄物排出見込量	56,672.8	56,865.1	57,007.7	56,920.3	56,845.6

## 21-(4) 分別基準適合物及び法第2条第6項指定物の分別収集見込量

(単位: t)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
無色ガラスビン	4,673.7	4,691.5	4,709.8	4,728.4	4,750.0
茶色ガラスビン	3,813.6	3,830.3	3,843.8	3,861.5	3,879.3
その他ガラスビン	3,631.5	3,681.3	3,692.9	3,711.5	3,719.3
その他紙	218.0	208.0	212.1	215.1	218.1
ペットボトル	3,823.6	3,842.4	3,862.8	3,856.5	5,039.0
その他プラスチック (うち白色トレイ)	1,063.2 (36)	1,066.2 (37)	1,081.2 (40)	1,084.2 (41)	1,088.2 (41)
スチール缶	4,060.0	3,936.0	4,080.1	4,106.0	4,121.5
アルミ缶	632.0	637.8	639.8	641.2	646.3
段ボール	6,110.6	6,155.9	6,197.2	6,250.9	6,293.2
紙パック	141.9	142.1	142.3	143.4	143.4
合計	28,168.0	28,191.3	28,462.0	28,598.4	29,898.1

## (2) 分別収集状況

第6期分別収集計画に基づき実施された平成23年度の分別収集は、41市町村の内39市町村が実施した。

容器包装リサイクル法施行後、法第2条第6項指定物については、近年、回収実績の減少が見られるが、資源物の価値上昇に伴い、民間回収が進んだことによるものと推察される。

表2-22 容器包装廃棄物分別収集実績

(単位: t)

区分	種類	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
特定分別 基準適合物	無色ガラス	2,291	2,726	3,328	3,245	3,291	3,001	3,261	4,071
	茶色ガラス	2,340	2,398	2,695	2,693	2,734	2,453	2,676	3,285
	その他ガラス	2,972	2,910	4,054	4,840	4,792	4,592	3,353	3,797
	ペットボトル	4,048	4,291	3,973	3,969	4,044	3,866	3,863	3,808
	その他紙	20	0	0	0	0	0	0	0
	その他プラ	16	10	26	36	143	1,143	1,192	1,182
小計		11,687	12,335	14,076	14,747	15,004	15,055	14,345	16,143
法第2条第 6項指定物	スチール缶	10,099	8,169	7,299	6,304	4,407	4,760	3,845	3,573
	アルミ缶	736	807	527	428	441	560	1,702	505
	紙パック	204	172	162	378	186	147	585	82
	段ボール	6,544	6,221	5,639	4,715	4,954	5,754	4,704	4,564
小計		17,583	15,369	13,627	11,825	9,988	11,221	10,836	8,724
合計		29,270	27,704	27,703	26,572	24,992	26,276	25,181	24,867

※その他紙、その他プラ、段ボールは平成12年度より容器包装リサイクル法の対象となったものである。

## 6 自動車リサイクル法


### (1) 自動車リサイクル法の概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下、「自動車リサイクル法」という。）は平成14年に公布され、拡大生産者責任の考え方にに基づき、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としている。自動車所有者がリサイクル料金の預託し、自動車製造業者や使用済自動車の適正処理を行う関連事業者等の役割分担を定めており、平成17年1月1日から本格施行された。（図2-15）

県では、使用済自動車のリサイクル・適正処理が実施されるよう、事業者の申請に基づき、法の基準に適合しているか審査し、引取業及びフロン回収業の登録、解体業及び破碎業の許可など登録・許可業務及び指導等を行っている。

本県の自動車リサイクル法に基づく登録・許可件数は、引取業652件、フロン回収業221件、解体業187件、破碎業14件となっている。

図2-15 使用済自動車の再資源化等に関する法律の概念図

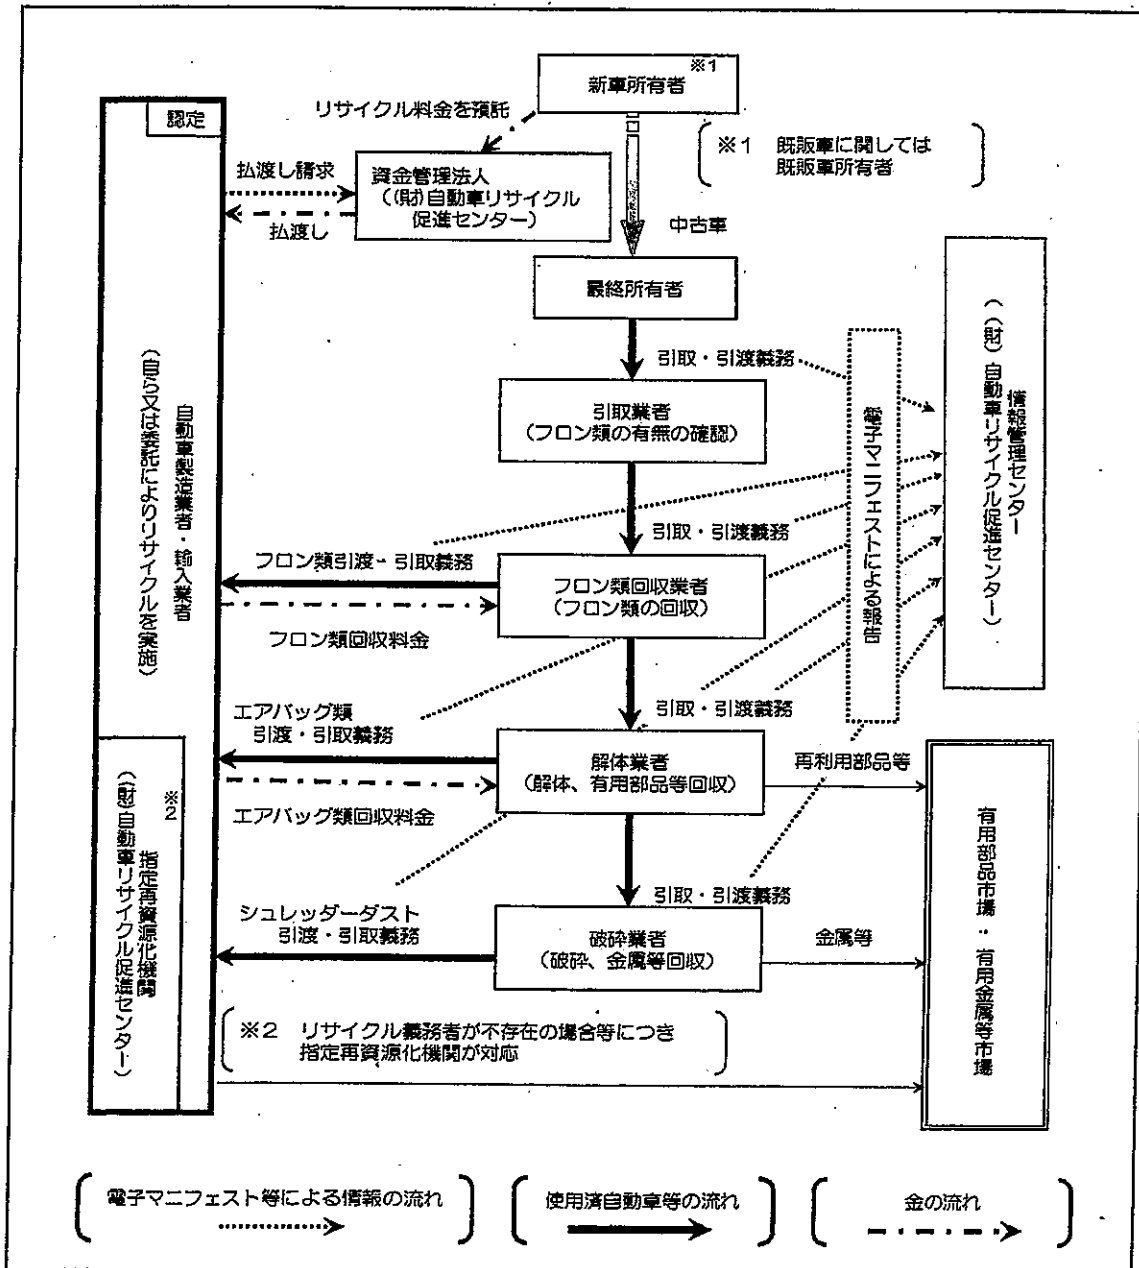


(2) 使用済自動車等処理の状況

平成24年4月から平成25年3月までの引き取られた台数は、62,436台となっており、前年度に比べて、約5.9%増加しており、その他の業区分における引取実績についても、前年度の減少傾向から増加に転じている。

解体業者又は破砕業者からの解体自動車の電炉・転炉等への引渡し量については、解体業者からの引渡し量は例年ほとんどなく、破砕業者からの引渡し量については今年度は増加に転じた。また、解体業者又は破砕業者からの廃車ガラ輸出業者への引渡し量については、前年度と比べて解体業者及び破砕業者からの引渡し量が増加している。(図2-16)

図2-16 平成24年度使用済自動車処理実績

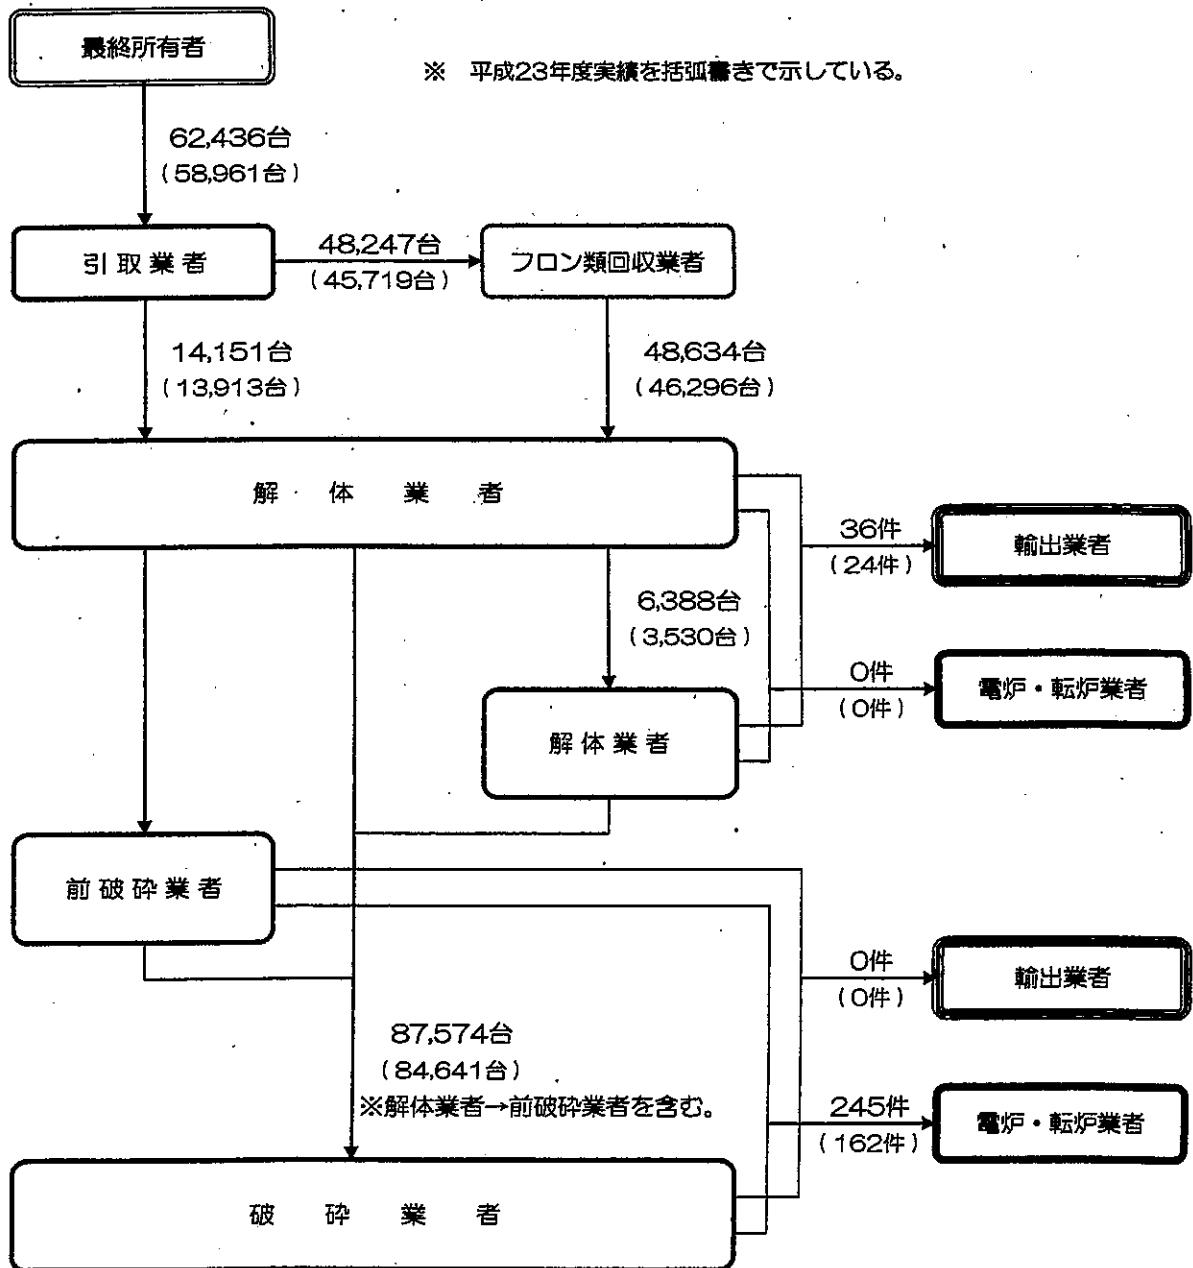

## 7 海岸漂着物等の状況

海岸漂着物等とは、海岸に漂着したごみ及び海岸に散乱しているごみのことであり、平成23年度の海岸踏査において全地域合計で8,892m<sup>3</sup>が確認されている。地域別では八重山諸島が最も多く3,802m<sup>3</sup>、ついで沖縄本島周辺離島1,936m<sup>3</sup>、宮古諸島1,926m<sup>3</sup>、沖縄本島1,228m<sup>3</sup>となっている（図2-17）。

種類別にみた場合、ペットボトル、漁業用ブイ、その他プラスチック類、発泡スチロールといった、風の影響を強く受けるごみが大半を占めている（図2-18）。

生産国は中国製が57%と最も多く、韓国、台湾等を合わせた海外由来のごみが72%を占めている（図2-19）。

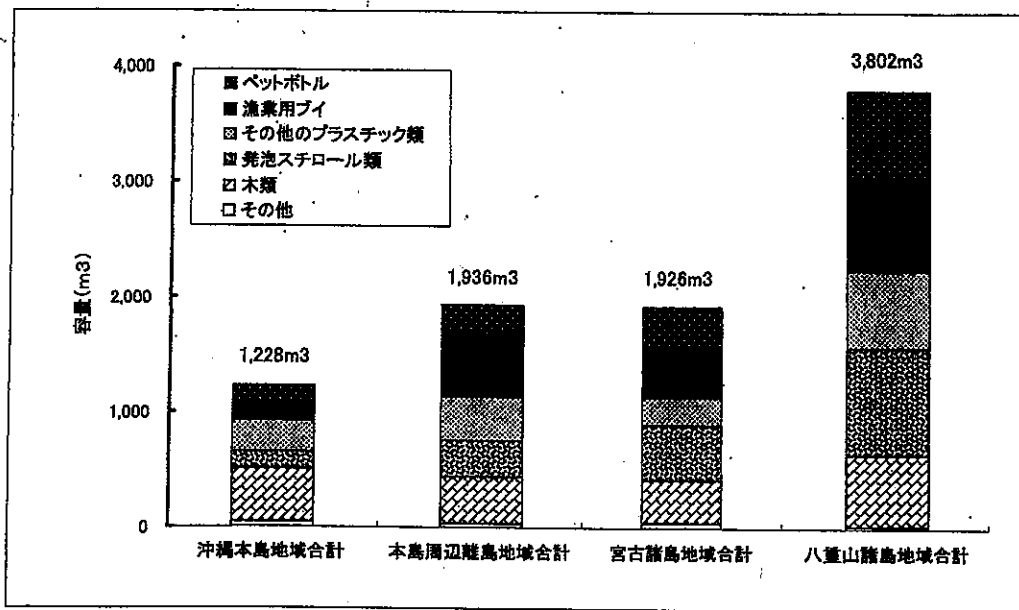


図2-17 地域別漂着ごみ量 (平成23年度現存量)

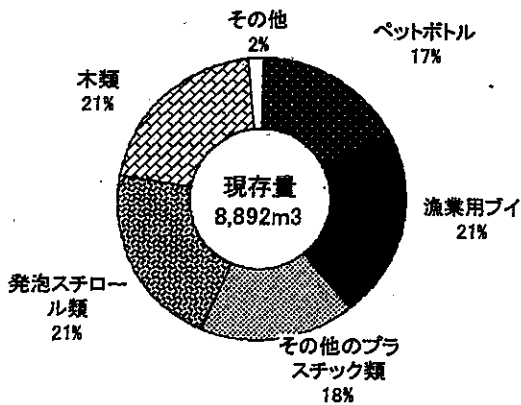


図2-18 種類別割合

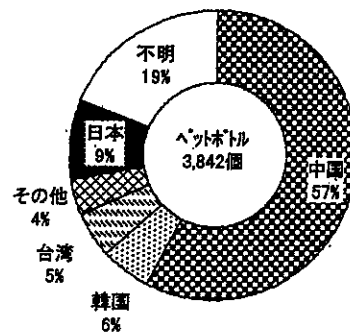


図2-19 生産国別割合