

## うるま市米国陸軍貯油施設内の PFOS 等含有水 分析結果

1. 採取日：令和3年6月28日（月）
2. 調査項目：PFOS 及び PFOA
3. サンプル数：1点
4. 分析結果

（単位：ng/L）


沖縄県 ※			国			在日米軍		
PFOS	PFOA	合計	PFOS	PFOA	合計	PFOS	PFOA	合計
59,000	23,000	83,000	66,000	21,000	87,000	48,000	27,000	75,000

※ 測定方法は、令和2年5月28日付け環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」の付表で定める測定方法に準ずる。

※ 調査結果の数値は、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」により、有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨て処理している。

※ 「合計」は数値丸めの関係で一致しない場合があります。

5. 採水場所：うるま市米国陸軍貯油施設（第3金武湾タンクファーム） 貯水槽

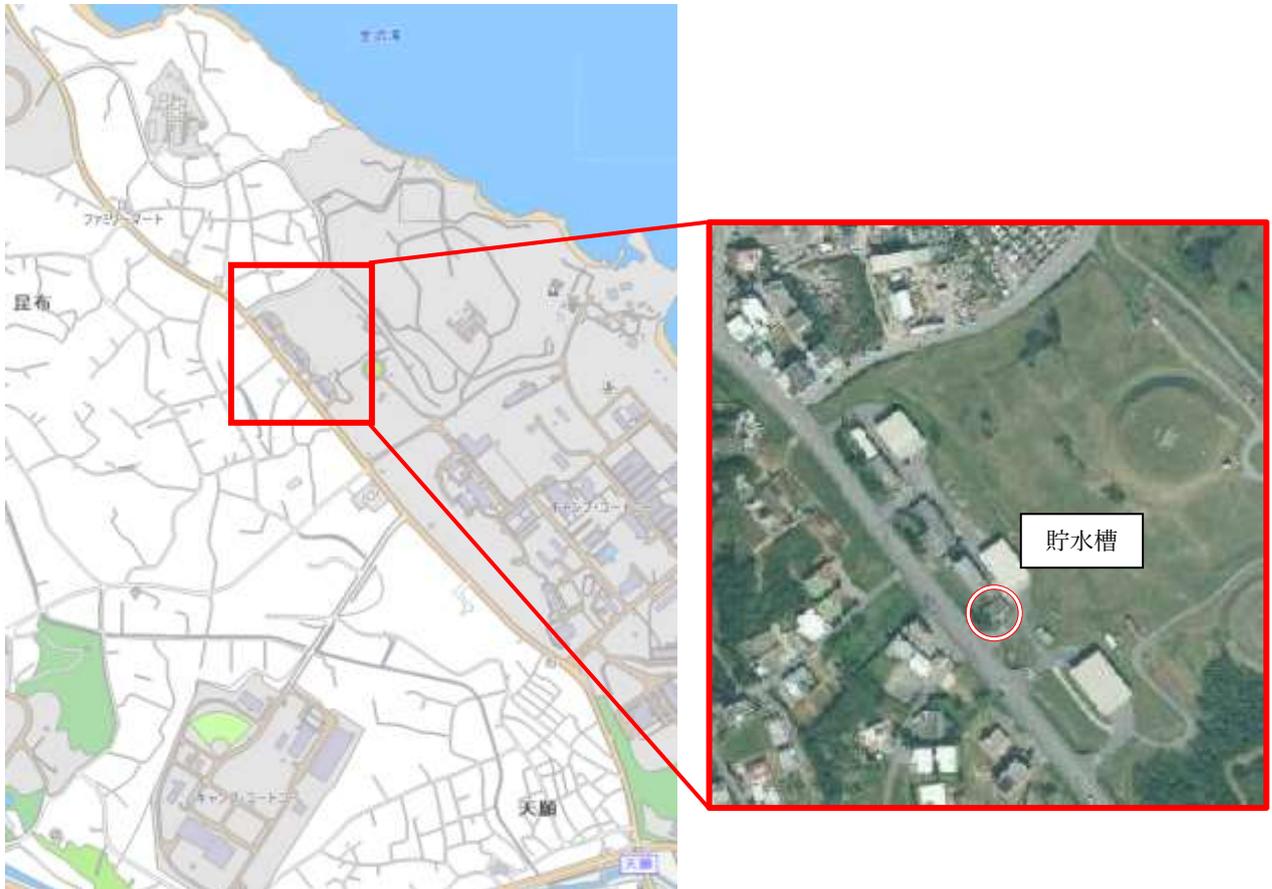

※画像は沖縄県地図情報システムを加工して作成