


(3) ハイリスク施設における対応

2022.3.24
一部改正2023.3.10

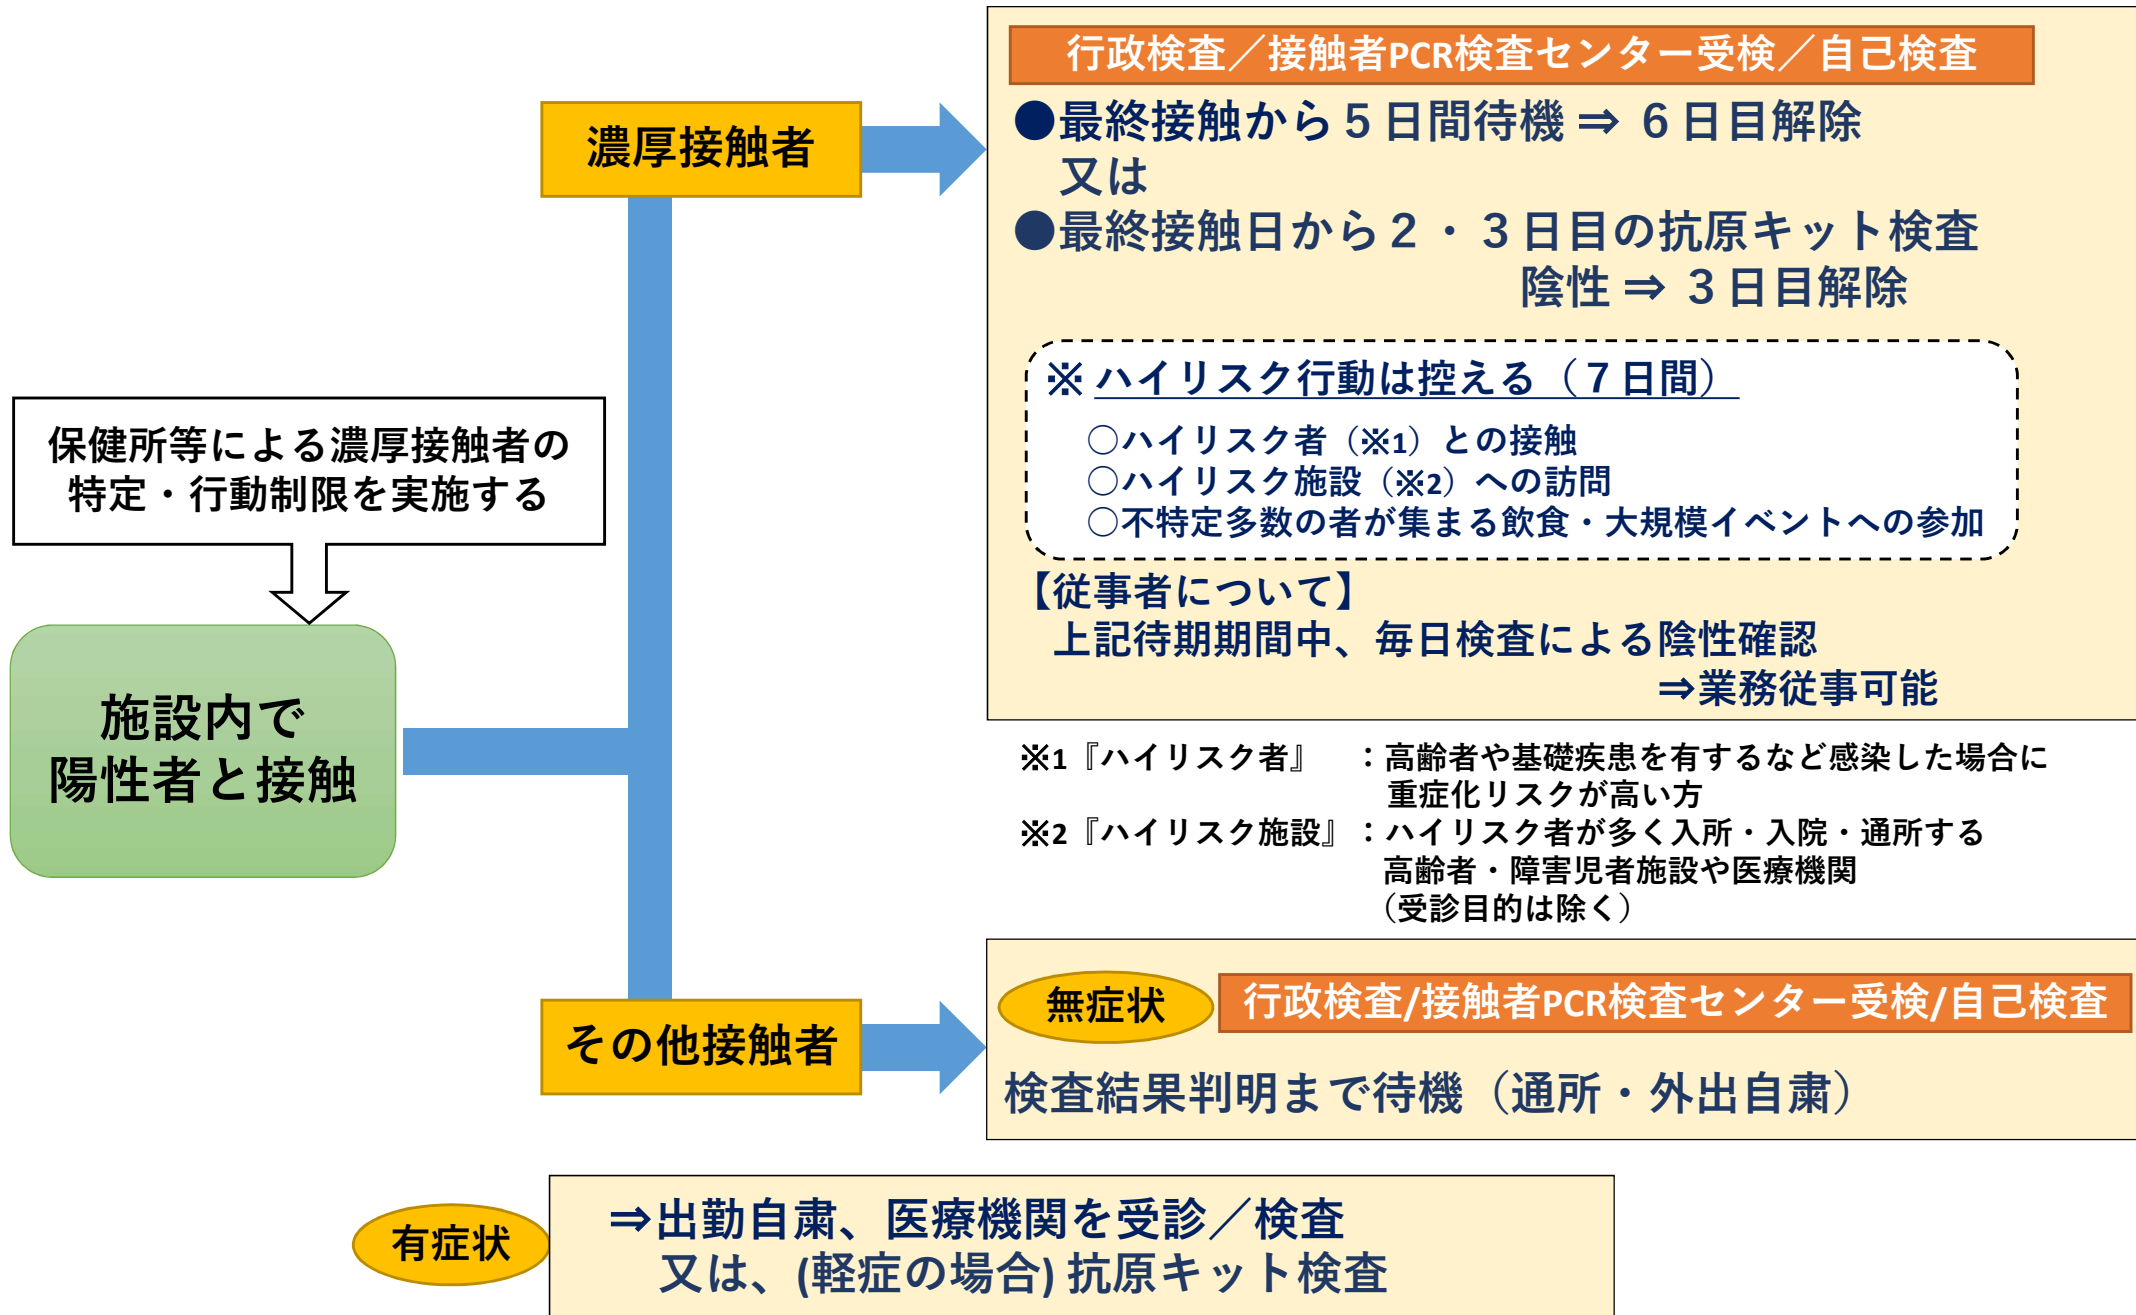

⇒発熱コールセンター（098-866-2129）へ

●陽性者が発生した場合には、状況に応じて自主的な感染対策を徹底いただくようお願いします。