

## 令和 4 年度首里城扁額製作検討委員会

# 第 1 回 委員会資料

10月3日（月） 14:00 - 17:00

### 【資料 1】 令和 4 年度の進め方

- 1-1. 検討委員会の目的と今年度の検討概要
- 1-2. 首里城扁額製作検討委員会およびワーキング部会
- 1-3. 令和 4 年度の実施内容と検討委員会の開催時期
- 1-4. 令和 4 年度のスケジュール（案）
- 1-5. 扁額製作工程表（令和4年10月時点版）

## 〈目的〉

- 首里城正殿の二階に掛けてあった扁額3枚（中山世土・輯瑞球陽・永祚瀛壖）の製作に向け、往時の扁額製作記録となる尚家文書(令和2年までに修復)をもとに、詳細仕様の検討及び試作などを行い、その検討事項の整理を行うため、首里城扁額製作検討委員会を設置する。

## 〈昨年度の検討結果〉

新たな知見「尚家文書」を整理し、仕様を検討した。

	前回製作仕様	「尚家文書」より得た仕様
<b>全体寸法</b> (長さ・高さ・板厚)	横3,758mm×縦1,470mm×厚40mm	横3,497mm×縦1,445mm×厚30mm
<b>木材樹種</b>	木曾ヒノキ	額縁：イヌマキ 地板：ヒノキ
<b>額縁</b>	金箔押	木彫刻
<b>地板</b>	朱色塗	黄色塗



平成復元での「扁額」3枚

## 〈今年度の検討概要〉

### ◎文字・落款


- ・落款印及び皇帝銘のつくりについて、事例調査や試作を通して仕様を検討する。

### ◎木工・彫刻

- ・試作及び本作1枚分を調達する。
- ・事例調査や試作を通して、額縁彫刻の仕様を検討する。

### ◎髹漆・加飾

- ・事例調査や試作を通して、色味等を検討する。

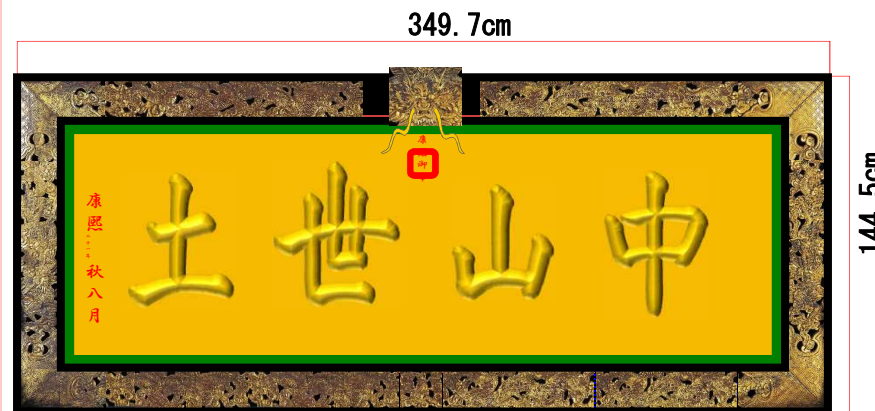

令和復元での「扁額」(イメージ案)

### 首里城扁額製作検討委員会

- 首里城正殿に設置する扁額 3 点の製作にあたり、検討委員会を設置し、課題、検討事項の整理を行う。
- 有識者委員と関係部局からなる協力委員で構成する。
- 令和 4 年度は 2 回開催予定。

委員	歴史	高良 倉吉	琉球大学 名誉教授
	漆芸史	安里 進	沖縄県立芸術大学 名誉教授
	歴史	田名 真之	沖縄県立博物館・美術館 館長
	漆芸	室瀬 和美	漆芸家 重要無形文化財「蒔絵」保持者
	漆芸	糸数 政次	浦添市美術館 館長

協力委員	平塚 勇司	国営沖縄記念公園事務所 所長
	高嶺 賢巳	沖縄県 土木建築部 参事
	外間 一先	沖縄県 文化観光スポーツ部 文化振興課 県立博物館・美術館 博物館班 班長
	幸地 貞直	沖縄県 商工労働部 ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班 班長
	長島 誠	沖縄県 教育庁 文化財課 文化財班 班長

オブザーバー (一財) 沖縄美ら島財団

### ワーキング部会

- 検討委員に加えて、各分野の監修者および技術者などでワーキング部会を構成し、課題解決など詳細の検討を行う。

	委員	監修者	技術者
文字・落款 WG	安里 進 田名 真之	盛島 高行	幸喜 洋人 上間 志乃
木工・彫刻 WG	安里 進 糸数 政次	波多野 泉 大城 直也 岡田 靖	仲宗根 正廣 高良 輝幸 杉浦 誠
髹漆・加飾 WG	安里 進 室瀬 和美 糸数 政次	當眞 茂	諸見 由則 宇良 英明

## 1. 令和4年度の実施内容について

### ①材料調達

- ・ヒノキ材：木曾町・名古屋市の木材業者（8月に現地調査済）
- ・イヌマキ材：沖縄本島の木材業者（7月に現地調査済）

### ②扁額等事例調査

- ・琉球彫刻事例：彫刻部を3D計測（8月に実施）
- ・海外扁額事例：[台湾]臺南市文化資産管理處より資料、計測データを提供いただく。  
[中国]現地在住研究者に調査、資料収集を依頼。

### ③試作による確認・検討

- ・木工試作：【ヒノキ材】面積1/2分 額縁・地板  
【イヌマキ材】原寸 額縁躯体（乾燥・品質）
- ・彫刻試作：【ヒノキ材】面積1/2分 額縁、題字2文字分
- ・手板試作：黄色塗、青塗、朱塗、墨ふくり帰し塗、金薄磨（金磨）

## 2. 令和4年度的主要な確認事項（案）

### 第1回検討委員会（10月3日）


- ①木材調達状況
- ②詳細仕様
- ③試作方法
- ④製作体制

### 第2回検討委員会（3月予定）


- ①試作状況確認と本製作への反映
- ②詳細仕様・製作図
- ③本製作の体制及び工程
- ④令和5年度の取組
- ⑤共同作業場

# 1-4. 令和4年度のスケジュール

資料 1

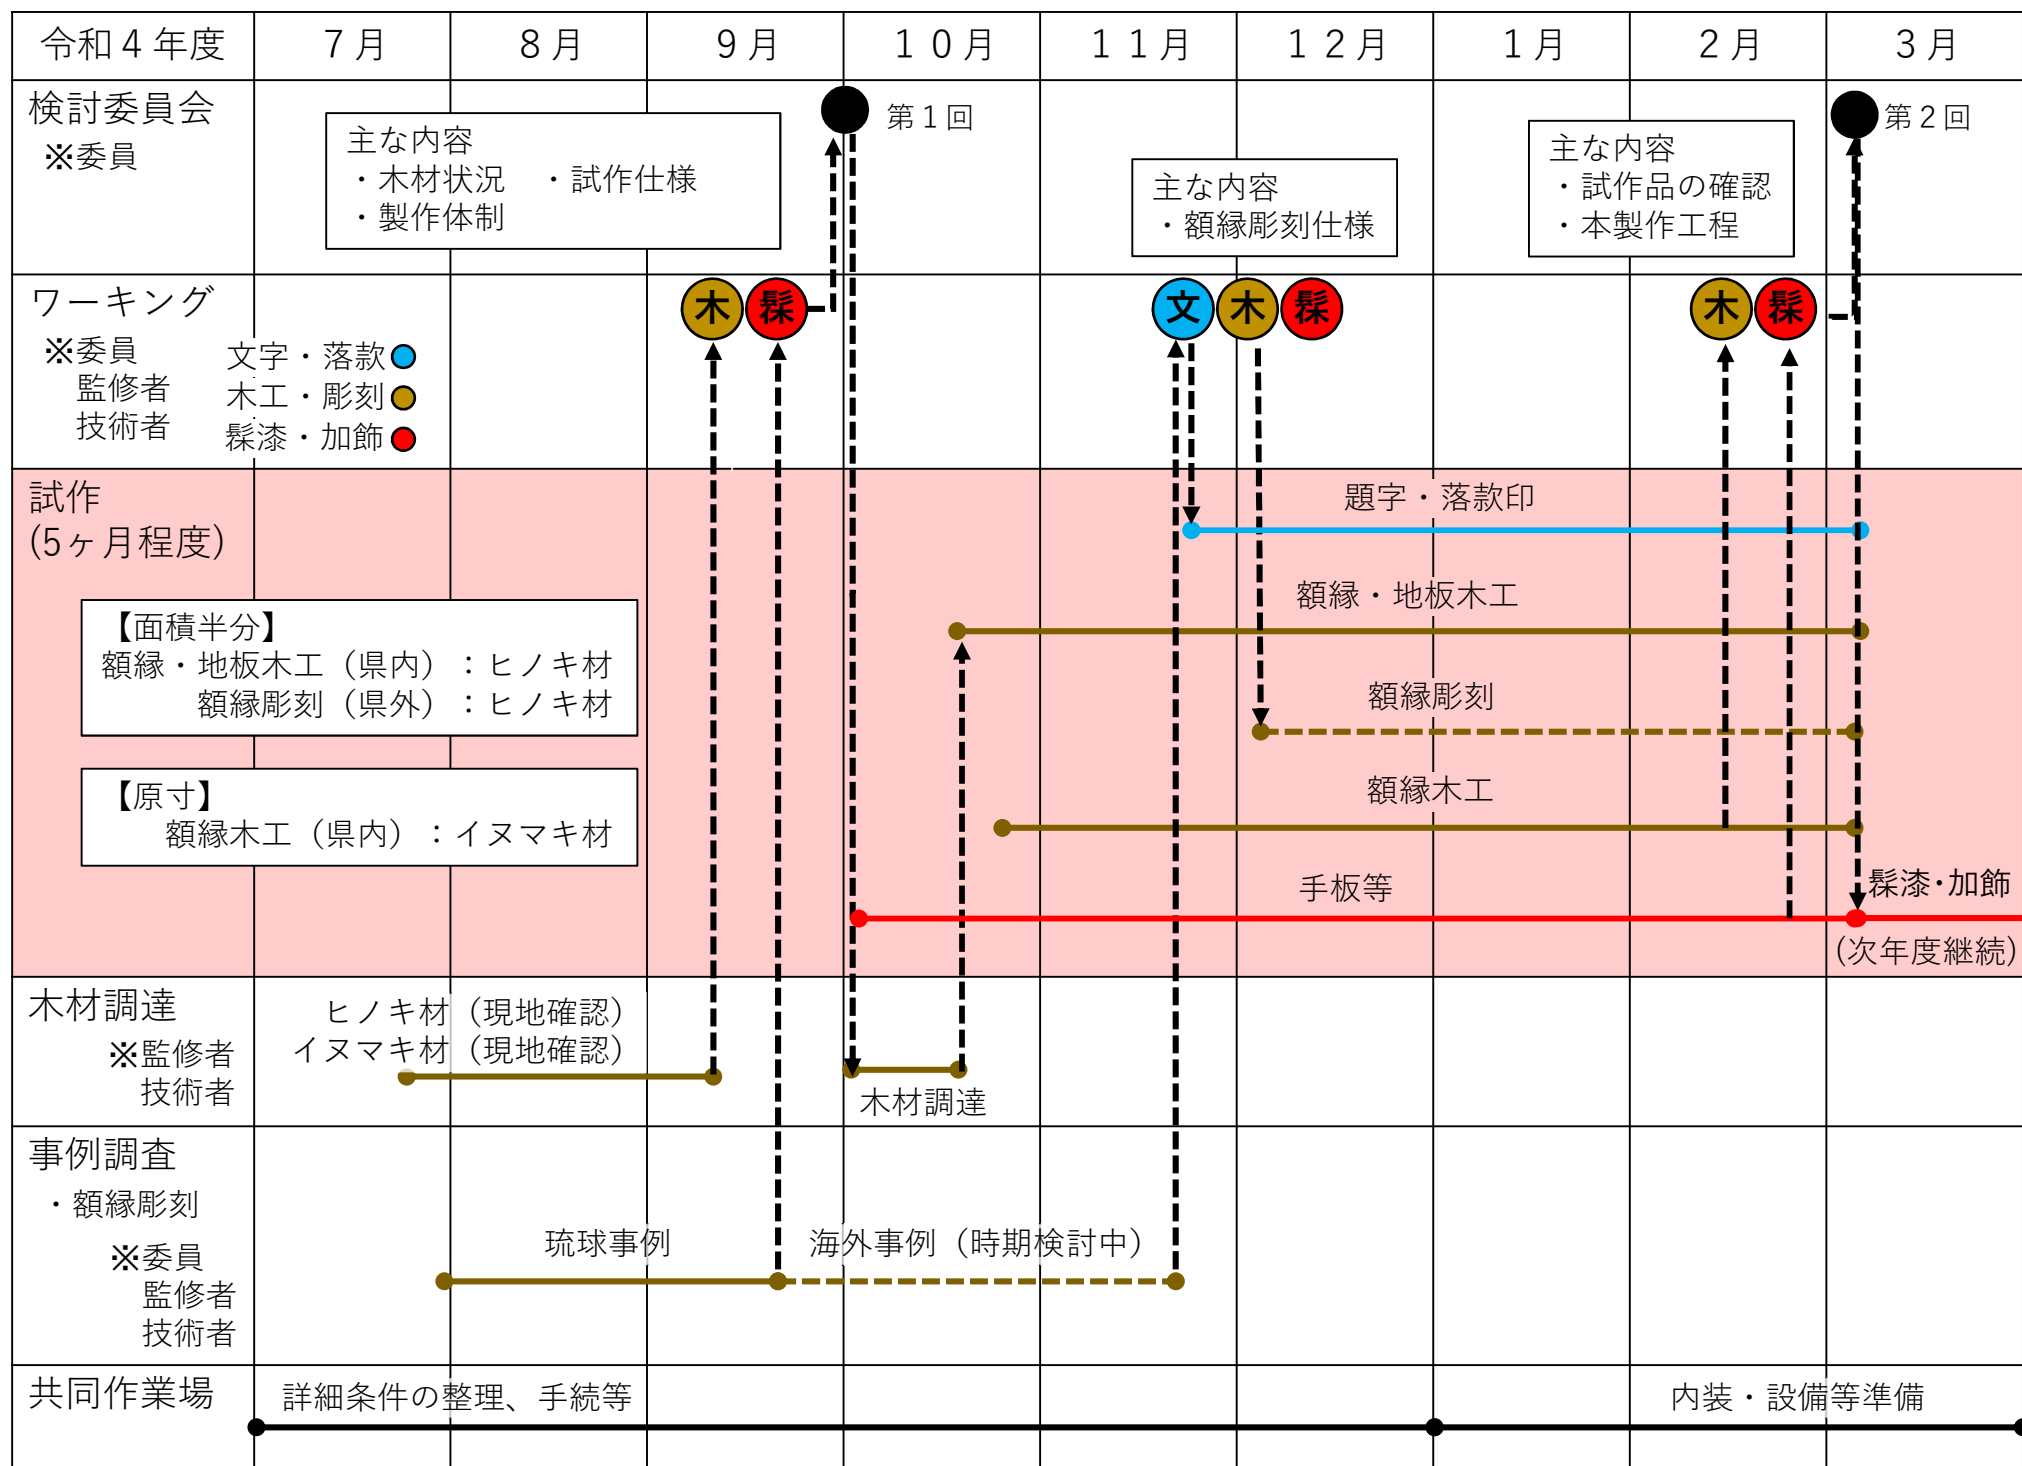

# 1-5. 扁額製作工程表 (令和4年10月時点版)

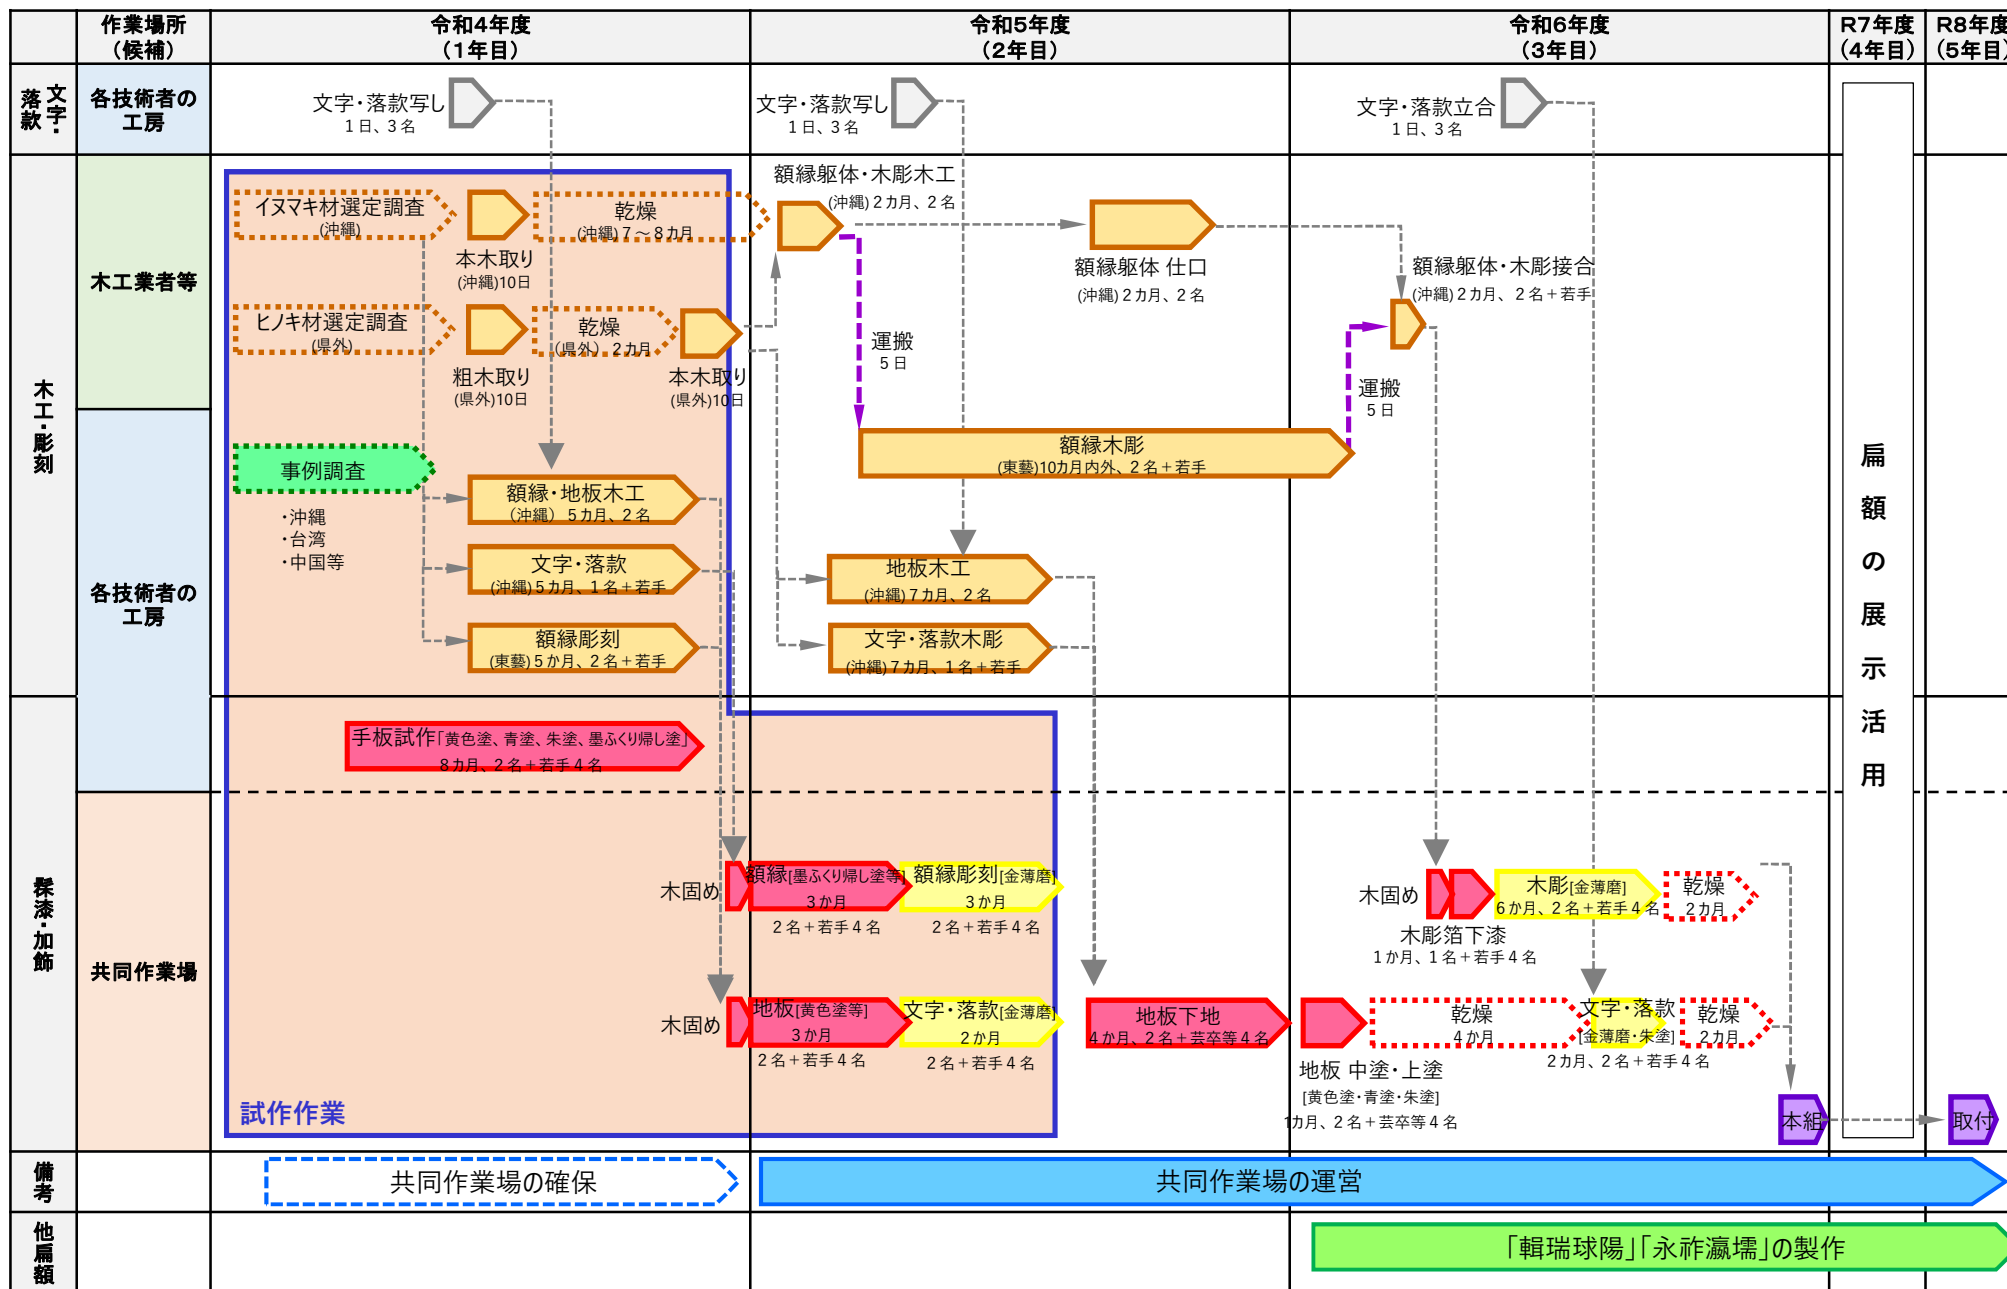

※各工程における工期・作業人数は、状況に応じて変更する場合があります。