

(内訳)
特別教室棟 1 階
被服教室：4 台
家庭科準備室：1 台

特別教室棟 1 階

冷暖配管サイズ	
ガス管	配管
28.68φ	15.88φ
22.3φ	9.53φ
19.05φ	9.53φ
15.88φ	9.53φ
15.88φ	6.35φ
12.7φ	6.35φ

KEY PLAN NO SCALE

凡 例

1	特別教室棟 (第一期工事)
2	普通教室棟 (別途工事)
3	

1階空調設備平面図 S=1/100

工事名	具志川商業高校校舎改修工事 (特別教室棟改修工事)
工事場所	沖縄県うるま市
図面名称	1 階空調配管設備平面図
縮 尺	1/100 図面番号 M-05
施工年度	平成18年度
施 工	アグダ空調食品設備株式会社

(内訳)
 特別教室棟 2階
 社会科教室 : 3台
 社会科準備室 : 1台
 センター棟 2階
 図書館 : 7台

冷暖配管サイズ		
	ガス管	液管
①	28.0φ	15.8φ
②	22.2φ	9.5φ
③	19.0φ	9.5φ
④	15.8φ	9.5φ
⑤	15.8φ	6.3φ
⑥	12.7φ	6.3φ
⑦	25.4φ	12.7φ

KEY PLAN NO. SCALE

凡 例


1	特別教室棟 (第一期工事)
2	普通教室棟 (別途工事)
3	

2階空調設備平面図 S=1/100

センター棟 2階・特別
 教室棟2階

工 事 名	具志川商業高等学校改修工事 (特別教室棟除却工事)		
工事場所	沖縄県うるま市		
図面名称	2階空調設備配管平面図		
縮 尺	1/100	図面番号	M-06
施工年度	平成18年度		
施 工	アグダ空調食品設備株式会社		

(内訳)
 特別教室棟 3階
 物理室：3台
 センター棟 3階
 視聴覚室：6台
 視聴覚準備室：3台

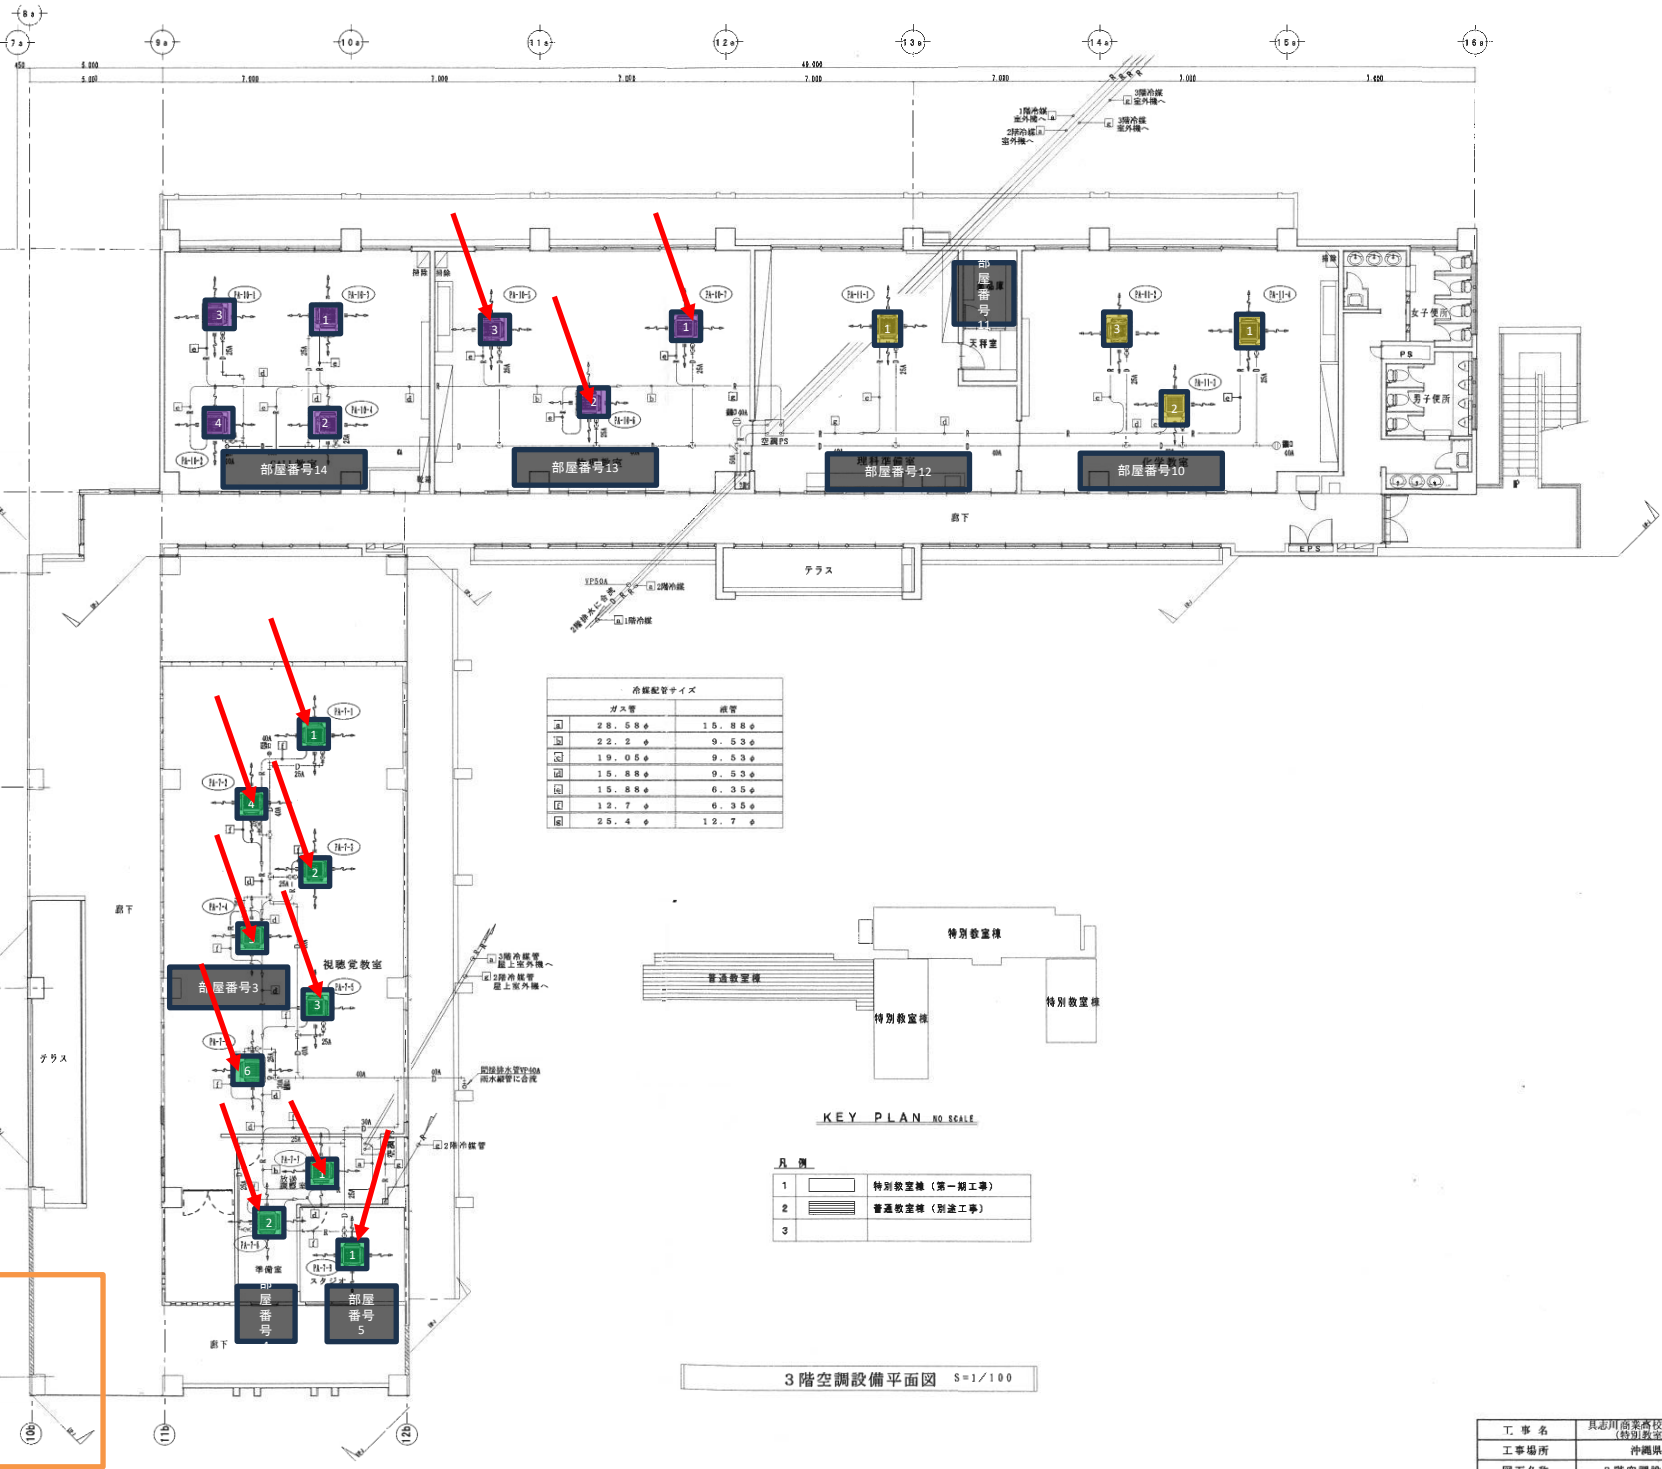

センター棟3階

工 事 名	具志川商業高校校舎併行改善工事 (特別教室棟設備換装)		
工事場所	沖縄県うるま市		
図面名称	3階空調設備配管平面図		
縮 尺	1/100	図面番号	M-07
施工年度	平成18年度		
施 工	アグダ空調食品設備株式会社		

C
B
A

7,000
5,000
2,000
600
9,000
1,800

3,300 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 250

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

10b

管理産振A棟 1階

空調換気1階平面図 S=1/100


(内訳)
管理産振A棟 1階
事務室：1台
会議室：4台



- 注記 1. 防火区画貫通部は、適切な区画貫通部を施工する。
・構造中112番-1： 廊下区画、水平区画
・構造中112番-2： 廊下区画
・構造中114番-1： 防火上必要な部材切り替え
2. 冷暖房サイズは参考とする。
3. 用機(建設工事)へのドレン管接続は、図例線とする。

工事名称	高志川商業学校改修併行助成工事 (第2期・附属施設)		
工事場所	うるま市みどり町6-10-1		
図面名称	空調換気1階平面図		
縮尺	S=1/100	図面番号	M-07
竣工年度	平成19年度		
施工	有限会社 豊都水道工務社		

(内訳)
管理産振A棟2階
簿記教室：4台

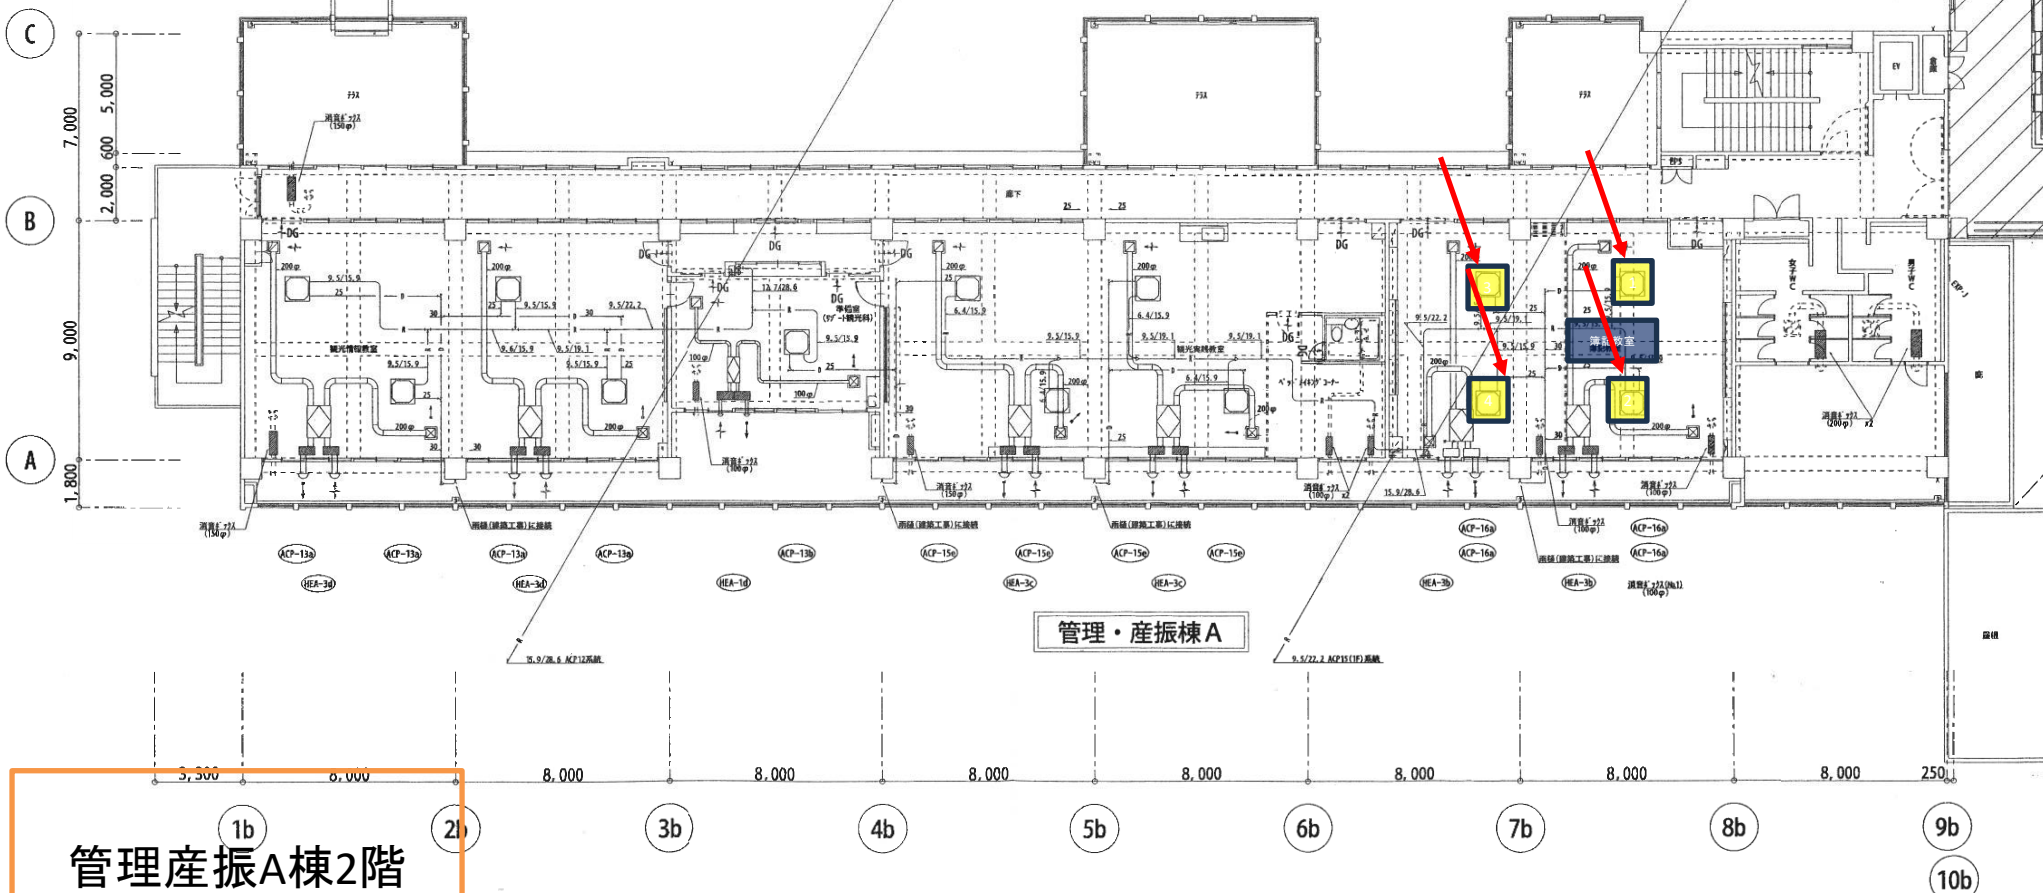


管理産振A棟2階

空調換気2階平面図 S=1/100

- 注記) 1. 防火区画貫通部は、適切な区画貫通処理を施す。
・廊下112号-1: 区画区画、水平区画
・廊下112号-2: 区画区画
・廊下114号-1: 防火上必要区画仕切り壁
2. 方眼管サイズは参考とする。
3. 雨樋(雨樋工事)へのドレン管接続は、雨樋接続とする。

工事名称	東北川商産学校校舎改修工事 (第2期・附属施設)
工事場所	うるま市みどり町6-10-1
図面名称	空調換気2階平面図
縮尺	S=1/100
図面番号	M-08
施工年度	平成19年度
施工	有限会社 市部水産工業社

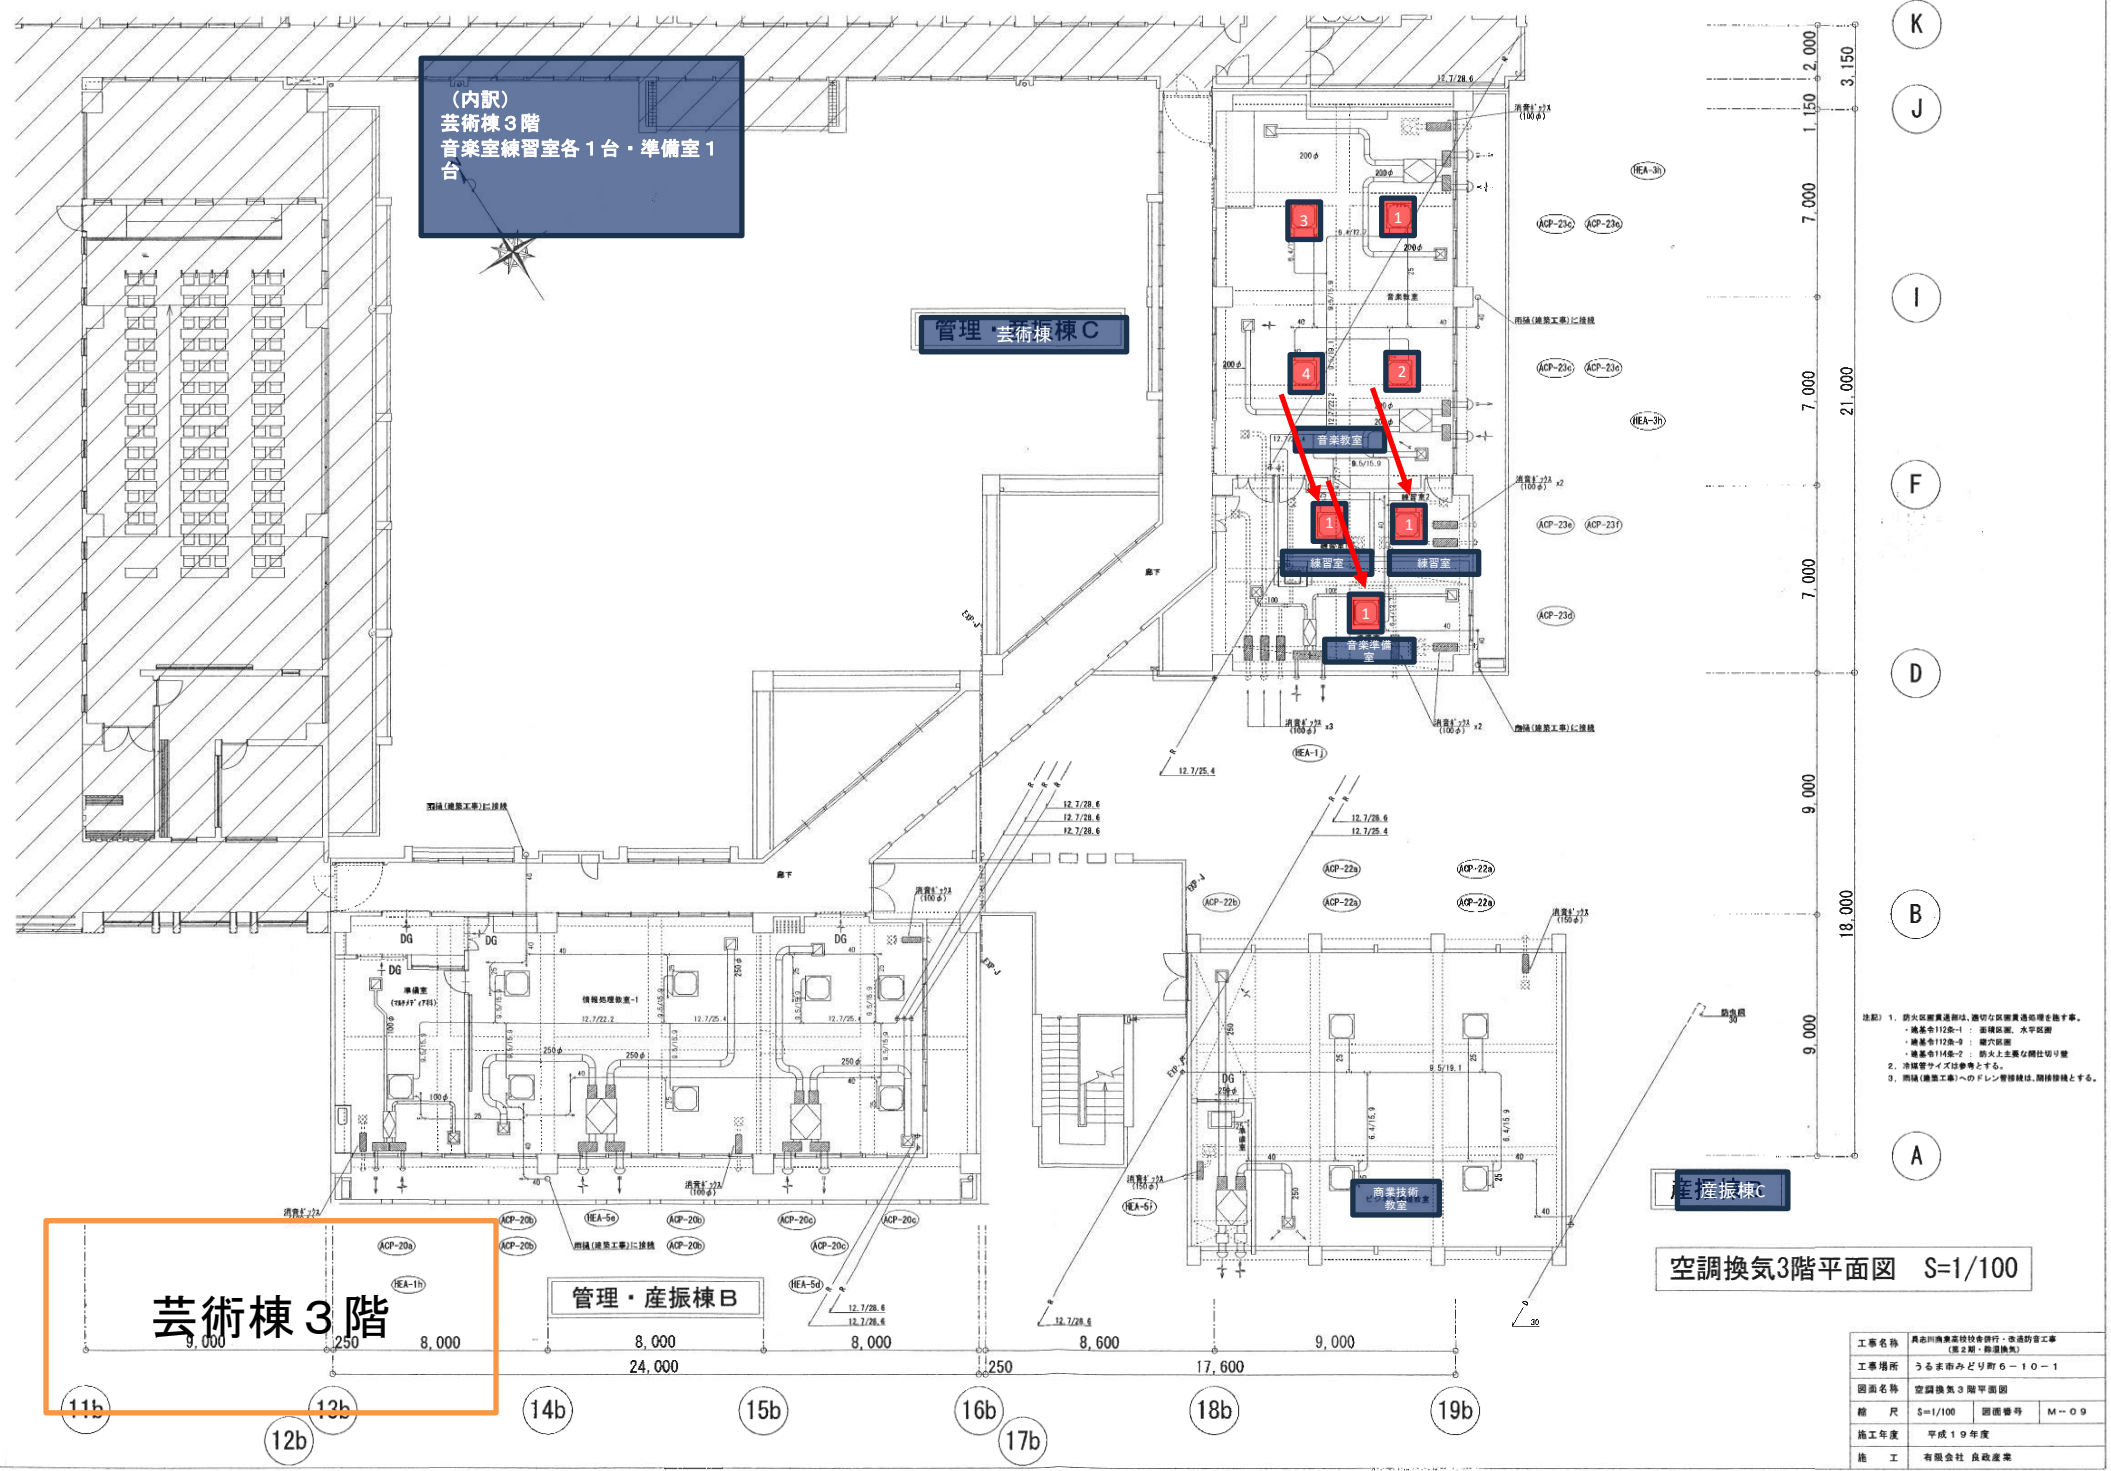

空調換気3階平面図 S=1/100

注記) 1. 防火区画貫通部は、適切な防火構造を施す事。
・ 換気口112番-1 : 屋根貫通、水平設置
・ 換気口114番-1 : 壁貫通
・ 換気口114番-2 : 防火上必要な開口部
2. 冷暖房サイズは参考とする。
3. 間接(建築工事)へのドレン管接続は、間接接続とする。

工事名称	東京都商業高等学校 改修工事
工事場所	(第2期・第3期)
図面名称	空調換気3階平面図
縮尺	S=1/100
図面番号	M-09
施工年度	平成19年度
施工	有限会社 良政産業