

【数量表】

1 機器の更新及び部品交換 ※リプレース対応の参考機種と同等品以上とすること

(1 研究棟 3 階 ACP-12系統)

	形式	仕様・規格等	数量	単位
1-1	ユニット及び部品			
	室外ユニット	【参考】日立 RAS-APAP280SSR		
	冷房能力=28.0kw 三相200V		1	台
	・ ACP-12-1 土壌物理研究室			
	室内ユニット	【参考】日立 RCI-GP50KA		
	天カセ 4 方向 冷房能力=5.0kw 単相200V		2	台
	パネル	【参考】日立 P-AP160NA4		
	外形寸法 幅=950 奥行=950 高さ=40 (天井下部)		2	個
	リモコン	【参考】日立 PC-ARFG4		
	ワイヤードリモコン		1	個
	・ ACP-12-2 元素定量分析室			
	室内ユニット	【参考】日立 RCI-GP50KA		
	天カセ 4 方向 冷房能力=5.0kw 単相200V		2	台
	パネル	【参考】日立 P-AP160NA4		
	外形寸法 幅=950 奥行=950 高さ=40 (天井下部)		2	個
	リモコン	【参考】日立 PC-ARFG4		
	ワイヤードリモコン		1	個
	・ ACP-12-3 試料分析室			
	室内ユニット	【参考】日立 RCI-GP71KA		
	天カセ 4 方向 冷房能力=7.1kw 単相200V		1	台
	パネル	【参考】日立 P-AP160NA4		
	外形寸法 幅=950 奥行=950 高さ=40 (天井下部)		1	個
	リモコン	【参考】日立 PC-ARFG4		
	ワイヤードリモコン		1	個
1-2	室外機防錆塗装 (フィンコート含む)		1	式
1-3	ヤモリガード		1	式

(2 研究棟3階 ACP-15系統)

	形式	機器仕様	数量	単位
2-1	ユニット及び部品			
	室外ユニット	【参考】日立 RAS-AP400SSR		
	冷房能力=40.0kw 三相200V		1	台
	・ACP-15-1～15-5 土壌環境執務室			
	室内ユニット	【参考】日立 RCI-GP80KA		
	天カセ4方向 冷房能力=8.0kw 単相200V		5	台
	パネル	【参考】日立 P-AP160NA4		
	外形寸法 幅=950 奥行=950 高さ=40 (天井下部)		5	個
	リモコン	【参考】日立 PC-ARFG3		
	ワイヤードリモコン		3	個
2-2	室外機防錆塗装 (フィンコート含む)		1	式
2-3	ヤモリガード		1	式

(3 育種工学実験棟2階 PAC-1 クリーンルーム)

	形式	機器仕様	数量	単位
3-1	ユニット及び部品			
	室外ユニット	【参考】日立 RAS-GPI112RSH4		
	冷房能力=10.0kw 三相200V		1	台
	室内ユニット	【参考】日立 EPI-GP112KA		
	天カセ直吸込タイプ 冷房能力=11.2kw 単相200V		1	台
	パネル	【参考】日立 P-GP112EPK		
	外形寸法 幅=1360 奥行=1750 高さ=30		1	個
	HEPAフィルター	【参考】日立 F-112HE1		
	捕集効率 計数法99.99% (0.3 μ m)		1	個
	リモコン	【参考】日立 PC-ARFG4		
	ワイヤードリモコン		1	個
3-2	室外機防錆塗装 (フィンコート含む)		1	式
3-3	ヤモリガード		1	式

※更新・交換に当たっては、現在設置されている機器（機種）等の後継機種と同等品以上とすること。

※既設冷媒配管、ドレン配管を再利用するものとする。このため機種の選定・工事に当たっては不具合なく設置・接続・稼働できるものとする。

※現状機器が氷蓄熱槽や集中制御機器へ接続されている場合、更新に当たっては接続しないものとする。（既存の氷蓄熱槽は撤去・処分に含める）

※更新・交換に必要な資材及び必要に応じた既設配管のクリーニング費用等を含む。

※交換にあたり不要となった機器等の撤去・処分・リサイクル費を含む。


※フロンの回収・充填を行った場合は、フロン排出抑制法に基づく書面等を提出すること。

※室外機には現在と同様に系統表示すること。

沖縄県農業研究センター（糸満市字真壁820番地）

図面 1


配置図

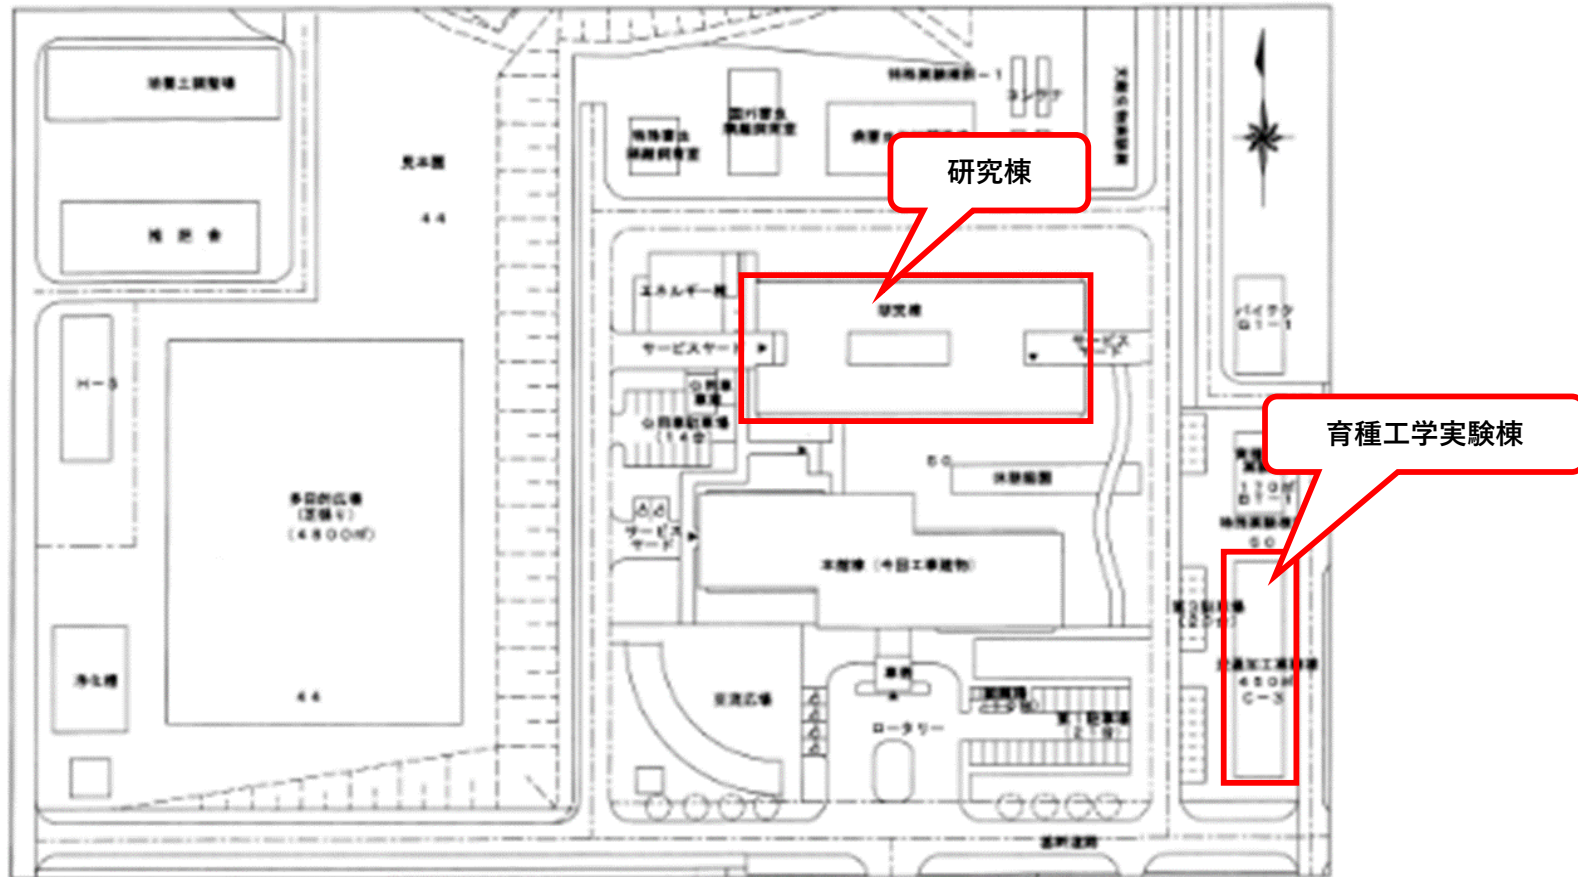

研究棟 3階 ACP-12系統・ACP-15系統 関係図面

図面 2


研究棟3階 平面図

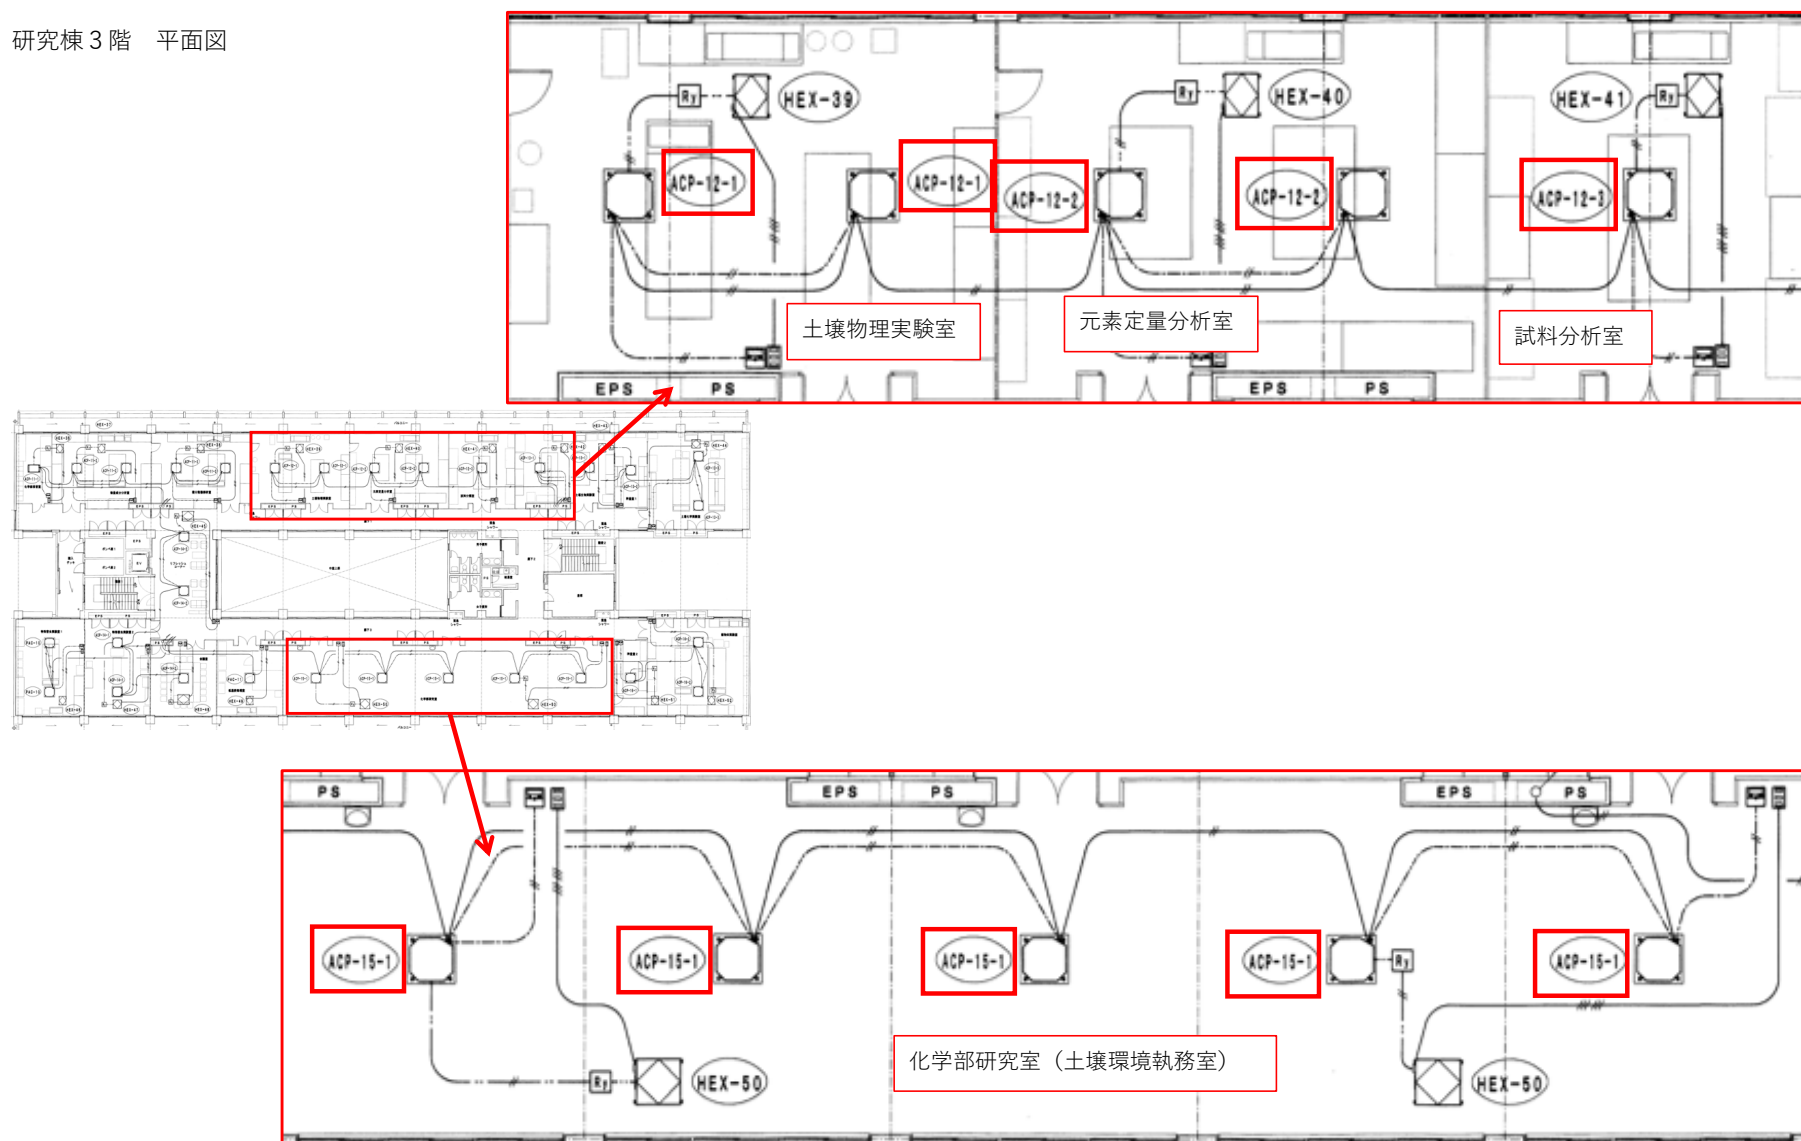

図面 3

研究棟 塔屋階 関係図面

研究棟 塔屋階平面図

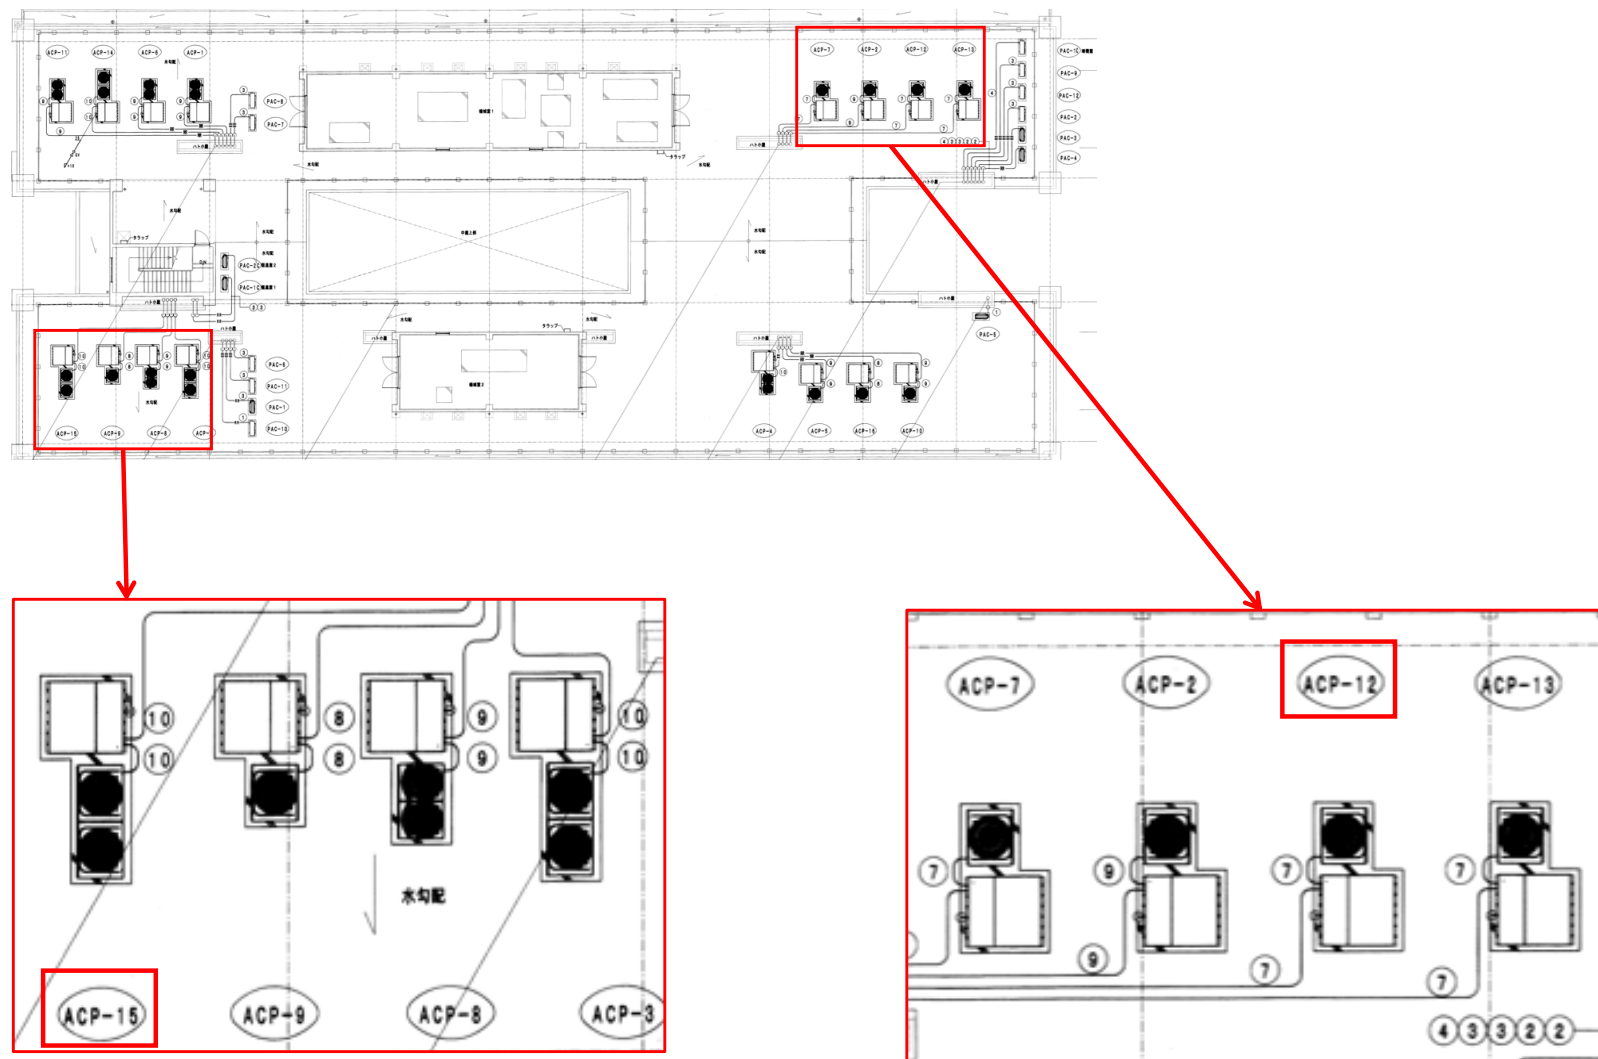

図面 4

育種工学実験棟 2階 PAC-1 (クリーンルーム) 関係図面

育種工学実験棟 2階平面図

