機器表

記号	機器名称	機器仕様			動力			台数	備考
					電圧	容量	起動		
Pa - 1	汚物水中ポンプ	カッター・自動脱着装置付	100φ×700 ℓ/min ×12m	水中ケーブル10m	3φ200V	5.5KW	直入	2	
OH - 1	瞬間湯沸器	屋外壁掛型 13号 (二次側配管 [illegible])	メンバーリモコン付	リモコンコード10m	1φ100V	100W	直入	1	
LF - 1	濾過装置	カートリッジフィルター型	濾過能力 60m³/h	濾過機・ポンプ・除毛器・他一式	3φ200V	5.5KW	直入	1	基礎(建築工事)
LF - 2	濾過装置	カートリッジフィルター型	濾過能力 40m³/h	濾過機・ポンプ・除毛器・他一式	3φ200V	3.7KW	直入	1	基礎(建築工事)
TC - 1	滅菌装置	[illegible]	[illegible]	[illegible]				2	

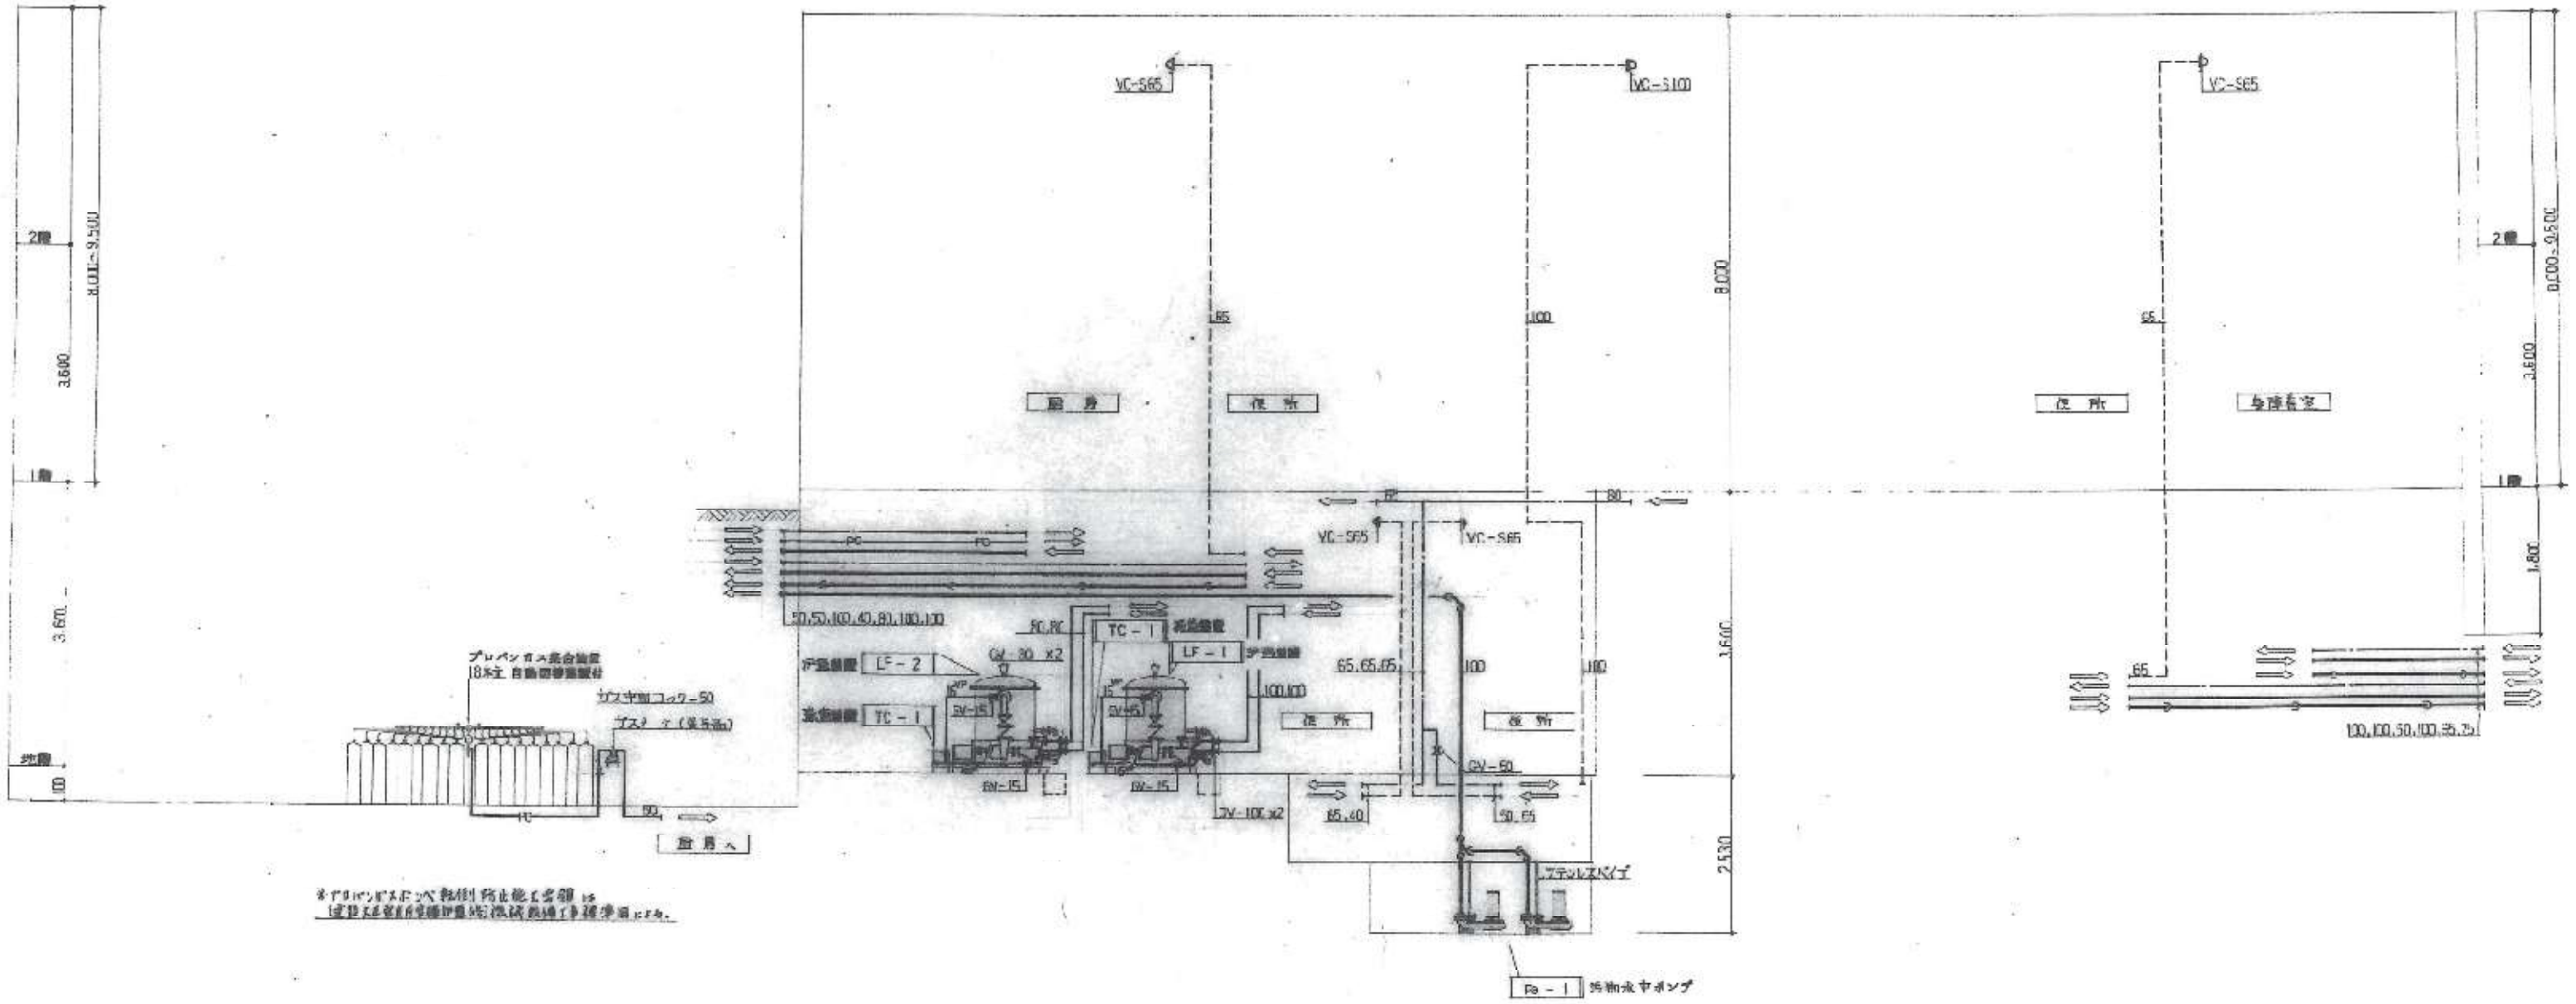

※プロパンガスボンベ転倒防止施工要領は建設大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事標準図による。

会議棟　系統図

沖縄県民会館(仮称)実施設計

図名 会議棟 系統図	縮尺 ─	年月日 59.7
大公研究室・国総設計工務設計共同企業体 東京都渋谷区代々木3-1-10代々木中央ビル TEL03-379-1363		図面番号 P-4

釣り鐘池、A棟雑排水ポンプ図面（施工図）
※注意：実際とは異なっている箇所あり、
現地をご確認ください。